





















legenda		
Symbol	Nazwa	Standard
	gniazdko antenowe	h=50cm
	gniazdko telefoniczne	h=50cm
	wypust oświetleniowy	no suficie
	gniazdko podwójne	h=50cm
	gniazdko pojedyncze	h=50cm
	gn. bryzgoszczelne	h=120cm h=40cm
	gnopodwójne bryzgoszczelne	h=120cm
	wypust do kinkietu	h=180cm
	rozdzielniczo elektryczno	
	gniazdko nowopojektowane	h=50cm
	włacznik schodowy	h=120cm
	wypust	
	włacznik dwubiegunowy	h=120cm
	włacznik jednobiegunowy	h=120cm
	włacznik krzyżowy	h=120cm
R2/4	Nazwa rozdzielniczy/Nazwa obwodu	
	przycisk kasujący np. Enso Sigma	h=50cm
	przycisk podługowy np. Enso Sigma	h=50cm
	lampka sygnalizacyjna nad drzwiami	h=200cm
	Access Point	no suficie



<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>AUTOPROJEKT</p>			
<p>ul. Pochna 9 lok.19, 15-354 Białyżok, tel. 066 7440174, kom. 501099632 www.autors.com.pl</p>			
PROJEKT:	<p>Remont Budynku-Zespołu Pałacowego Ośrodka Szkoleniowo Rehabiliacyjno Krus w Teresinie</p>		
INWESTOR:	<p>Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa</p>		
ARCHITEKTURA:	<p>mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK16/2003</p>		
INST. ELEKT. sprawdzający:	<p>mgr inż. Michał Kuczyński PDL0137/PWOE08 mgr inż. Rafał Karkareko PDL0076/POEOE09</p>		
DATA 28.06.2013	MR. RYS. E3	Budynnek kondygnacja Pałac Poddasze	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU			
Instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia			

Oprawa awaryjna 1x3W

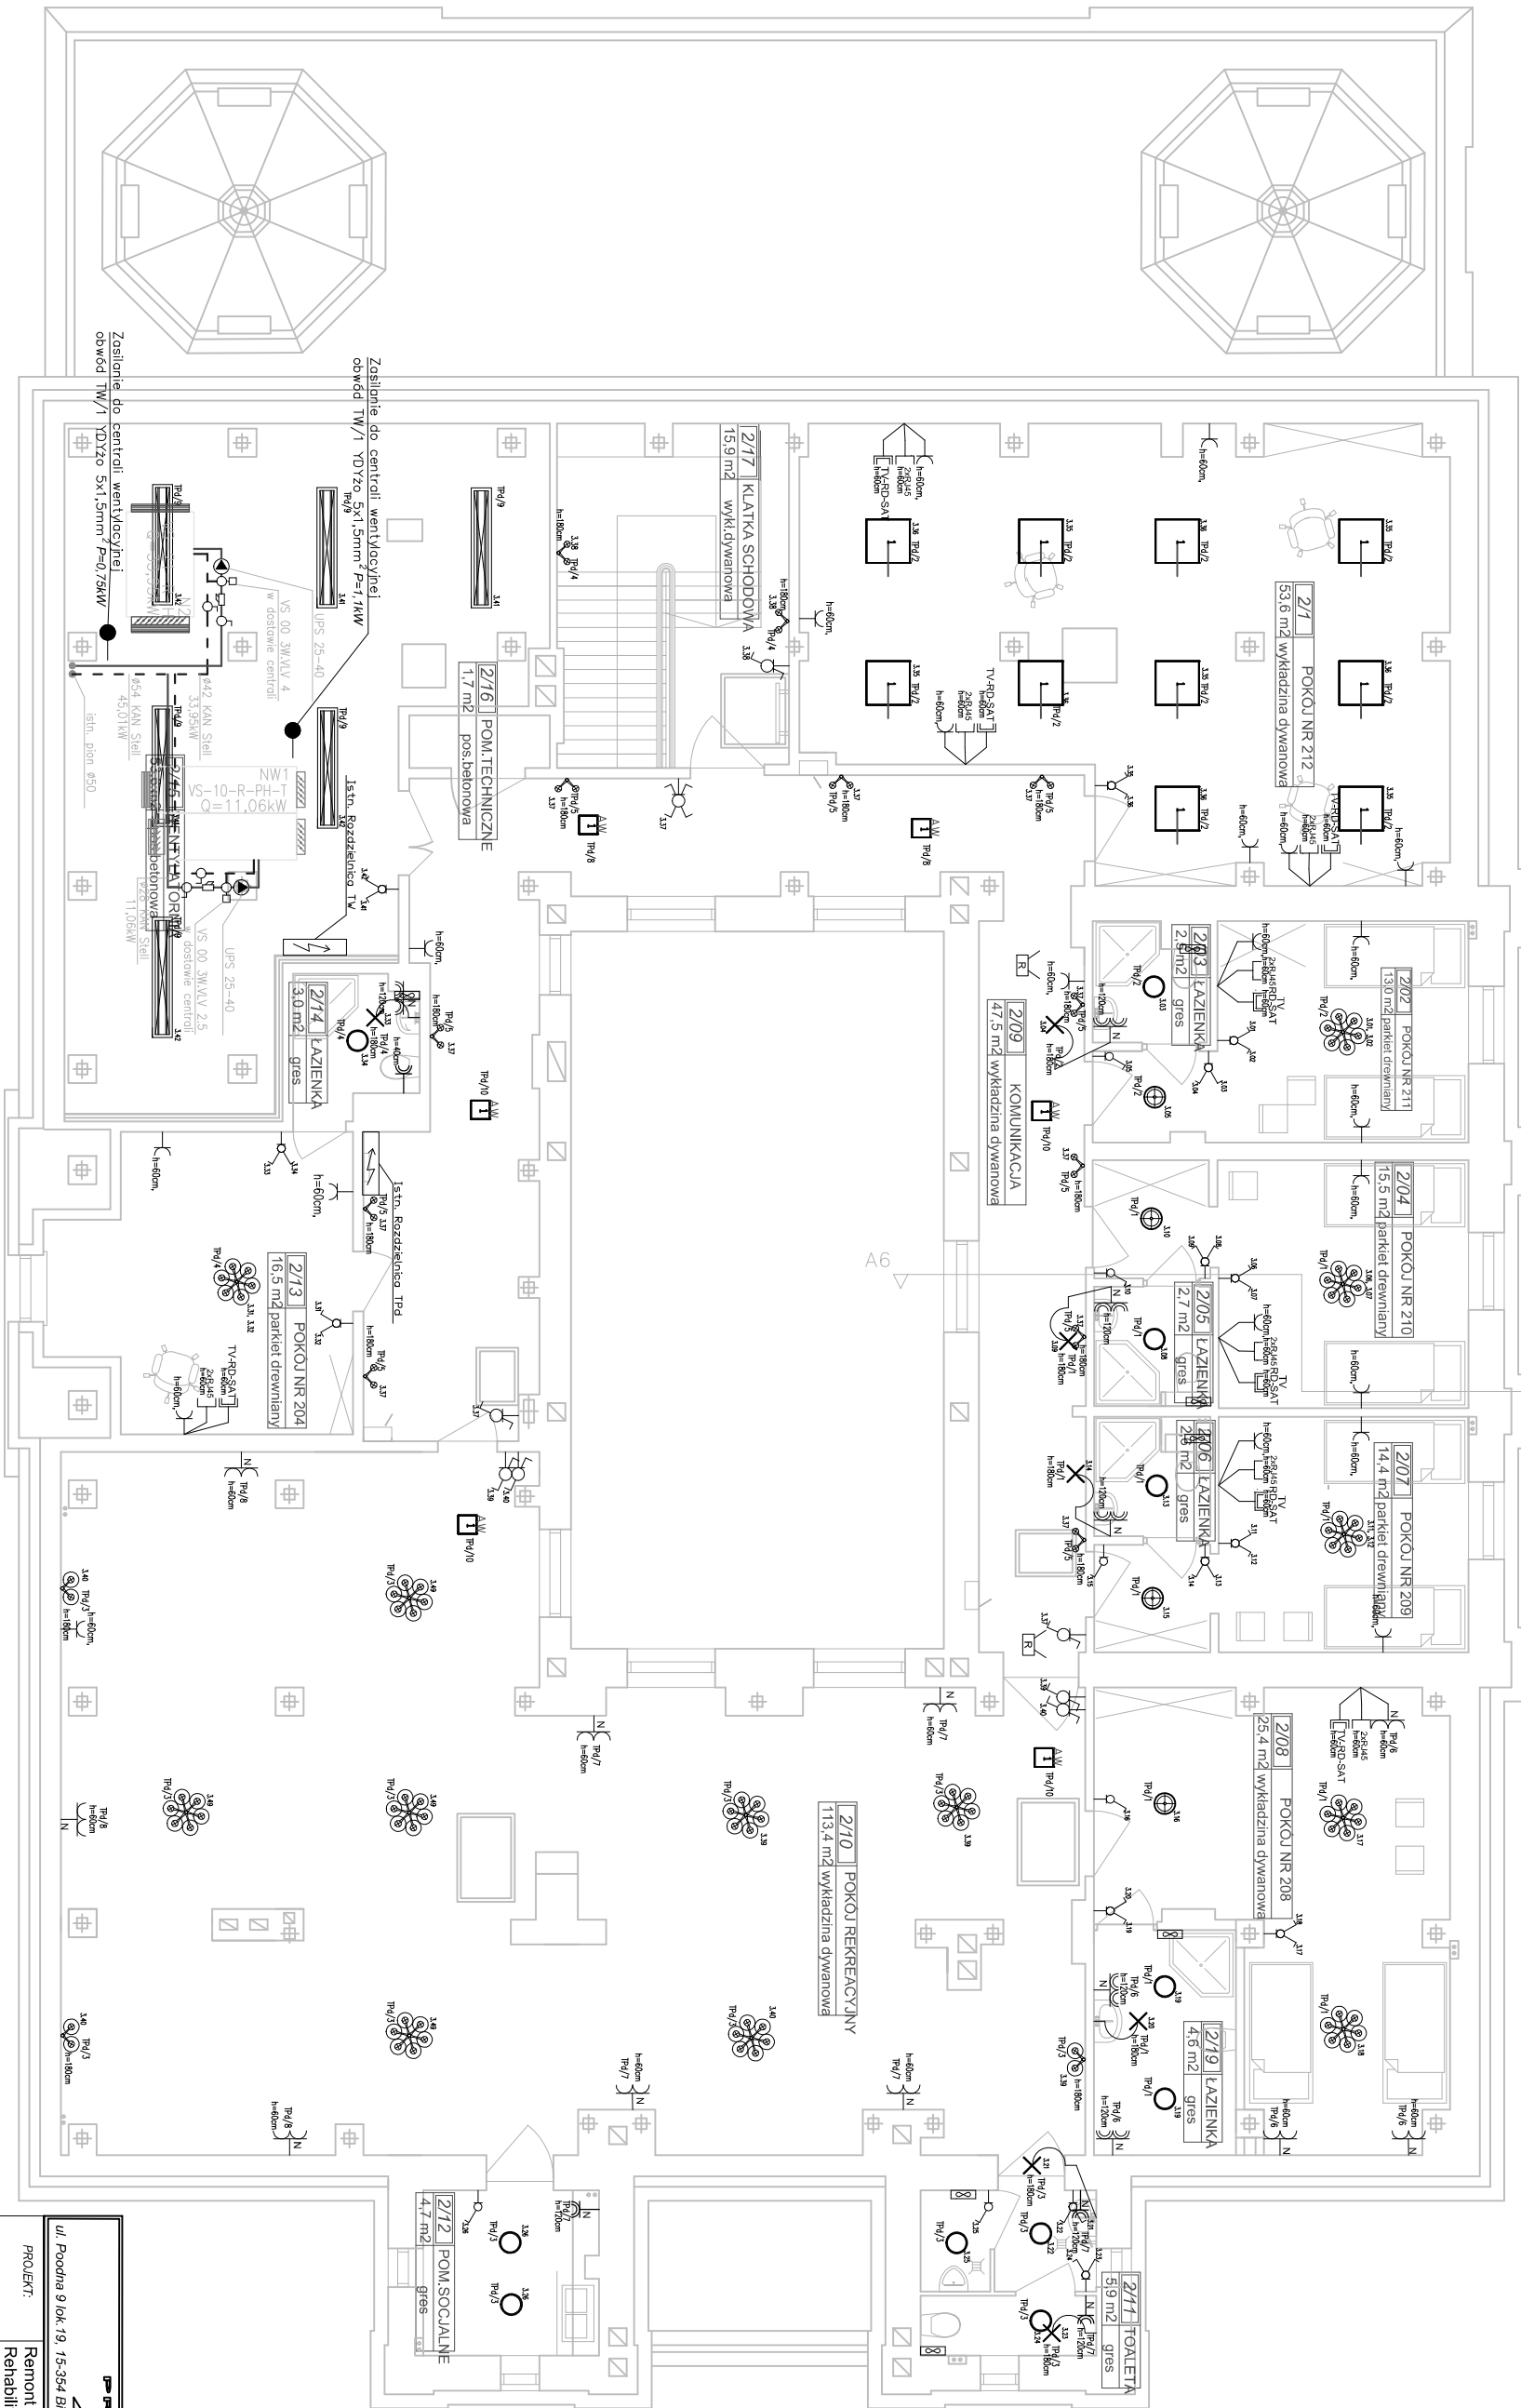Oprawa naścienna żarowa ozdobna na 2 źródła światła 2x60W E14 bez abażuru (jak w załączniku nr 1)

Oprawa naścienna żarowa ozdobna na 2 źródła światła 2x60W E14 z abażurem (jak w załączniku nr 1)

Oprawa wisząca żurawia ozdobna na 3 źródła światła 3x60W E14 z abażurem (jak w załączniku nr 1)

Oprawa wiązująca żarowa ozdobna na 6 źródeł światła 6x60W E14 z abażurem (jak w załączniku nr 1)

Oprawa wisząca żarowa ozdobna na 6 źródeł światła 6x60W E14 z abażurem (jak w załączniku nr 1)

 oprawa hermetyczna kloszowa 2x18W IP65

oprawa hermetyczna klaszowa 2x36W IP65

— oprawa rastrowa n/t 4x18W PPAR

☐ Plafon 1x100W E27 (jak w załączniku nr 1)

Platon IXIOW E2/ (jak w załączniku nr 1)

OZNACZENIA GRAFICZNE

ŚCIANY DO ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO LIKWIDACJI

ŚCIANY PROJEKTOWANE

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>AUTOPROJEKT</p>			
<p>ul. Pochna 9 lok.19, 15-354 Białyżok, tel. 066 7440174, kom. 501099632 www.autors.com.pl</p>			
PROJEKT:	<p>Remont Budynku-Zespołu Pałacowego Ośrodka Szkoleniowo Rehabiliacyjno Krus w Teresinie</p>		
INWESTOR:	<p>Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa</p>		
ARCHITEKTURA:	<p>mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK16/2003</p>		
INST. ELEKT. sprawdzający:	<p>mgr inż. Michał Kuczyński PDL0137/PWOE08 mgr inż. Rafał Karkareko PDL0076/POOE09</p>		
DATA 28.06.2013	MR. RYS. E3	Budynnek kondygnacja Pałac Poddasze	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU			
Instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia			