



istn. Tablica T3

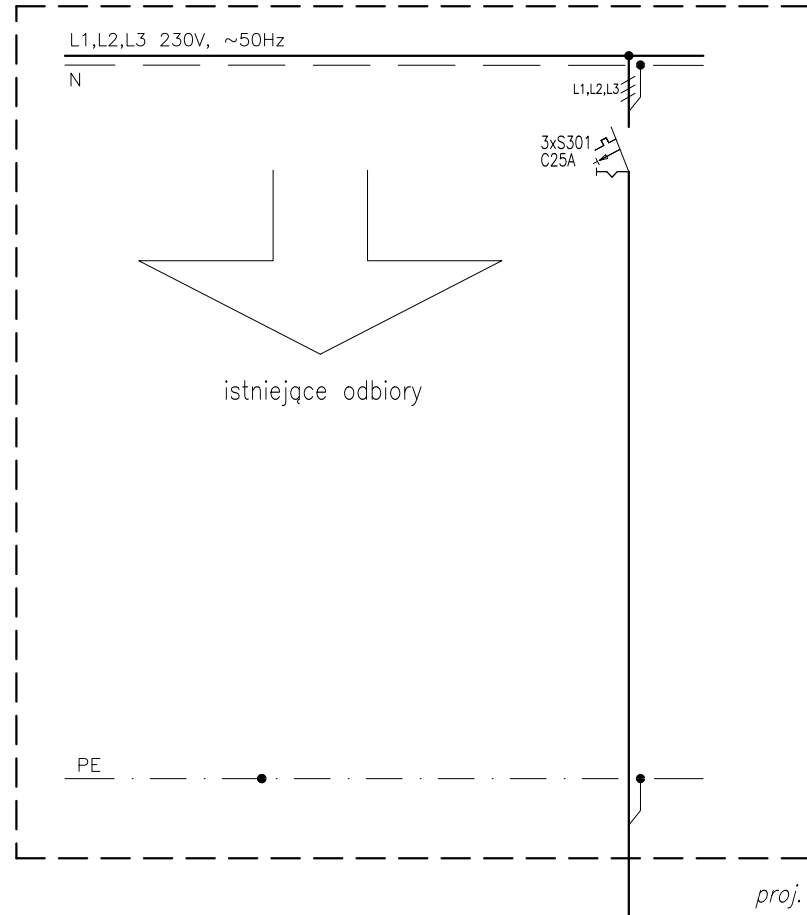

proj. YDY 5x6mm²

dł. ok. 1m

proj. Tablica T4

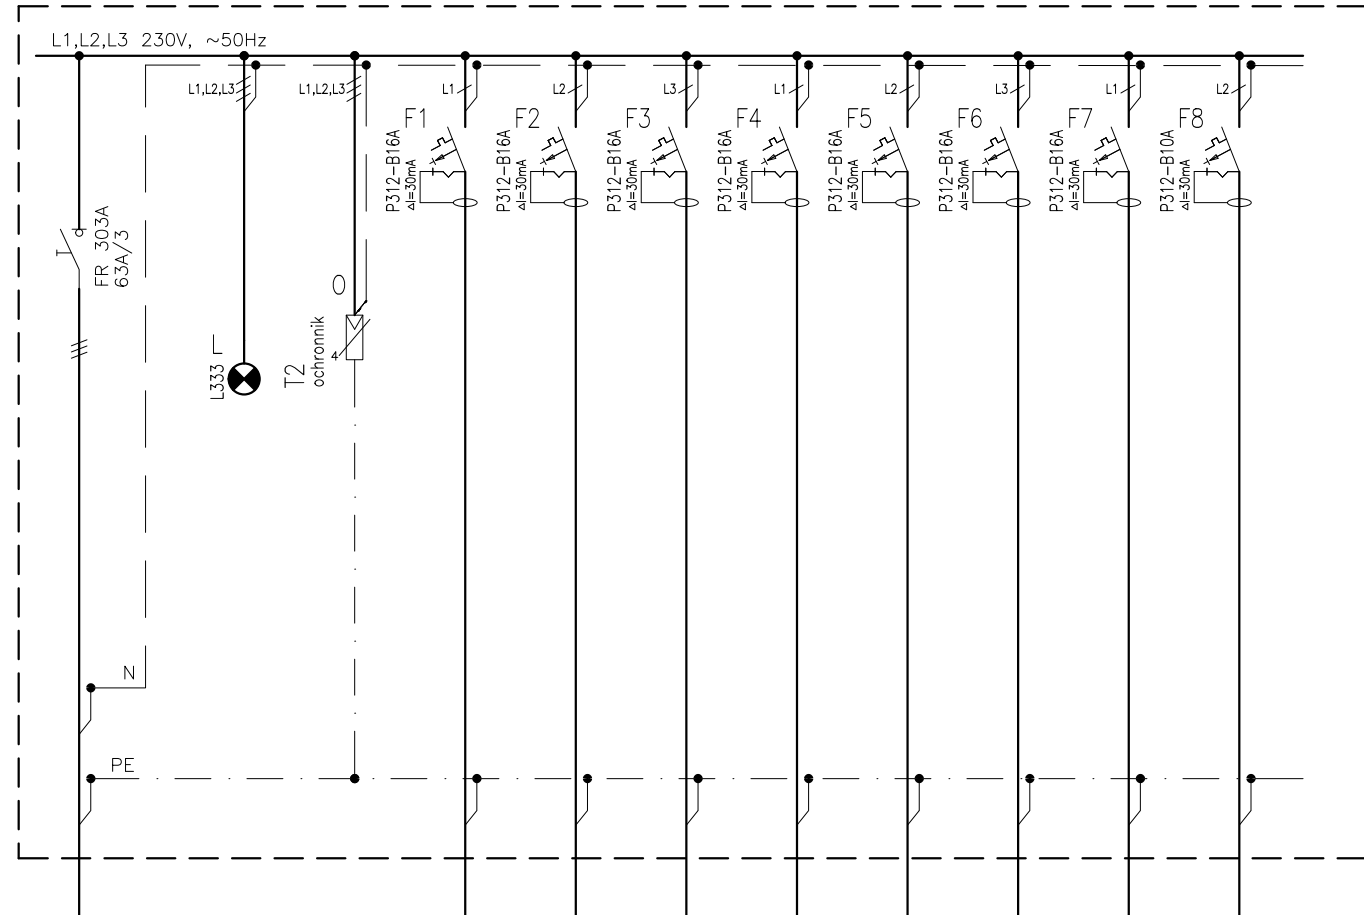

$P_i = 8,1 \text{ kW}$
 $P_o = 6,9 \text{ kW}$
 $k_z = 0,85$
 $I_o = 10,7 \text{ A}$
 $U_n = 230/400 \text{ V}$
 $\cos \phi = 0,93$

Oznaczenie obwodu	TG/Ochr	TG/G1	TG/G2	TG/G3	TG/G4	TG/G5	TG/G6	TG/G7	TG/O1
Przeznaczenie	ochronnik	wypust 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazdo 230	gniazda 230	oświetlenie
	przepięciowy	wanna	urządzenie	urządzenie	urządzenie	urządzenie	urządzenie	ogólne	ogólne
	klasy T2								
Przewód/Kabel	3xLgY 16	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x1.5
Moc instalowana	—	1,6kW	1,2kW	0,9kW	0,9kW	1,2kW	1,2kW	1,0kW	0,11kW

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN–S

UWAGI

- Obudowa tablicy T4 natynkowa, 3x12 mod. min. IP44
- Tablicę T4 zamontować obok istniejącej tablicy T3
- Istniejące zabezpieczenia obwodów w tablicy T3 zasilających odbiory w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania należy zdemonstować.
- Ochrona przed porażeniem –samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wkładki topikowe, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe wg normy PN–HD 60364.

Open Space Architecture Magdalena MikaRybacka kontakt + 48 692 666 019mika.magdalena@wp.pl NIP: 852 249 41 81 Adres: os. Południowe 31, 73-108 Morzyczyn		img_C34FD44D_C34FD44D.bmp
Obiekt - adres Remont trzech pomieszczeń hydroterapii oraz wymiana 6 drzwi i oświetlenia górnego w holu (w tym awaryjnego) przy recepcji w nieruchomości FSUSR w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, Dz. nr 82, 83, 87, 88, obr. 326301_1.0001 Świnoujście 1, gm. M. Świnoujście, powiat Świnoujście		
Inwestor: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. S. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa		
Stadium: Branża		ELEKTRYCZNA
Projektował mgr inż. Krzysztof Bil upr. bud. ZAP/0035/PWBE/17 w specj. elektrycznej b.o.		
Kat. obiektu: XI	Schemat tablicy T4	-:-
Rys. nr: E02		
		Data: MARZEC 2025