



RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (A.0.04)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (A.0.05)

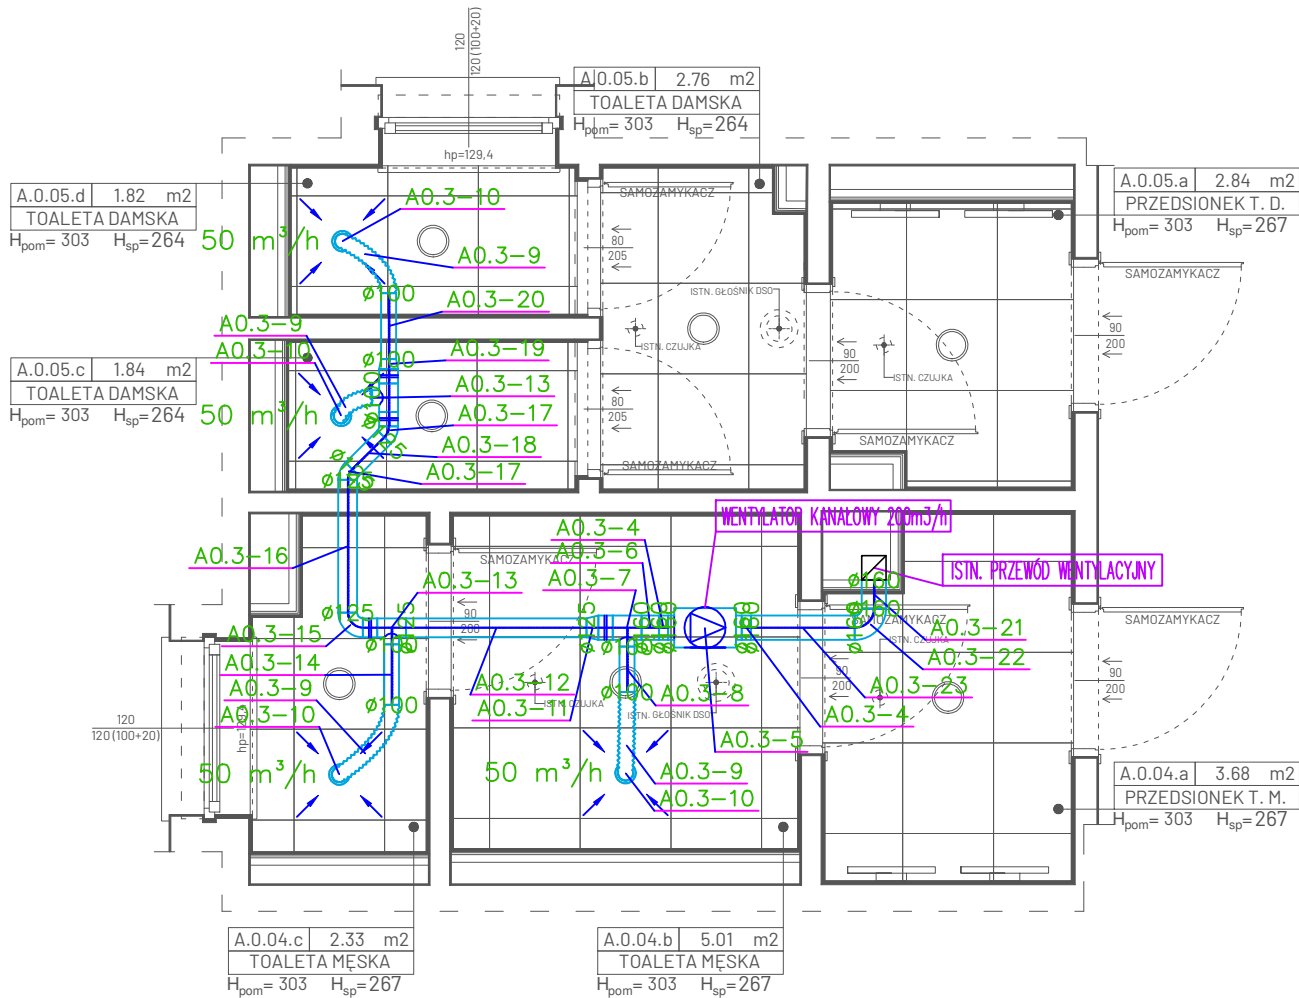

LEGENDA

OZNACZENIE

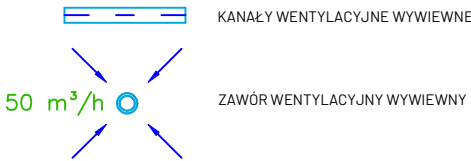

UWAGA!

- 1) KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
- 2) PRZED PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PRZEWODU
- 3) ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR KANAŁOWY O OBNIŻONYM POZIOMU EMITOWANEGO HAŁASU POPRZECZ ZASTOSOWANIE OBUDOWY Z MATERIAŁAMI DŹWIĘKOCHŁONNYMI
- 4) REGULACJA WENTYLATORA POPRZECZ TYRystorowy REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA DO SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI
- 5) W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYCH KŁAP PRZECIWOŻAROWYCH NALEŻY JE ZACHOWAĆ, PODDAĆ OCENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZAPEWNIĆ ICH DALSZE FUNKCJONOWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W RAMACH REALIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- 6) PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZECZ PRZEGRODY BUDOWLANE. WYKONAĆ JAKO SZCZELNE W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE ZBROJONEJ FOLIĄ ALUMINIOWĄ
- 7) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 8) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 9) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]
A0.3	4	2	PCC	Opaska montażowa	d= 160	l= 60						0,00	
A0.3	5	1	Wentylator kanałowy okrągły	Wentylator kanałowy okrągły	d= 160	l= 488						0,00	
A0.3	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.12 m				ocynk		0,06	0,06
A0.3	7	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 100	l1= 190			ocynk		0,19	0,19
A0.3	8	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.30 m				ocynk		0,09	0,09
A0.3	9	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 2.86 m				aluminium	naturalny	0,22	0,90
A0.3	10	4	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100					stal	RAL 9010	0,00	
A0.3	11	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 78			ocynk		0,08	0,08
A0.3	12	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.20 m				ocynk		0,47	0,47
A0.3	13	2	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 100	l1= 190			ocynk		0,15	0,31
A0.3	14	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.40 m				ocynk		0,13	0,13
A0.3	15	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.8	d1= 125			ocynk		0,10	0,10
A0.3	16	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.88 m				ocynk		0,34	0,34
A0.3	17	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 45	r= 0.8	d1= 125			ocynk		0,05	0,10
A0.3	18	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.30 m				ocynk		0,12	0,12
A0.3	19	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 125	d2= 100	l1= 64			ocynk		0,06	0,06
A0.3	20	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.44 m				ocynk		0,14	0,14
A0.3	21	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.19 m				ocynk		0,09	0,09
A0.3	22	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.8	d1= 160			ocynk		0,16	0,16
A0.3	23	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.69 m				ocynk		0,34	0,34
A0.3		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 160					ocynk		0,05	0,05
A0.3		3	MFA	Złączka mufowa	d1= 125					ocynk		0,04	0,11



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Małeńczuk
REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT TOALET A0.0.04, A0.0.05

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Mirosław Smolny uprawnienia nr 105/DDŚ/06				PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/420x297mm	PT	05.05.2026 r.	IS/00/3.2
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				