


RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT


- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (C.0.02)

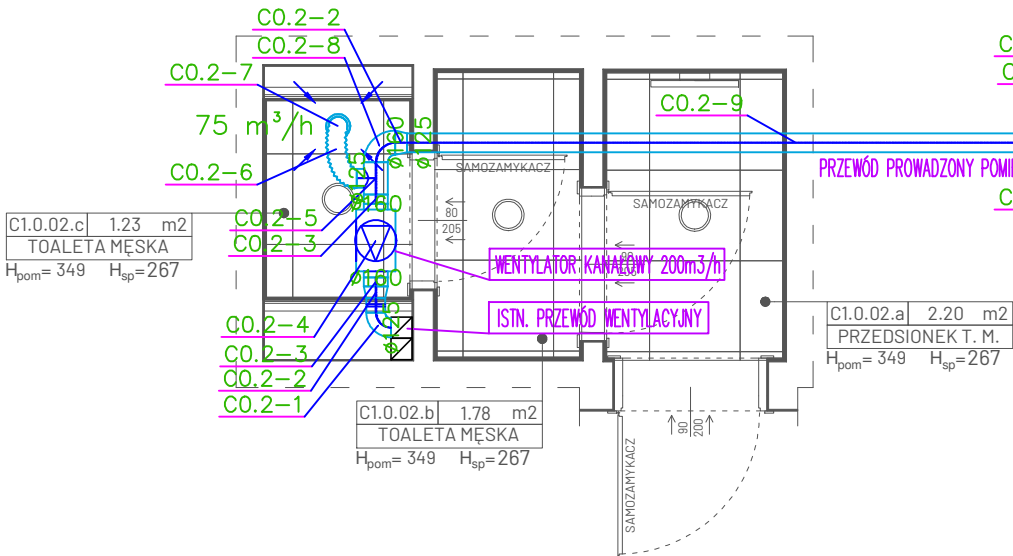

RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT


- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (C.0.03)

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (C.0.04)

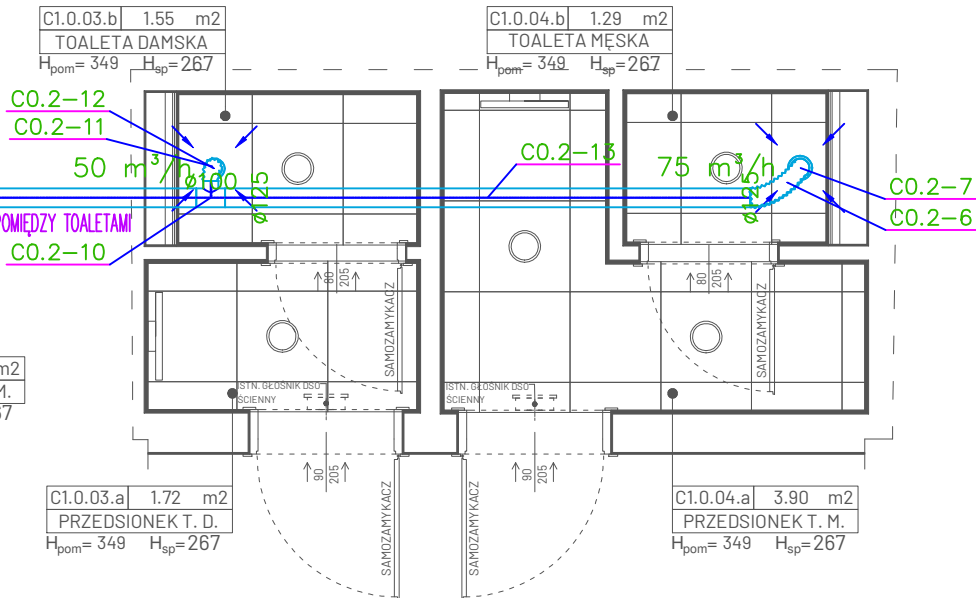

LEGENDA

OZNACZENIE

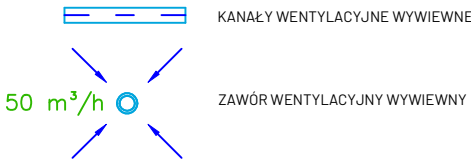

UWAGA!

- KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
- PRZED PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PRZWODU
- ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR KANAŁOWY O OBNIŻONYM POZIOMY EMITOWANEGO HAŁASU POPRZEC ZASTOSOWANIE OBUUDOWY Z MATERIAŁAMI DŹWIĘKOCHŁONNYMI
- REGULACJA WENTYLATORA POPRZEC TYRystOROWY REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA DO SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYCH KŁAP PRZECIWPÓŻAROWYCH NALEŻY JE ZACHOWAĆ, PODDAĆ OCENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZAPEWNIĆ ICH DALSZE FUNKCJONOWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W RAMACH REALIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZECZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ JAKO SZCZELNE W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE ZBROJONEJ FOLIĄ ALUMINIOWĄ
- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]
C0.2	1	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125			ocynk		0,10	0,10
C0.2	2	2	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 78			ocynk		0,08	0,16
C0.2	3	2	PCC	Opaska montażowa	d= 160	l= 60						0,00	
C0.2	4	1	Wentylator kanałowy okrągły	Wentylator kanałowy okrągły	d= 160	l= 488						0,00	
C0.2	5	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 125	l1= 215			ocynk		0,21	0,21
C0.2	6	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 1.26 m				aluminium	naturalny	0,25	0,50
C0.2	7	2	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125					stal	RAL 9003	0,00	
C0.2	8	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160			ocynk		0,16	0,16
C0.2	9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 5.14 m				ocynk		2,02	2,02
C0.2	10	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 100	l1= 190			ocynk		0,15	0,15
C0.2	11	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 0.48 m				aluminium	naturalny	0,15	0,15
C0.2	12	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100					stal	RAL 9003	0,00	
C0.2	13	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 3.47 m				ocynk		1,36	1,36
C0.2		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 125					ocynk		0,04	0,04



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Małeńczuk
REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT TOALET C.0.02, C.0.03, C.0.04

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Mirosław Smolny
uprawnienia nr 105/DOŚ/06

PODPIS

BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/420x297mm	PT	05.05.2026 r.	IS/00/6.2

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE