



RZUT POMIESZCZENÍ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.2.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.2.02)

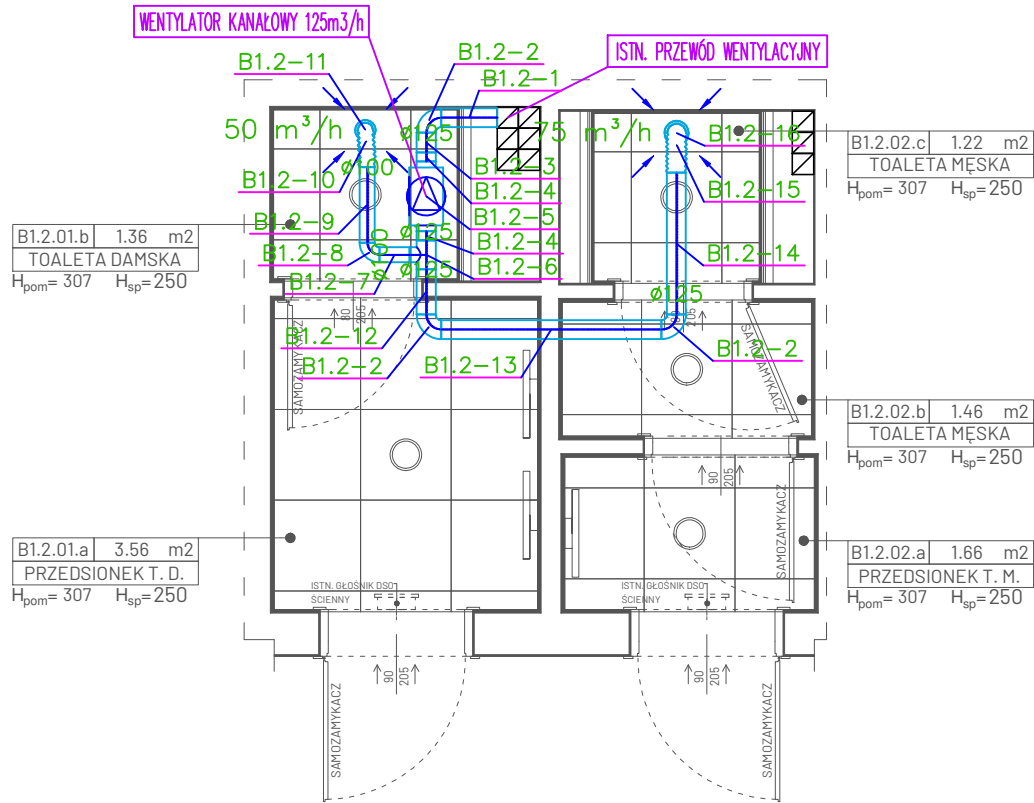

LEGENDA

OZNACZENIE

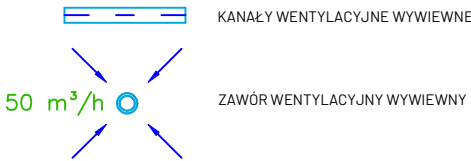

UWAGA!

- 1) KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
- 2) PRZED PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PRZEWODU
- 3) ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR KANAŁOWY O OBNIŻONYM POZIOMU EMITOWANEGO HAŁASU POPRZECZ ZASTOSOWANIE OBUĐOWY Z MATERIAŁAMI DŹWIĘKOCHŁONNYMI
- 4) REGULACJA WENTYLATORA POPRZECZ TYRYSTOROWY REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA DO SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH UMOŹLIWIĄJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI
- 5) W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYCH KŁAP PRZECIWOPOŻAROWYCH NALEŻY JE ZACHOWAĆ, PODDAĆ OCENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZAPEWNIĆ ICH DALSZE FUNKCJONOWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W RAMACH REALIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- 6) PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZECZ PRZEGRODY BUDOWLANE. WYKONAĆ JAKO SZCZELNE W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE ZBROJONEJ FOLIĄ ALUMINIOWĄ
- 7) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 8) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 9) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary				Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]
B1.2	1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.37 m			ocynk		0,15	0,15
B1.2	2	3	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125		ocynk		0,10	0,30
B1.2	3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.13 m			ocynk		0,05	0,05
B1.2	4	2	PCC	Opaska montażowa	d= 125	l= 60					0,00	
B1.2	5	1	Wentylator kanałowy okrągły	Wentylator kanałowy okrągły	d= 125	l= 462					0,00	
B1.2	6	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 100	l1= 190		ocynk		0,15	0,15
B1.2	7	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.20 m			ocynk		0,06	0,06
B1.2	8	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 100		ocynk		0,06	0,06
B1.2	9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.50 m			ocynk		0,16	0,16
B1.2	10	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 0.42 m			aluminium	naturalny	0,13	0,13
B1.2	11	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100				stal	RAL 9003	0,00	
B1.2	12	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.30 m			ocynk		0,12	0,12
B1.2	13	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.46 m			ocynk		0,57	0,57
B1.2	14	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.94 m			ocynk		0,37	0,37
B1.2	15	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0.43 m			aluminium	naturalny	0,17	0,17
B1.2	16	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125				stal	RAL 9003	0,00	



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com	
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk					
NAZWA OBIEKTU:					
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU					
ADRES INWESTYCJI:					
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg					
TYTUŁ RYSUNKU:					
WENTYLACJA MECHANICZNA RZUT TOALET B1.2.01, B1.2.02					
INWESTOR:					
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników					
ADRES INWESTORA:					
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa					
PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń					
mgr inż. Mirosław Smolny uprawnienia nr 105/DOŚ/06				PODPIS	
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	
IS	1:50/420x297mm	PT	05.05.2026 r.	IS/02/1.2	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					