
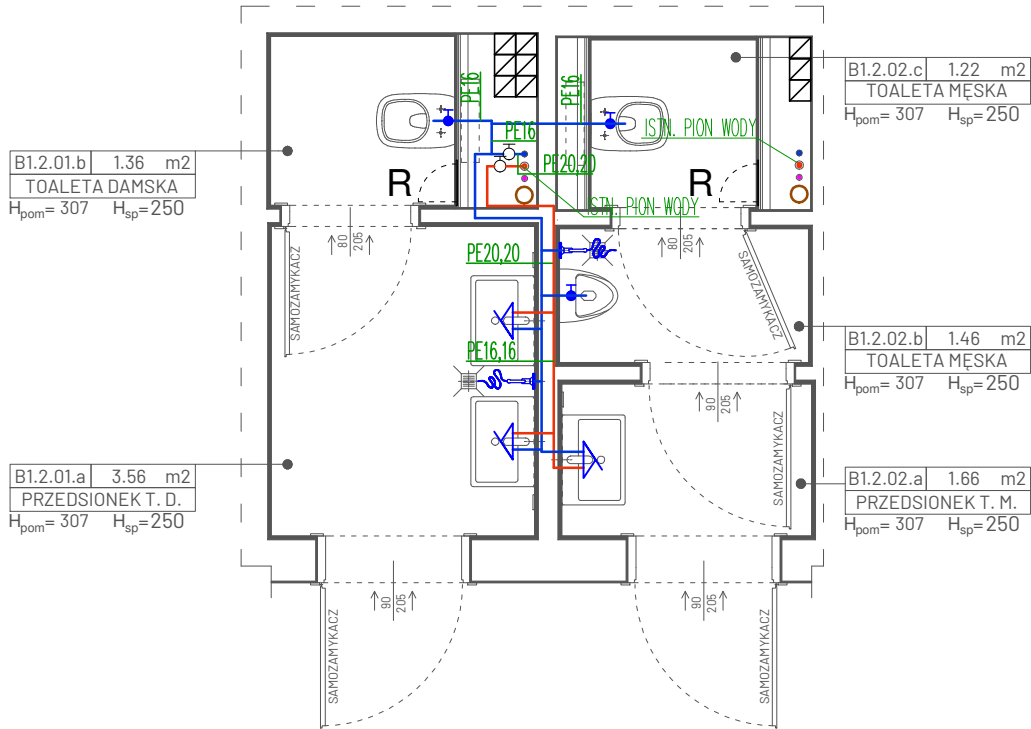


RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.2.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.2.02)

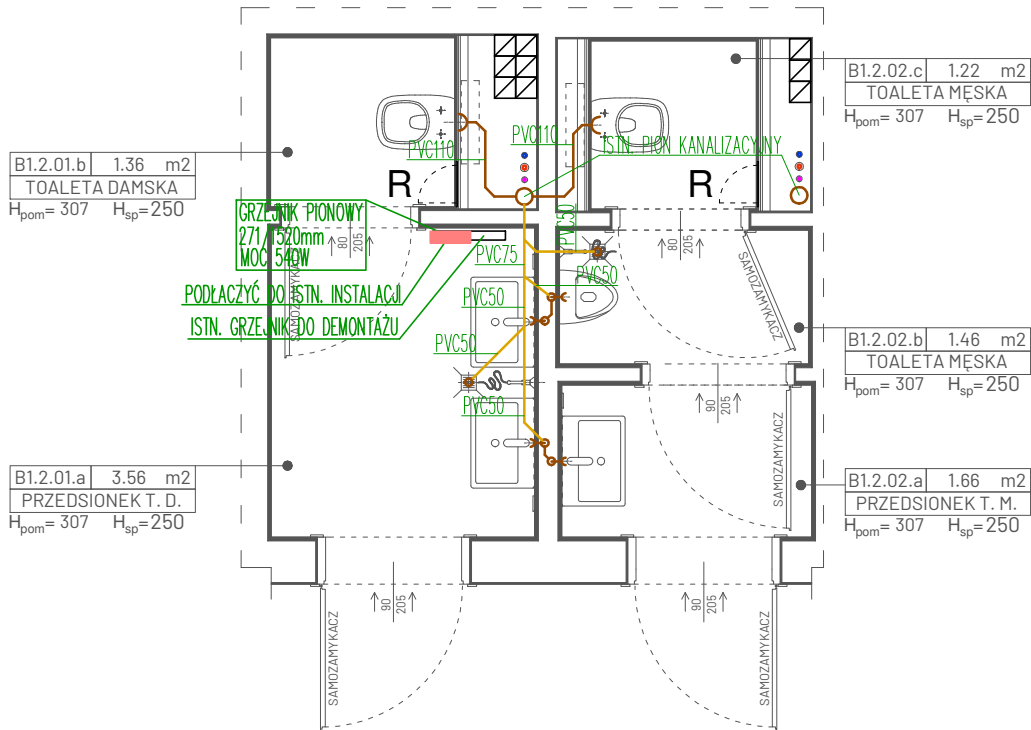

LEGENDA

OZNACZENIE

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM NIŻSZEJ KONDYGNACJI
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKTOWANY GRZEJNIK PIONOWY
- LOKAIZACJA REWIZJI

UWAGA!

- 1) INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ Z RUR PVC ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ , PRZEWODY UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MIN. 2,0%
- 2) INSTALACJĘ WODY WYKONAĆ Z RUR PE PN10 ŁĄCZONYCH W SYSTEMIE ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH
- 3) PODEJŚCIA DO PUNKTÓW CZERPALNYCH WYKONAĆ Z RUR PE 16X2,0
- 4) W UMYWALKACH ZASTOSOWAĆ ARMATURĘ ELEKTRONICZNĄ BEZDOTYKOWĄ Z REGULACJĄ TEMPERATURY I ZASILANIEM Z GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO
- 5) WYMIANIE PODLEGAJĄ INSTALACJE W OBRĘBIE ŁAZIENEK OD PIONÓW DO PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW
- 6) NA PODŁĄCZENIU DO PIONÓW WODNYCH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE, DO ZAWORÓW ZAPEWNIĆ DOSTĘP POPRZECZ MONTAŻ REWIZJI
- 7) PRZEWODY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ TYPU ARMAFLEX O GRUBOŚCI:
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ 20mm
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ 8mm
- PRZEWODY C.O. 20mm
- 8) DLA PRZEJŚĆ INSTALACJI KANALIZACJI PRZEZ STROP NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY, KTÓRE NALEŻY USZCZELNIĆ I ZAIZOLOWAĆ
- 9) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 10) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 11) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- 12) DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Małeńczuk
REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WOD-KAN. I C.O.
RZUT TOALET B1.2.01, B1.2.02

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Mirosław Smolny uprawnienia nr 105/DOŚ/06				PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/420x297mm	PT	05.05.2026 r.	IS/02/1.3
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				