
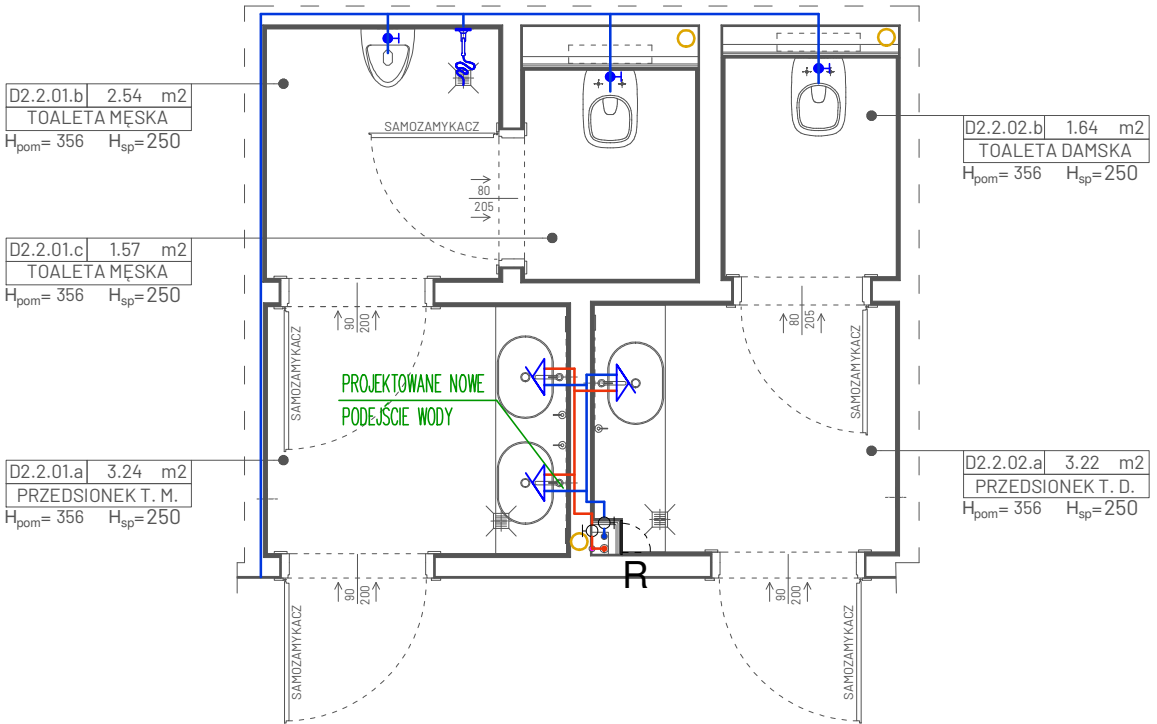


RZUT POMIESZCZEŃ

- TOALETA PERSONELU MĘSKA (D.2.01)
- TOALETA PERSONELU DAMSKA (D.2.02)

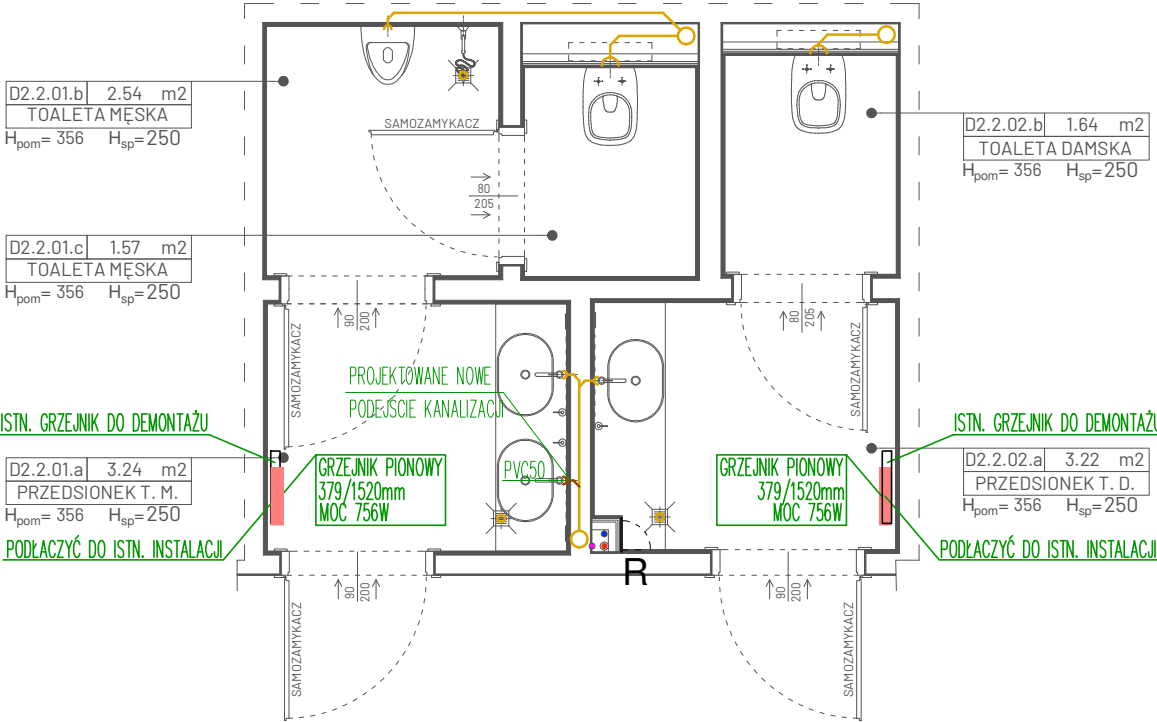

LEGENDA

- OZNACZENIE
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ UŻYTKOWEJ ISTNIEJĄCA DO POZOSTAWIENIA
 - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ISTNIEJĄCA DO POZOSTAWIENIA
 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ISTNIEJĄCA DO POZOSTAWIENIA
 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PROJEKTOWANE PODEJŚCIA
 - PROJEKTOWANY GRZEJNIK PIONOWY
 - LOKAIZACJA REWIZJI

UWAGA!

- W TOALETACH D.2.01 I D.2.02 ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE INSTALACJE WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACJI SANITARNEJ
- WYMIANIE PODLEGA ARMATURA SANITARNA ORAZ GRZEJNIKI Z DOSTOSOWANIEM PODEJŚĆ SANITARNYCH
- PODEJŚCIE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ DO DODATKOWEJ UMYWALKI WYKONAĆ Z RUR PE PN10 16X2,0 ORAZ RUR PVC DN50mm
- W UMYWALKACH ZASTOSOWAĆ ARMATURĘ ELEKTRONICZNĄ BEZDOTYKOWĄ Z REGULACJĄ TEMPERATURY I ZASILANIEM Z GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO
- PODEJŚCIA SANITARNE DO DODATKOWEJ UMYWALKI OZACZONO NA RYSUNKU
- DO ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH KULOWYCH PRZY PIONACH ZAPEWNIĆ DOSTĘP POPRZECZ MONTAŻ REWIZJI
- PRZEWODY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ TYPU ARMAFLEX O GRUBOŚCI:
 - PRZEWODY WODY CIEPŁEJ 20mm
 - PRZEWODY WODY ZIMNEJ 8mm
 - PRZEWODY C.O. 20mm
- DLA PRZEJŚĆ INSTALACJI KANALIZACJI PRZECZ STROP NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY, KTÓRE NALEŻY USZCZELNIĆ I ZAIZOLOWAĆ
- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
- PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com		
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk				
NAZWA OBIEKTU:				
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU				
ADRES INWESTYCJI:				
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg				
TYTUŁ RYSUNKU:				
INSTALACJA WOD-KAN. I C.O. RZUT TOALET D2.2.01, D2.2.02				
INWESTOR:				
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników				
ADRES INWESTORA:				
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa				
PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń				
mgr inż. Mirosław Smolny uprawnienia nr 105/DOŚ/06				PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/420x297mm	PT	05.05.2026 r.	IS/02/3.3
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				