




RZUT POMIESZCZENIA
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (A.0.03)

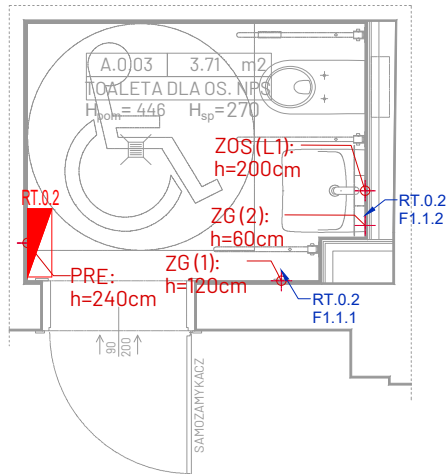

RZUT POMIESZCZENIA - SUFIT
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (A.0.03)

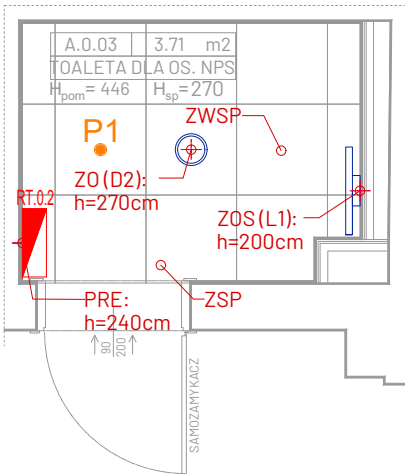

SCHEMAT LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ (PARTER)

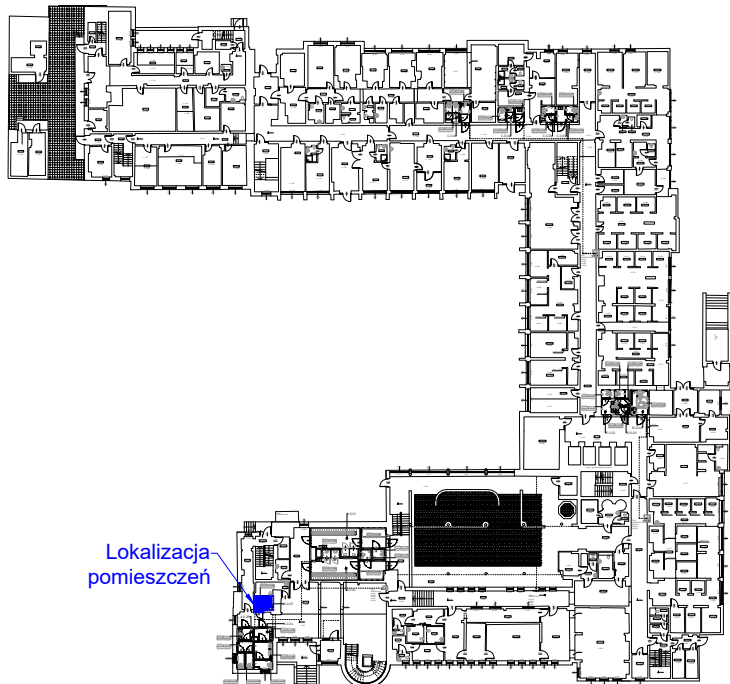

LEGENDA:

PRE: Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV

Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania, wg. oznaczeń:

ZOS ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej

ZG1 ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda):
1x gniazdo wtykowe 230V/16A
1x przycisk monostabilny 230V/10A

ZG2 ZG2 - zasilanie gniazda wtykowego 230V/16A, IP44 (na potrzeby zasilania baterii umywalkowej)

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

LEGENDA:

Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV

ZO(xy) Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe, wg. oznaczeń "xy"

ZOS(xy) Proj. oprawy oświetleniowe ścienne, wg. oznaczeń "xy"

ZWSP Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora

ZSP Projektowany wypust zasilania - zasilanie systemu przyzywowego


P1 Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ) UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- BARWA OŚWIE TL ENIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA; NALEŻY PI LNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIE TL ENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁĄCZANIE OŚWIE TL ENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- ZAŁĄCZANIE OŚWIE TL ENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCI SKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIE TL ENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.
- PRZEWIDUJE SIĘ WYŁĄCZNIE WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH AUTONOMICZNYCH OPRAW OŚWIE TL ENIA AWARYJNEGO

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Oprawy oświetleniowe "D2"	Oprawa oświetleniowa, IP44 D2: 2000-840 (1900lm; 18,0W)	
Oprawy oświetleniowe "L1"	Oprawa oświetleniowa ścienna, IP44 L1: 1066lm; 10W	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zbliżony do RAL9003)	



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com		
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Maleńczuk					
NAZWA OBIEKTU:					
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU					
ADRES INWESTYCJI:					
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg					
TYTUŁ RYSUNKU:					
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZEŃ(A.0.03)					
INWESTOR:					
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników					
ADRES INWESTORA:					
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa					
PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: specjalność instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych					
mgr inż. Marcin Płoński uprawnienia nr LUB/0126/PWBE/17				PODPIS	
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	
IE	1:50/297x530mm	PT	05.05.2026 r.	IE/00/P/2	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					