



RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.0.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.0.02)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (B1.0.03)


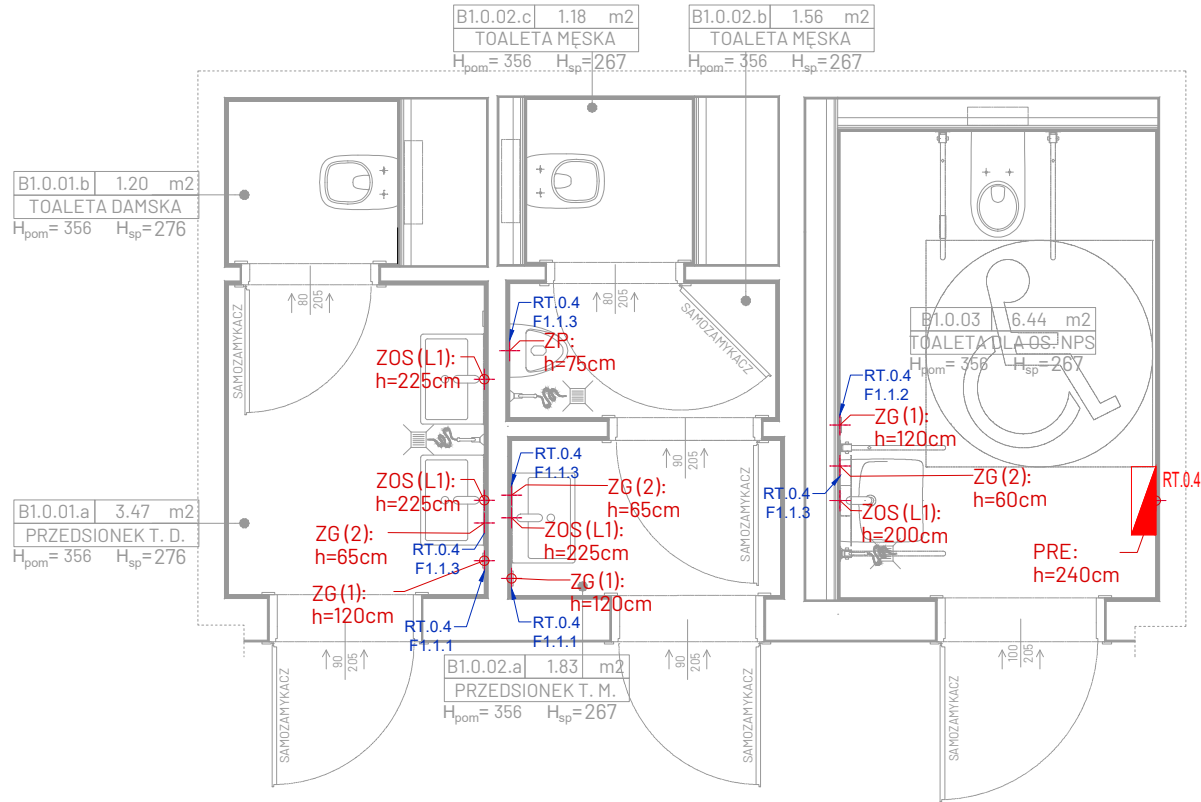


RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.0.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.0.02)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (B1.0.03)

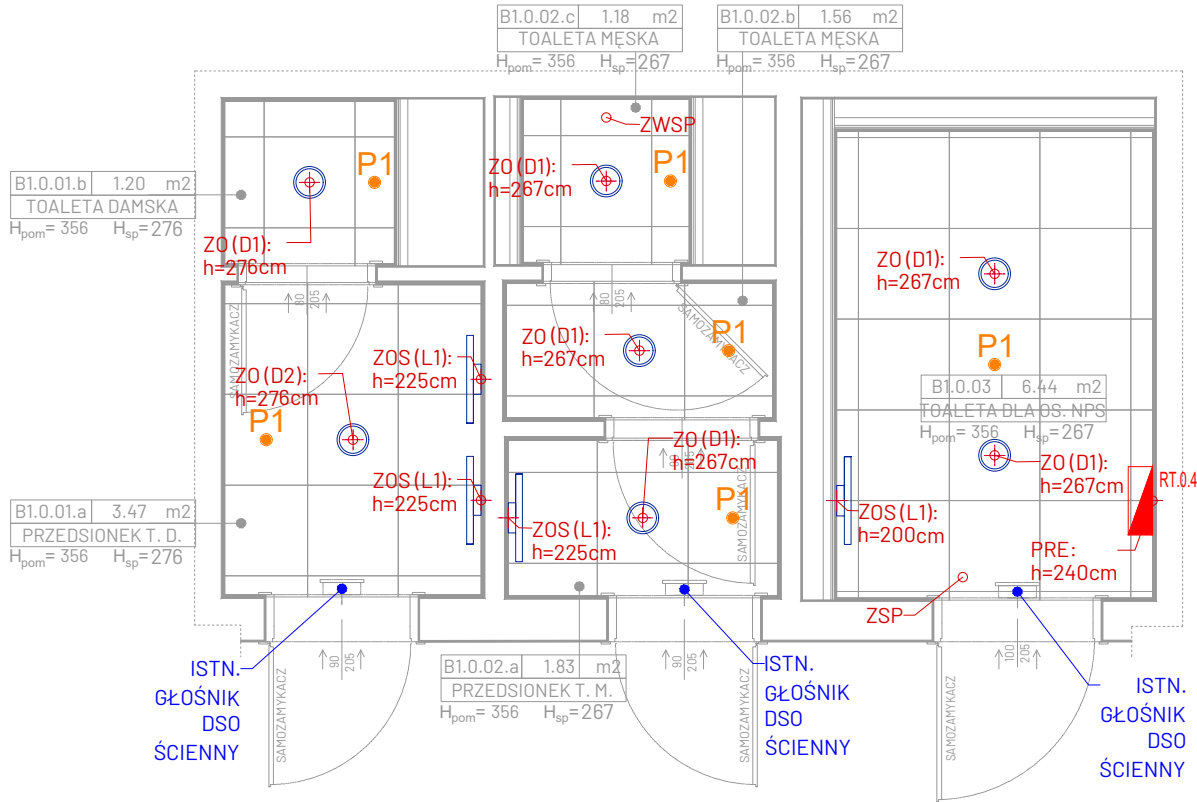

SCHEMAT LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ (PARTER)

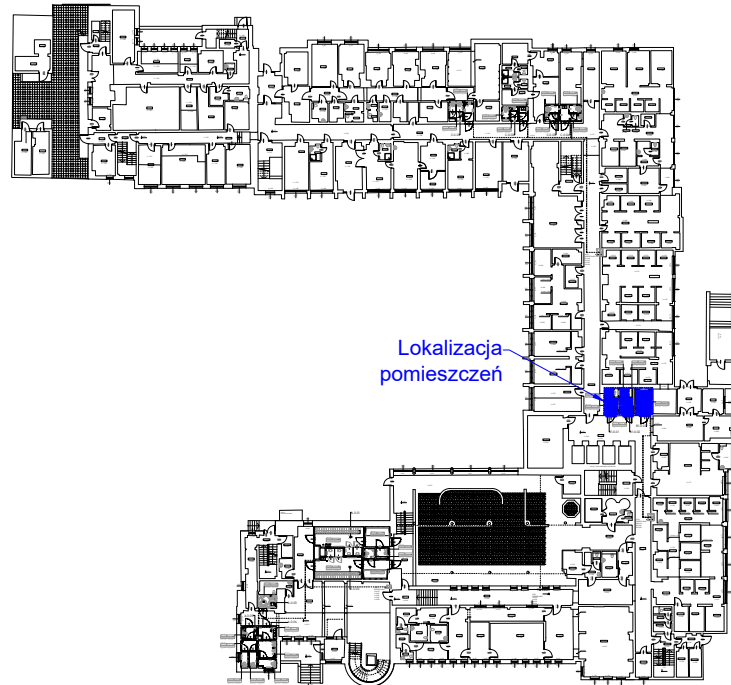

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radostaw Maleńczuk
REGION: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BAŚENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZEŃ (B1.0.01-03)

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: specjalność instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych

mgr inż. Marcin Płoński
uprawnienia nr LUB/0126/PWBE/17

BRANŻA SKALA / FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
IE 1:50/297x700mm PT 05.05.2026 r. IE/00/P/4

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Oprawy oświetleniowe "D1", "D2"	Oprawa oświetleniowa, IP44 D1: 1300-840 (1200lm; 12,5W) D2: 2000-840 (1900lm; 18,0W)	
Oprawy oświetleniowe "L1"	Oprawa oświetleniowa ścienna, IP44 L1: 1066lm; 10W	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zblizony do RAL9003)	

LEGENDA:

- Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
- ZO (xy) Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe, wg. oznaczeń "xy"
- ZOS (xy) Proj. oprawy oświetleniowe ścienne, wg. oznaczeń "xy"
- ZWSP Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora
- ZSP Projektowany wypust zasilania - zasilanie systemu przyzywowego
- P1 Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚCIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODREBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ) UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- BARWA OŚWIEPLENIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA; NALEŻY PIŁNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIEPLENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁĄCZANIE OŚWIEPLENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- ZAŁĄCZANIE OŚWIEPLENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIEPLENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.
- PRZEWIDUJE SIĘ WYŁĄCZNIĘ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH AUTONOMICZNYCH OPRAW OŚWIEPLENIA AWARYJNEGO
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TRZY TOALETY (B1.0.01 I B1.0.02 I B1.0.03)

LEGENDA:

- PRE: Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
- Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania, wg. oznaczeń:
- ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej
- ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda): 1x gniazdo wtykowe 230V/16A 1x przycisk monostabilny 230V/10A
- ZG2 - zasilanie gniazda wtykowego 230V/16A, IP44 (na potrzeby zasilania baterii umywalkowej)

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚCIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODREBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ