



RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.2.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.2.02)

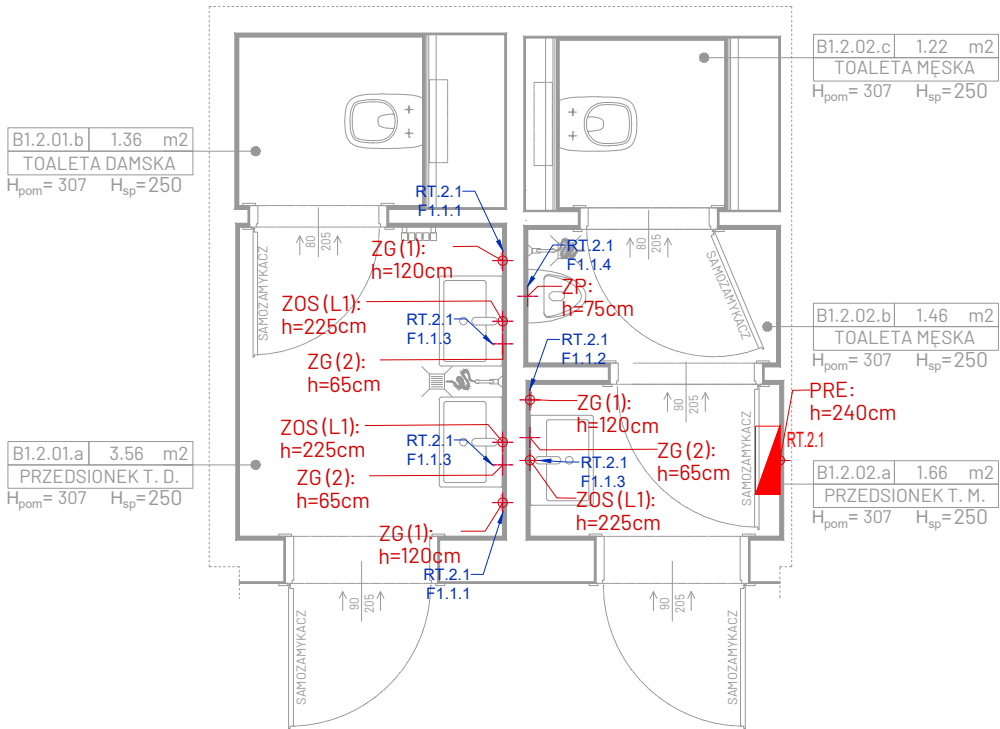


RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.2.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.2.02)

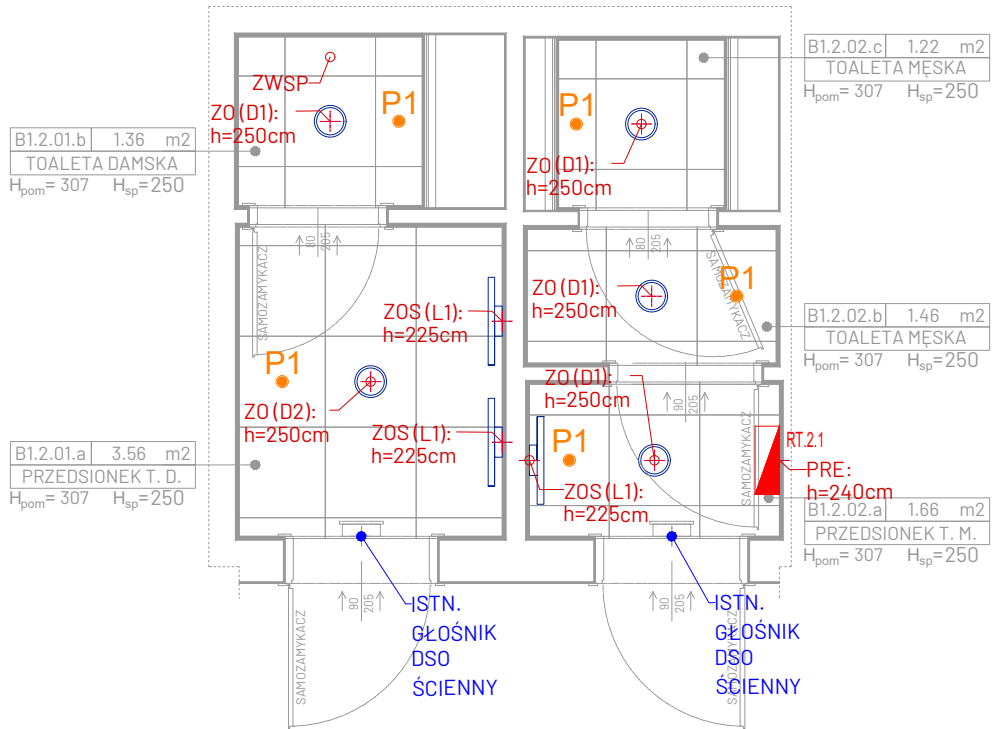

SCHEMAT LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ (PIĘTRO 2)

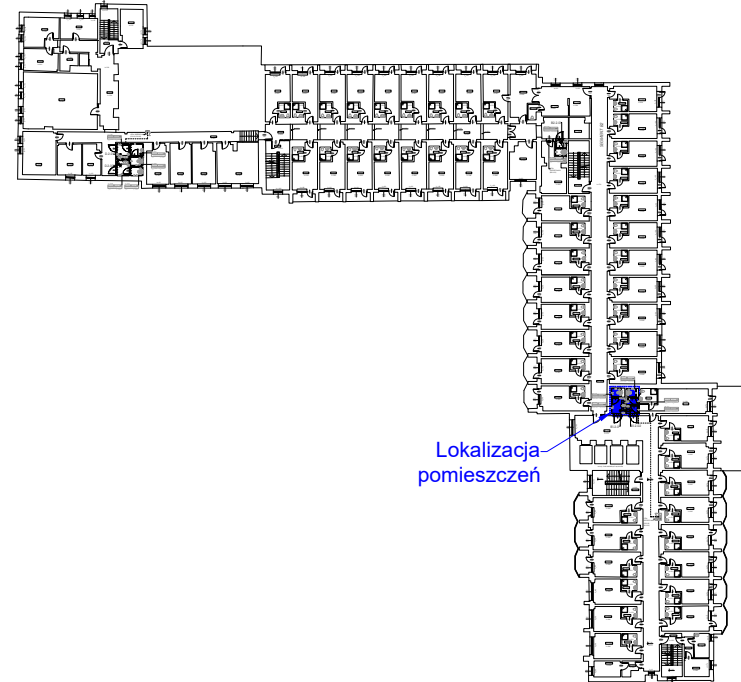

LEGENDA:

- PRE: Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
- Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania, wg. oznaczeń:
- ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej
- ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda): 1x gniazdo wtykowe 230V/16A 1x przycisk monostabilny 230V/10A
- ZG2 - zasilanie gniazda wtykowego 230V/16A, IP44 (na potrzeby zasilania baterii umywalkowej)
- ZP - zasilanie pisuarów elektrycznych

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TRZY TOALETY (B1.1.01 I B1.1.02 I B1.1.03)

LEGENDA:


- Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
- ZO(xy) Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe, wg. oznaczeń "xy"
- ZOS(xy) Proj. oprawy oświetleniowe ścienne, wg. oznaczeń "xy"
- ZWSP Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora
- P1 Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ) UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- BARWA OŚWIEPLENIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA: NALEŻY PILNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIEPLENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁĄCZANIE OŚWIEPLENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- ZAŁĄCZANIE OŚWIEPLENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIEPLENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE OBIE TOALETY (B1.2.01 I B1.2.02)

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Oprawy oświetleniowe "D1", "D2"	Oprawa oświetleniowa LED, IP44 D1: 1300-840 (1200lm; 12,5W) D2: 2000-840 (1900lm; 18,0W)	
Oprawy oświetleniowe "L1"	Oprawa oświetleniowa ścienna IP44 L1: 1066lm; 10W	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zbliżony do RAL9003)	



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk		REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU:		KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU			
ADRES INWESTYCJI:		ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg			
TYTUŁ RYSUNKU:		PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZEŃ (B1.2.01-02)			
INWESTOR:		Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników			
ADRES INWESTORA:		ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa			
PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: specjalność instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych					
mgr inż. Marcin Płoński uprawnienia nr LUB/0126/PWBE/17					PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	
IE	1:50/297x550mm	PT	05.05.2026 r.	IE/02/P/1	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					