



- TOALETA PERSONELU MĘSKA (D.2.01)
- TOALETA PERSONELU DAMSKA (D.2.02)

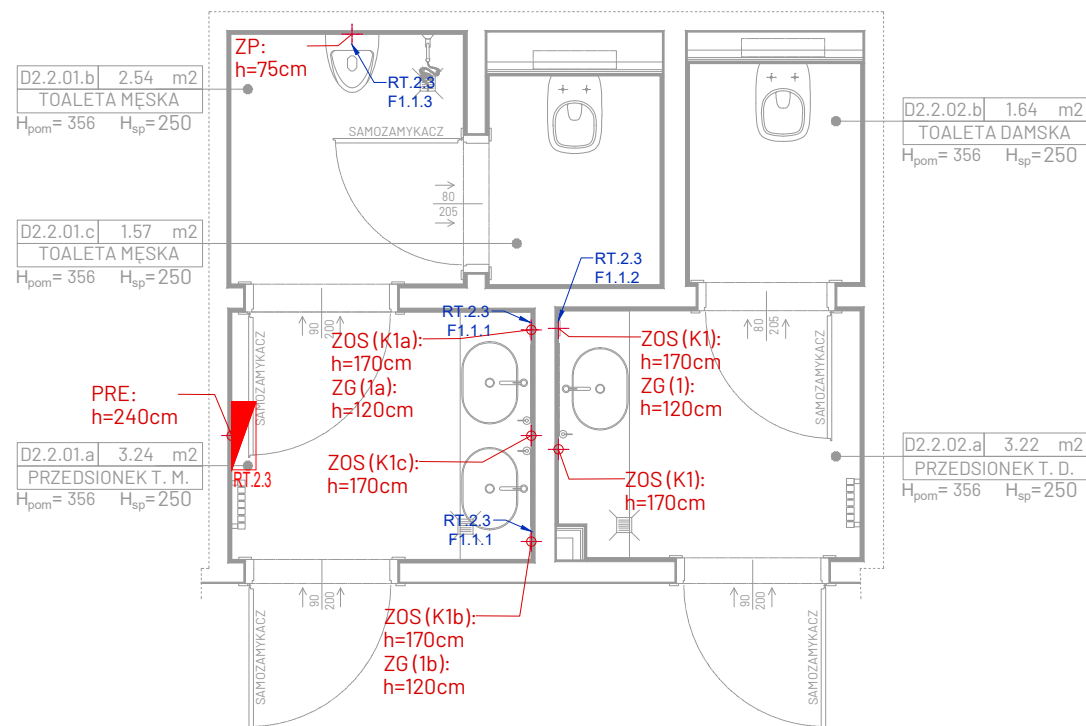

- TOALETA PERSONELU MĘSKA (D.2.01)
- TOALETA PERSONELU DAMSKA (D.2.02)

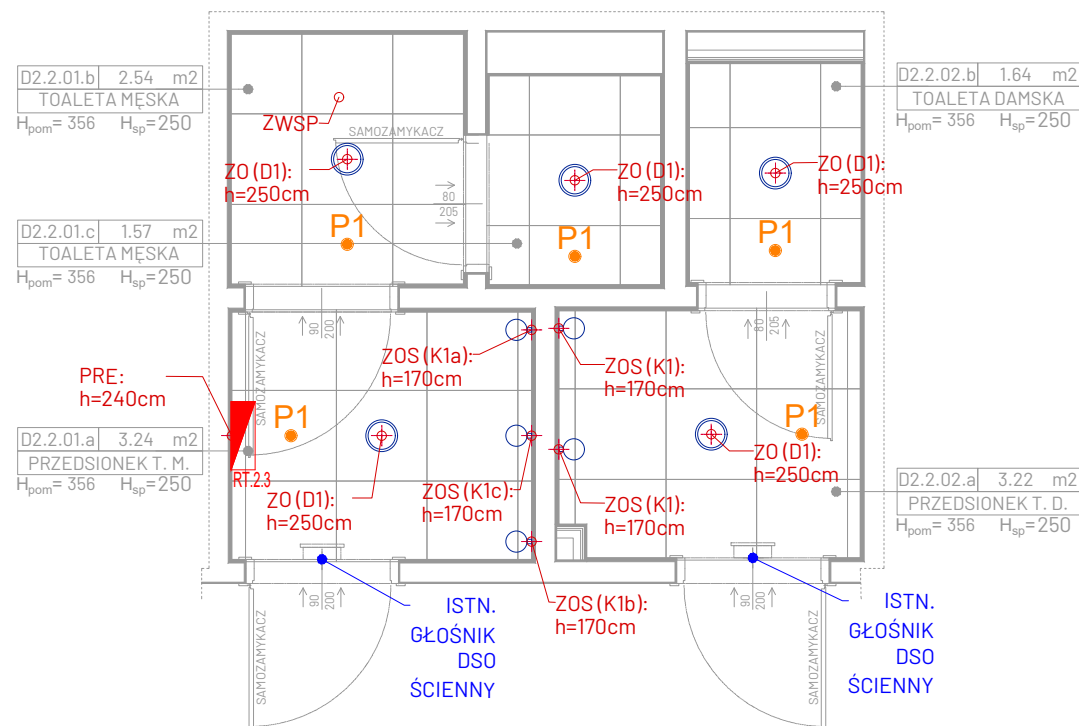

The image shows a detailed architectural floor plan of a large building, likely a school or institutional structure. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right. A specific area on the left side of the plan is highlighted in blue. A blue line points from the text 'Lokalizacja pomieszczeń' to this highlighted area. The building's layout includes numerous rooms, corridors, and service areas, with the highlighted area representing the location of the rooms mentioned in the text.

 Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania,
wg. oznaczeń:

ZOS ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej

ZG1 ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda):
1x gniazdo wtykowe 230V/16A
1x przycisk monostabilny 230V/10A

ZG2 ZG2 - zasilanie gniazda wtykowego 230V/16A, IP44
(na potrzeby zasilania baterii umywalkowej)

ZP ZP - zasilanie pisuarów elektrycznych

- 1) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 2) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 3) PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- 4) DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- 5) PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TRZY TOALETY (B1.1.01 i B1.1.02 i B1.1.03)

Z0(xy) Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe,
wg. oznaczeń "xy"

ZOS(xy) Proj. oprawy oświetleniowe ścienne,
wg. oznaczeń "xy"

ZWSP Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora

P1 Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

- 1) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 2) EWENTUALNE ROZBIŹNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 3) PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY POŻ. A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRAWOWANIE
- 4) PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ) UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- 5) ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- 6) ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- 7) ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- 8) BARWA OŚWIETLENIA 4000K - BARWA ŚWIATA; NALEŻY PILNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIETLENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATA W POMIESZCZENIACH
- 9) DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WSPUTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- 10) PRZEWIDUJE SIĘ ZŁĄCZENIE OŚWIETLENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- 11) ZŁĄCZENIE OŚWIETLENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCIŚKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAĆ OŚWIETLENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.
- 12) PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE OBIE TOALETY (D.2.01 I D.2.02)

Oprawy oświetleniowe "D1"	Oprawa oświetleniowa, IP44 D1: 1300-840 (1200lm; 12,5W)	
Oprawy oświetleniowe "K1"	Oprawa oświetleniowa ścienna IP44 K1: G9, okrągła	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zblizony do RAL9003)	