



RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.3.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.3.02)

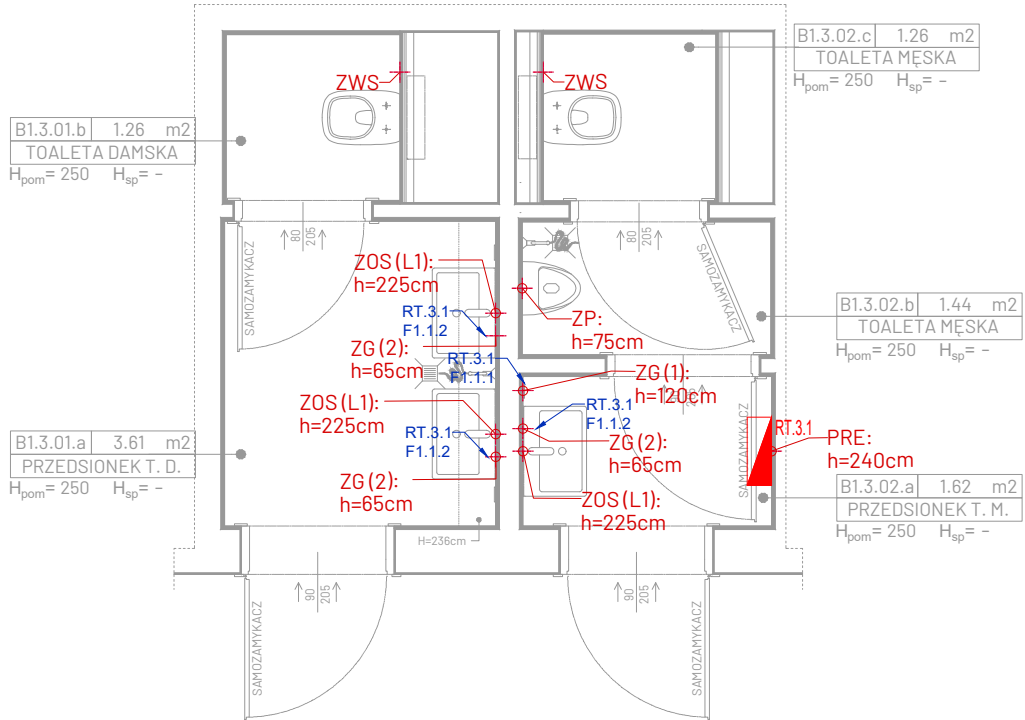


RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.3.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.3.02)

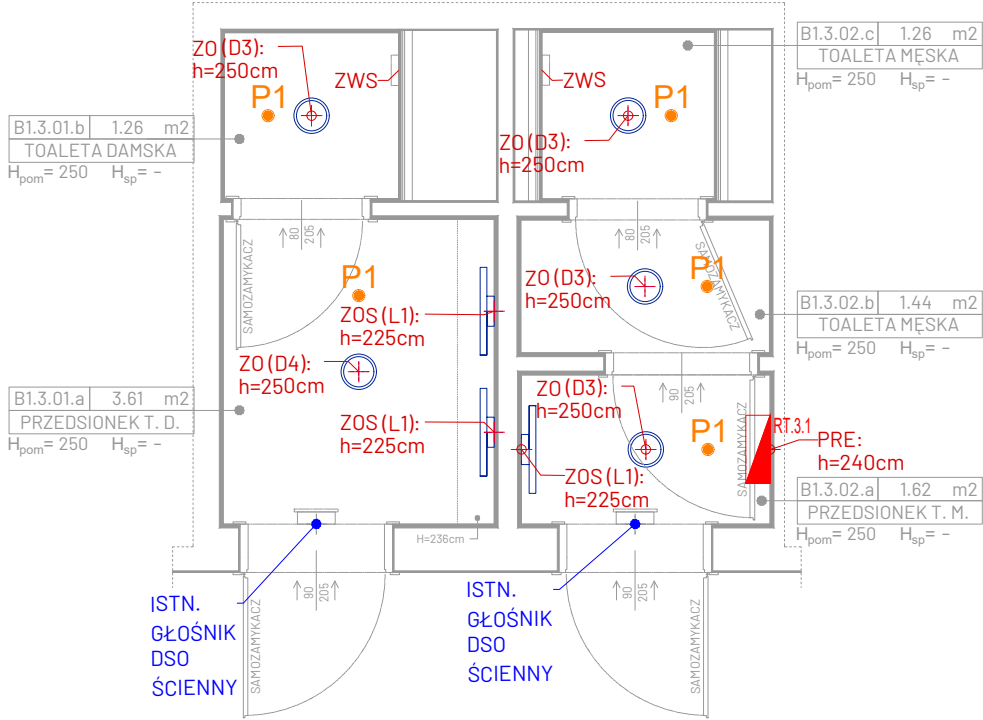

SCHEMAT LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ (PIĘTRO 3)

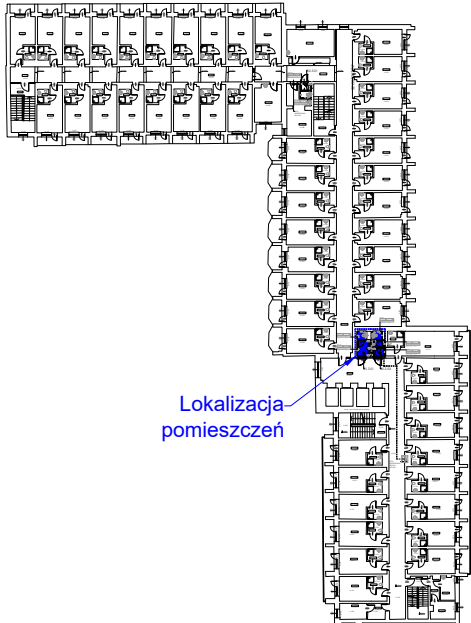

LEGENDA:	
	PRE: Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
	Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania, wg. oznaczeń:
ZOS	ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej
ZG1	ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda): 1x gniazdo wtykowe 230V/16A 1x przycisk monostabilny 230V/10A
ZG2	ZG2 - zasilanie gniazda wtykowego 230V/16A, IP44 (na potrzeby zasilania baterii umywalkowej)
ZWS	ZWS - zasilanie wentylatora ściennego

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODREBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TRZY TOALETY (B1.1.01 I B1.1.02 I B1.1.03)

LEGENDA:	
	Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
ZO(xy)	Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe, wg. oznaczeń "xy"
ZOS(xy)	Proj. oprawy oświetleniowe ścienne, wg. oznaczeń "xy"
ZWS	Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora ściennego
P1	Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODREBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ)
- UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- BARWA OŚWIE TL ENIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA; NALEŻY PILNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIE TL ENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁĄCZANIE OŚWIE TL ENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- ZAŁĄCZANIE OŚWIE TL ENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIE TL ENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE OBIE TOALETY (B1.3.01 I B1.3.02)

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Oprawy oświetleniowe "D3", "D4"	Oprawa oświetleniowa, IP44 D3: 1300-840 (1300lm; 9,0W) D4: 2000-840 (2100lm; 16,0W)	
Oprawy oświetleniowe "L1"	Oprawa oświetleniowa ścienna IP44 L1: 1066lm; 10W	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zblizony do RAL9003)	