



RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.4.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.4.02)

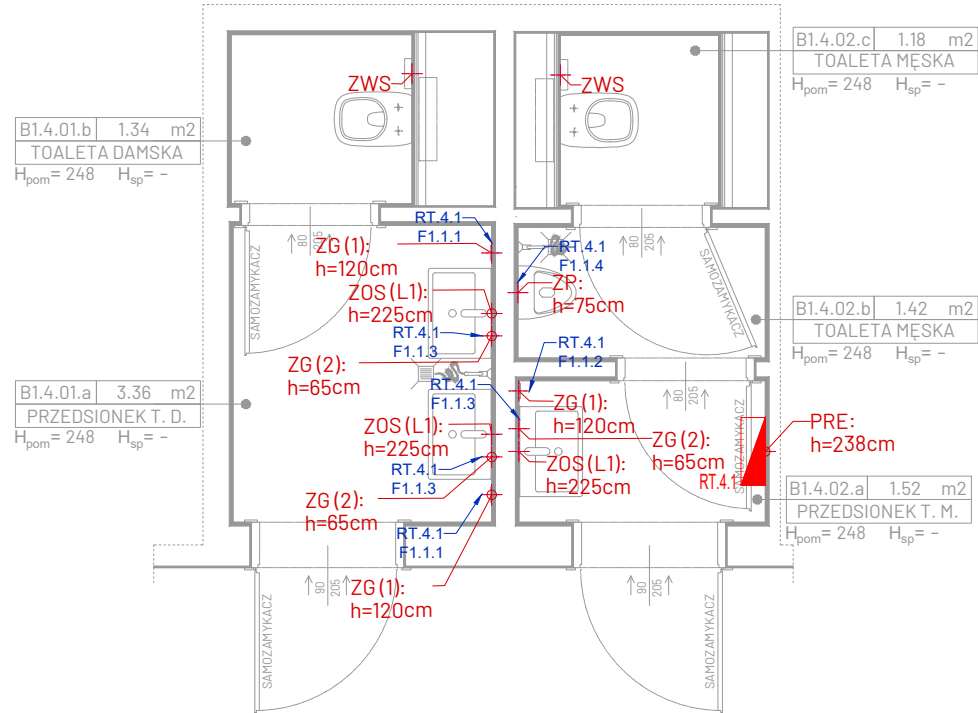

RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.4.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.4.02)

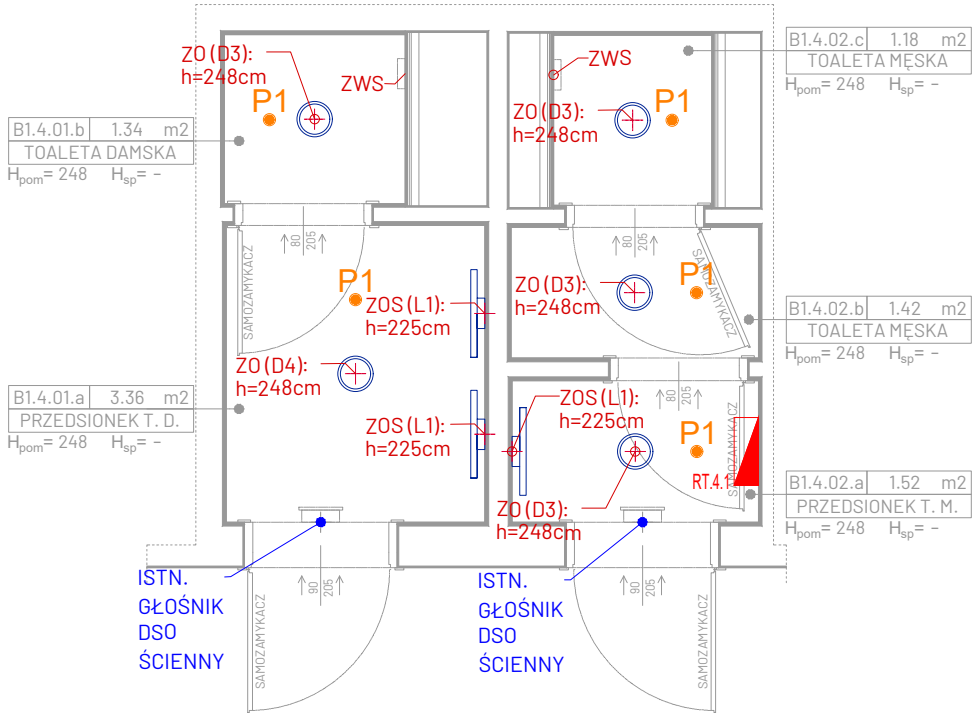

SCHEMAT LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ (PIĘTRO 4)



LEGENDA:	
	PRE: Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
	Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania, wg. oznaczeń:
ZOS	ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej
ZG1	ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda): 1x gniazdo wtykowe 230V/16A 1x przycisk monostabilny 230V/10A
ZG2	ZG2 - zasilanie gniazda wtykowego 230V/16A, IP44 (na potrzeby zasilania baterii umywalkowej)
ZWS	ZWS - zasilanie wentylatora ściennego

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TRZY TOALETY (B1.1.01 I B1.1.02 I B1.1.03)


LEGENDA:	
	Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
ZO(xy)	Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe, wg. oznaczeń "xy"
ZOS(xy)	Proj. oprawy oświetleniowe ścienne, wg. oznaczeń "xy"
ZWS	Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora ściennego
P1	Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ) UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- BARWA OŚWIETLANIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA; NALEŻY PILNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIETLENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁĄCZANIE OŚWIETLANIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- ZAŁĄCZANIE OŚWIETLANIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIETLENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE OBIE TOALETY (B1.3.01 I B1.3.02)

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Oprawy oświetleniowe "D3", "D4"	Oprawa oświetleniowa, IP44 D3: 1300-840 (1300lm; 9,0W) D4: 2000-840 (2100lm; 16,0W)	
Oprawy oświetleniowe "L1"	Oprawa oświetleniowa ścienna IP44 L1: 1066lm; 10W	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zblizony do RAL9003)	



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com		
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk				
NAZWA OBIEKTU:				
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU				
ADRES INWESTYCJI:				
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg				
TYTUŁ RYSUNKU:				
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZEŃ (B1.4.01-02)				
INWESTOR:				
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników				
ADRES INWESTORA:				
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa				
PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: specjalność instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych				
mgr inż. Marcin Płoński uprawnienia nr LUB/0126/PWBE/17			PODPIS	
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IE	1:50/297x550mm	PT	05.05.2026 r.	IE/04/P/1
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				