
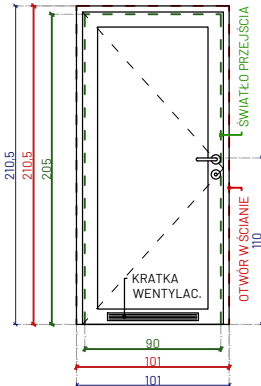
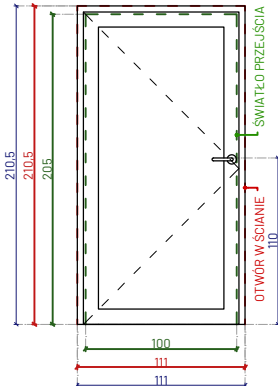
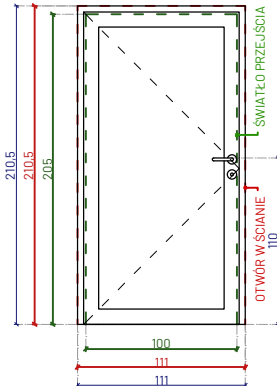


UWAGA: TYPY DRZWI ZOSTAŁY OPISANE NA RZUCIE UKŁADU FUNKCJONALNEGO ZESPOŁU POMIESZCZEŃ SZATNIOWYCH

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ						
TYP DRZWI		D _A 1		D _A 2		
ODPORNOŚĆ OGNIOWA						
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU						
UWAGA! OTWORY W ŚCIANACH NIE UWZGLĘDNIJĄ LUZU MONTAŻOWEGO						
WYM. S (wysokość otworu w ścianie)		101cm		111cm		
WYM. H (wysokość otworu w ścianie)		210,5cm		210,5cm		
WYM. Sz (szerokość światła przejścia)		90cm		100cm		
WYM. Hz (wysokość światła przejścia)		205cm		205cm		
MATERIAŁ		ALUMINIUM + PANEL PEŁNY		ALUMINIUM + PANEL PEŁNY		
OŚCIEŻNICA		obejmująca, regulowana, aluminiowa, skorelowana ze skrzydłem drzwiowym w zestawie. Lakierowana proszkowo. Wykończona w sposób tożsamy ze skrzydłem drzwiowym ościeżnica systemowo wzmocniona dla drzwi z samozamykaczem		obejmująca, regulowana, aluminiowa, skorelowana ze skrzydłem drzwiowym w zestawie. Lakierowana proszkowo. Wykończona w sposób tożsamy ze skrzydłem drzwiowym ościeżnica systemowo wzmocniona dla drzwi z samozamykaczem		
ZAWIASY		3 wzmocnione zawiasy trójelementowe i uszczelka gumowa obwiedniowa w kolorze tożsamym z kolorem drzwi		3 wzmocnione zawiasy trójelementowe i uszczelka gumowa obwiedniowa w kolorze tożsamym z kolorem drzwi		
ZAMEK		zamek z blokadą typu wolne/zajęte do kabin WC		brak zamka		
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	
ILOŚĆ SZTUK	LOKALIZACJA	A.0.01	-	1	1	-
		A.0.02	-	1	1	-
	SUMA	-	2	2	2	-
		2		2		
UWAGI		- drzwi aluminiowe, pełne, przylgowe; - drzwi łatwozmywalne; - drzwi z kratką went. o pow. min. 0,022m²; - klamka typu bezpiecznego (obustronnie) zgodnie z uwagą zawartą w pkt 7; - sztyld rozety i klamki okrągły; - samozamykacz nawierzchniowy - ramienny nożycowy; - drzwi nierozprzestrzeniające ognia (NRO); - drzwi o podwyższonej odporności na działanie wilgoci; - drzwi lakierowane proszkowo; - wykończenie jednolite, matowe, w kolorze szarym RAL 7042 z powłoką ograniczającą widoczność odcisków palców; - minimalna szerokość przejścia, mierzona od wewnętrznej krawędzi skrzydła drzwiowego otwartego pod kątem 90° do przeciwległej wewnętrznej krawędzi ościeżnicy, wynosi nie mniej niż: 90 cm; UWAGA! Kolor projektowanych drzwi tożsamy z drzwiami istniejącymi; Należy potwierdzić kolor z natury na budowie, z wzornikiem wybranego producenta drzwi.	- drzwi aluminiowe, pełne, przylgowe; - drzwi łatwozmywalne; - klamka typu bezpiecznego (obustronnie) zgodnie z uwagą zawartą w pkt 7; - sztyld klamki okrągły; - samozamykacz nawierzchniowy - ramienny nożycowy; - drzwi nierozprzestrzeniające ognia (NRO); - izolacyjność akustyczna min. 32dB; - drzwi o podwyższonej odporności na działanie wilgoci; - drzwi lakierowane proszkowo; - wykończenie jednolite, matowe, w kolorze szarym RAL 7042 z powłoką ograniczającą widoczność odcisków palców; - minimalna szerokość przejścia, mierzona od wewnętrznej krawędzi skrzydła drzwiowego otwartego pod kątem 90° do przeciwległej wewnętrznej krawędzi ościeżnicy, wynosi nie mniej niż: 90 cm; UWAGA! Kolor projektowanych drzwi tożsamy z drzwiami istniejącymi; Należy potwierdzić kolor z natury na budowie, z wzornikiem wybranego producenta drzwi.	- drzwi aluminiowe, pełne, przylgowe; - drzwi łatwozmywalne; - klamka typu bezpiecznego (obustronnie) zgodnie z uwagą zawartą w pkt 7; - sztyld rozety i klamki okrągły; - samozamykacz nawierzchniowy - ramienny nożycowy; - drzwi nierozprzestrzeniające ognia (NRO); - izolacyjność akustyczna min. 32dB; - drzwi o podwyższonej odporności na działanie wilgoci; - drzwi lakierowane proszkowo; - wykończenie jednolite, matowe, w kolorze szarym RAL 7042 z powłoką ograniczającą widoczność odcisków palców; - minimalna szerokość przejścia, mierzona od wewnętrznej krawędzi skrzydła drzwiowego otwartego pod kątem 90° do przeciwległej wewnętrznej krawędzi ościeżnicy, wynosi nie mniej niż: 90 cm; UWAGA! Kolor projektowanych drzwi tożsamy z drzwiami istniejącymi; Należy potwierdzić kolor z natury na budowie, z wzornikiem wybranego producenta drzwi.	- drzwi aluminiowe, pełne, przylgowe; - drzwi łatwozmywalne; - klamka typu bezpiecznego (obustronnie) zgodnie z uwagą zawartą w pkt 7; - sztyld rozety i klamki okrągły; - samozamykacz nawierzchniowy - ramienny nożycowy; - drzwi nierozprzestrzeniające ognia (NRO); - izolacyjność akustyczna min. 32dB; - drzwi o podwyższonej odporności na działanie wilgoci; - drzwi lakierowane proszkowo; - wykończenie jednolite, matowe, w kolorze szarym RAL 7042 z powłoką ograniczającą widoczność odcisków palców; - minimalna szerokość przejścia, mierzona od wewnętrznej krawędzi skrzydła drzwiowego otwartego pod kątem 90° do przeciwległej wewnętrznej krawędzi ościeżnicy, wynosi nie mniej niż: 90 cm; UWAGA! Kolor projektowanych drzwi tożsamy z drzwiami istniejącymi; Należy potwierdzić kolor z natury na budowie, z wzornikiem wybranego producenta drzwi.	
UWAGA! ILOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE						

STOLARKA DRZWIOWA - UWAGI:

- OTWORY DRZWIOWE (MONTAŻOWE) NIE UWZGLĘDNIJĄ LUZU MONTAŻOWEGO DLA DRZWI ALUMINIOWYCH
- OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ
- WYMIARY DRZWI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH, NIE DOPUSZCZA SIĘ POSZERZANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH NOŚNYCH - KONSTRUKCYJNYCH
- WSZELKIE WYMIARY I ILOŚCI STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
- WYMAGANY ATTEST HIGIENICZNY PZH ORAZ PN-EN 1906:2010. NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA
- WYKOŃCZENIE DRZWI ZABEZPIECZONE DO NRO
- KLAMKI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ STOSOWANEJ W BUDOWNICTWIE, PRZEMYŚLE, CHEMICZNYM ITP. OPORNE NA KORÓZJĘ W ŚRODOWISKU ATMOSFERYCZNYM. WYMAGANY ATTEST HIGIENICZNY PZH ORAZ PN-EN 1906:2010. NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA
- KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PODLEGAJĄ OSTATECZNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA. PRZED REALIZACJĄ NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO AKCEPTACJI WZORNIK Z PALETĄ KOLORÓW DOSTĘPNYCH U WYBRANEGO PRODUCENTA
- ZA ZGODĄ INWESTORA DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE OTWORÓW WENTYLACYJNYCH ZAMIAST KRAEK NAPOWIERZAJĄCYCH W DRZWIACH DO TOALET - DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA
- DRZWI W 3 KLASIE OPORNOŚCI MECHANICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- NALEŻY MONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE: GÓRNE NAWIERZCHNIOWE (RAMIENNE NOŻYCOWE) Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I OBIECIEM ORAZ Z REGULOWANYM CZASEM OPÓŹNIENIA ZAMKNIĘCIA (DO 30 SEKUND)
- ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INWESTORA, OŚCIEŻNICE NALEŻY ZAMONTOWAĆ Z POZOSTAWIENIEM 0,5CM PRZERWY POMIĘDZY POSADZKĄ, A OŚCIEŻNICĄ, PRZERWĘ MIĘDZY POSADZKĄ, A OŚCIEŻNICĄ NALEŻY USZCZELNIĆ SILIKONEM W KOLORZE FUG POSADZKOWYCH
- SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETEL PRZEJŚCIA NALEŻY MIERZYĆ OD WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OTWARTEGO POD KĄTEM 90° DO PRZECIWLĘGŁEJ WEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY
- PROJEKT ZAKŁADA WYBÓR SYSTEMU DRZWI ALUMINIOWYCH Z MOŻLIWIE MINIMALNĄ SZEROKOŚCIĄ PROFILU OŚCIEŻNICY, ANALOGICZNĄ DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE NA NOWE. DLA WSZYSTKICH DRZWI ALUMINIOWYCH MINIMALNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL PRZEJŚCIA WYNOŚI 90CM
- NA DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ TABLICZKI INFORMACYJNE (PKT OGRAM Z OPISEM) OZNACZAJĄCE: "SZATNIA DAMSKA", "SZATNIA MĘSKA", "UMYWALNIA DAMSKA / NATRYSKI", "UMYWALNIA MĘSKA / NATRYSKI", "TOAleta DAMSKA", "TOAleta MĘSKA", "BASEN", OZNACZENIA SPÓJNE Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI W OBIEKcie. EWENTUALNE INFORMACJE DODATKOWE WG WYTYCZNYCH INWESTORA.
- PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDŁOŻENIA KART TECHNICZNYCH ORAZ RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA - DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA
- W PRZYPADKU GDY DRZWI PRZEWDZIANE DO WYMIANY POSIADAJĄ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) LUB WŁAŚCIWOŚCI DYMOSZCZELNE (SI), PROJEKTOWANE DRZWI NOWE MUSZĄ SPECJALNIE JESTYCH WYKONANE W ZAKRESIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ I DYMOSZCZELNOŚCI. PARAMETRY TECHNICZNE NOWYCH DRZWI W POWYŻSZYM ZAKRESIE NALEŻY POTWIERDZIĆ AKTUALNĄ KRAJOWĄ LUB EUROPEJSKĄ OCENĄ TECHNICZNĄ ORAZ DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DOP) ZGODNĄ Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011 (CPR). WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WERYFIKACJI POWYŻSZEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI I MONTAŻU NOWEJ



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk			REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU:				
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU				
ADRES INWESTYCJI:				
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ				
INWESTOR:				
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników				
ADRES INWESTORA:				
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa				
PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń				
mgr inż. arch. Radosław Małeńczuk uprawnienia nr 18/DSOKK/2024				PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:50/530x297mm	PW	05.05.2026 r.	ARCH/05/2
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				