



RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.0.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.0.02)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (B1.0.03)

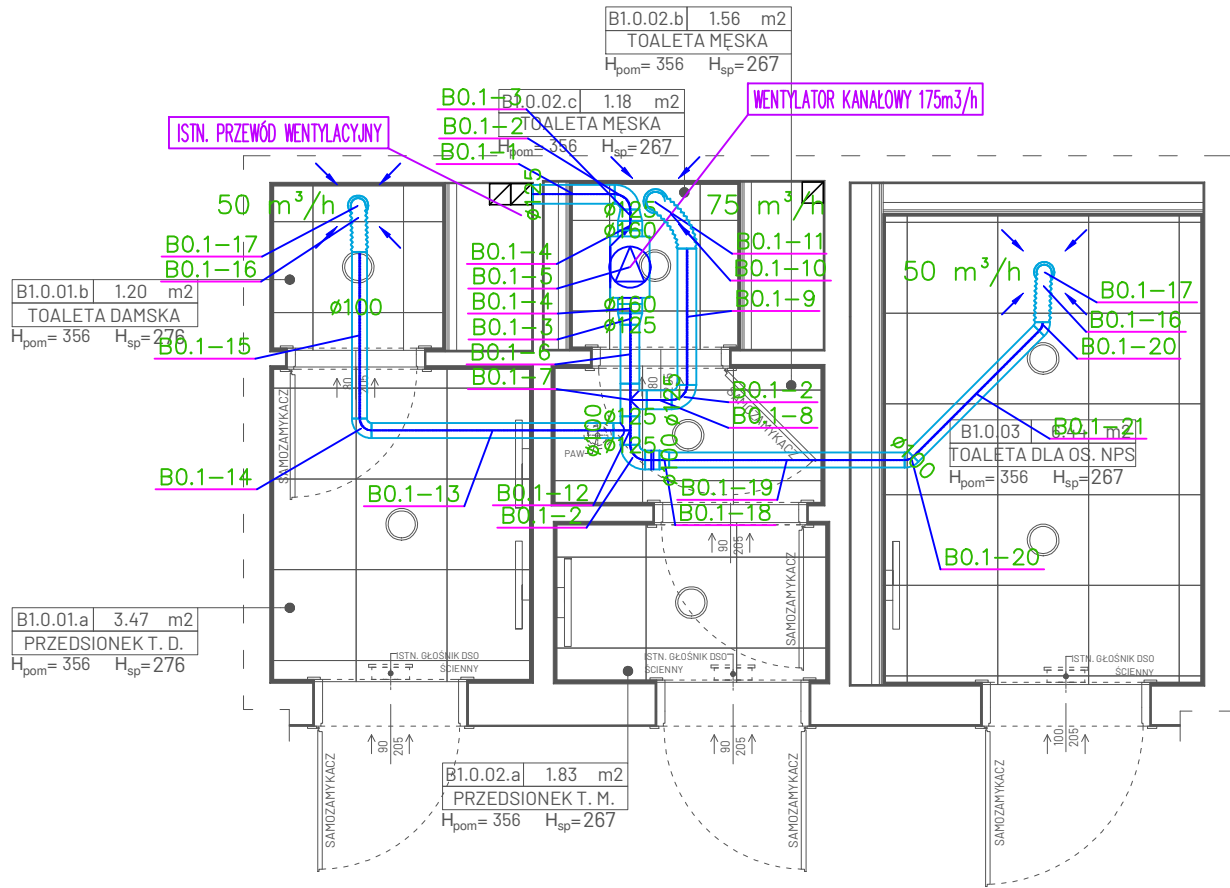

LEGENDA

OZNACZENIE

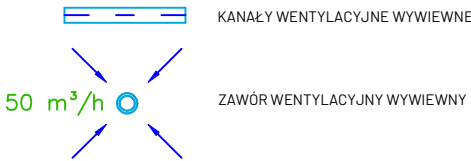

UWAGA!

- 1) KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
- 2) PRZED PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PRZWODU
- 3) ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR KANAŁOWY O OBNIŻONYM POZIOMU EMITOWANEGO HAŁASU POPRZEC ZASTOSOWANIE OBUDOWY Z MATERIAŁAMI DŹWIĘKOCHŁONNYMI
- 4) REGULACJA WENTYLATORA POPRZEC TYRYSTOROWY REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA DO SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI
- 5) W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYCH KŁAP PRZECIWOŻAROWYCH NALEŻY JE ZACHOWAĆ, PODDAĆ OCENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZAPEWNIĆ ICH DALSZE FUNKCJONOWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W RAMACH REALIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- 6) PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZECZ PRZEGRODY BUDOWLANE. WYKONAĆ JAKO SZCZELNE W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE ZBROJONEJ FOLIĄ ALUMINIOWĄ
- 7) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 8) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 9) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary				Material	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]
B0.1	1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.54 m			ocynk		0,21	0,21
B0.1	2	3	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.8	d1= 125		ocynk		0,10	0,30
B0.1	3	2	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 78		ocynk		0,08	0,16
B0.1	4	2	PCC	Opaska montażowa	d= 160	l= 60					0,00	
B0.1	5	1	Wentylator kanałowy okrągły	Wentylator kanałowy okrągły	d= 160	l= 488					0,00	
B0.1	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.39 m			ocynk		0,15	0,15
B0.1	7	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 215		ocynk		0,17	0,17
B0.1	8	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.17 m			ocynk		0,07	0,07
B0.1	9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.90 m			ocynk		0,35	0,35
B0.1	10	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0.58 m			aluminium	naturalny	0,23	0,23
B0.1	11	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125				stal	RAL 9003	0,00	
B0.1	12	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 100	l1= 190		ocynk		0,15	0,15
B0.1	13	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.60 m			ocynk		0,50	0,50
B0.1	14	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.8	d1= 100		ocynk		0,06	0,06
B0.1	15	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.10 m			ocynk		0,35	0,35
B0.1	16	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 1.20 m			aluminium	naturalny	0,19	0,38
B0.1	17	2	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100				stal	RAL 9003	0,00	
B0.1	18	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 125	d2= 100	l1= 64		ocynk		0,06	0,06
B0.1	19	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.56 m			ocynk		0,49	0,49
B0.1	20	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 45	r= 0.8	d1= 100		ocynk		0,03	0,06
B0.1	21	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.18 m			ocynk		0,37	0,37
B0.1		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 125				ocynk		0,04	0,04



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Maleńczuk
REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT TOALET B1.0.01, B1.0.02, B1.0.03

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Mirosław Smolny uprawnienia nr 105/DOŚ/06				PODPIS
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/420x297mm	PW	05.05.2026 r.	IS/00/4.2
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				