



RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.1.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.1.02)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (B1.1.03)

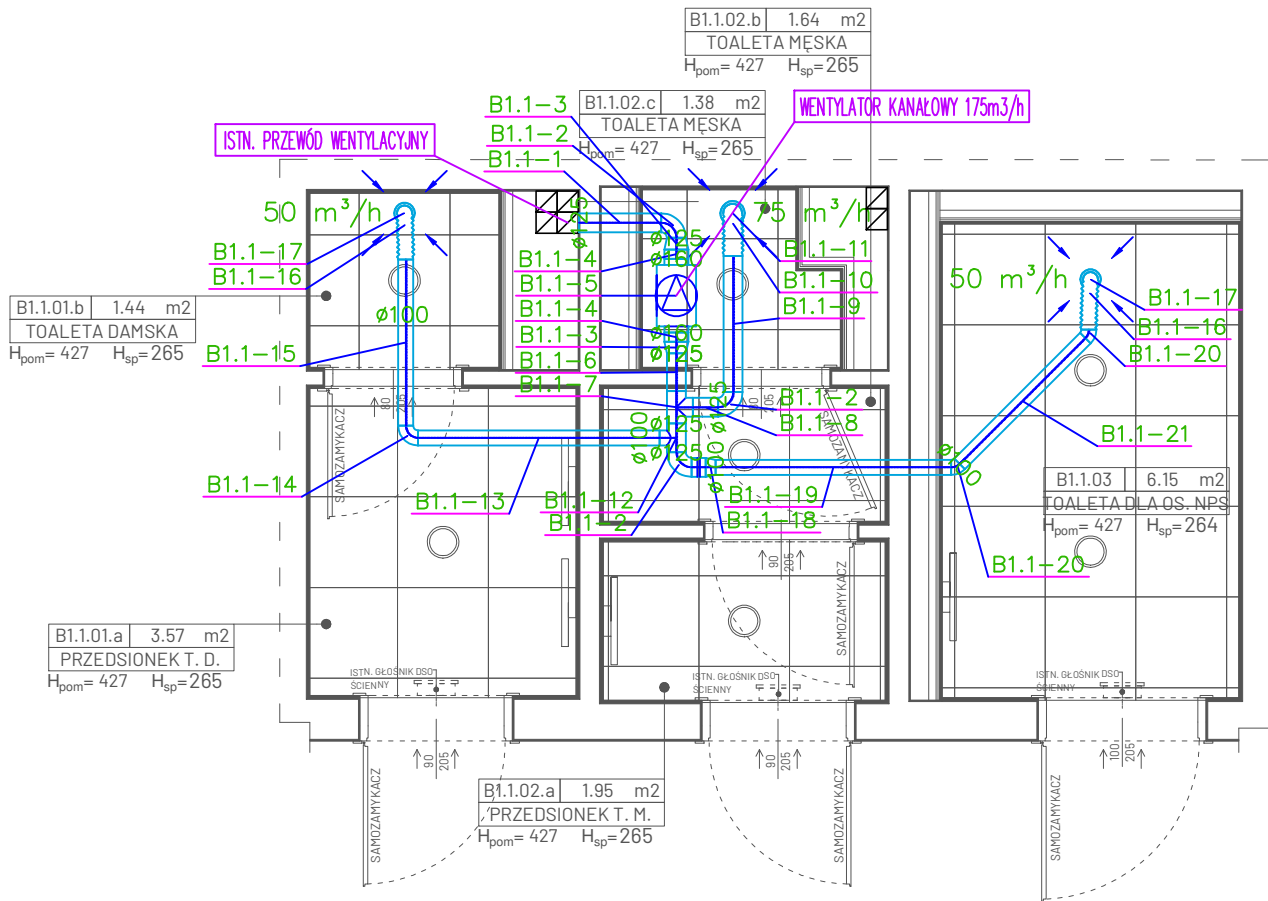

LEGENDA

OZNACZENIE

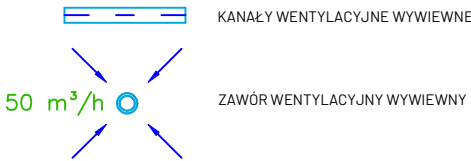

UWAGA!

- 1) KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
- 2) PRZED PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PRZEWODU
- 3) ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR KANAŁOWY O OBNIŻONYM POZIOMY EMITOWANEGO HAŁASU POPRZECZ ZASTOSOWANIE OBUĐOWY Z MATERIAŁAMI DŹWIĘKOCHŁONNYMI
- 4) REGULACJA WENTYLATORA POPRZECZ TYRYSTOROWY REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA DO SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH UMOŹLIWIAJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI
- 5) W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYCH KŁAP PRZECIWOPOŻAROWYCH NALEŻY JE ZACHOWAĆ, PODDAĆ OCENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZAPEWNIĆ ICH DALSZE FUNKCJONOWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W RAMACH REALIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- 6) PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZECZ PRZEGRODY BUDOWLANE. WYKONAĆ JAKO SZCZELNE W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE ZBROJONEJ FOLIĄ ALUMINIOWĄ
- 7) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 8) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 9) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Material	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	
B1.1	1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.54 m						ocynk		0,21	0,21
B1.1	2	3	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8		d1= 125				ocynk		0,10	0,30
B1.1	3	2	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125		l1= 78				ocynk		0,08	0,16
B1.1	4	2	PCC	Opaska montażowa	d= 160	l= 60								0,00	
B1.1	5	1	Wentylator kanałowy okrągły	Wentylator kanałowy okrągły	d= 160	l= 488								0,00	
B1.1	6	1		TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.25 m					ocynk		0,10	0,10
B1.1	7	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 125		l1= 215				ocynk		0,17	0,17
B1.1	8	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.17 m						ocynk		0,07	0,07
B1.1	9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.90 m						ocynk		0,35	0,35
B1.1	10	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0.58 m						aluminium	naturalny	0,23	0,23
B1.1	11	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125							stal	RAL 9003	0,00	
B1.1	12	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 100		l1= 190				ocynk		0,15	0,15
B1.1	13	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.60 m						ocynk		0,50	0,50
B1.1	14	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8		d1= 100				ocynk		0,06	0,06
B1.1	15	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.10 m						ocynk		0,35	0,35
B1.1	16	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 1.20 m						aluminium	naturalny	0,19	0,38
B1.1	17	2	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100							stal	RAL 9003	0,00	
B1.1	18	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 125	d2= 100		l1= 64				ocynk		0,06	0,06
B1.1	19	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.56 m						ocynk		0,49	0,49
B1.1	20	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 45	r= 0,8		d1= 100				ocynk		0,03	0,06
B1.1	21	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 1.18 m						ocynk		0,37	0,37



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Małeńczuk
REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT TOALET B1.1.01, B1.1.02, B1.1.03

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Mirosław Smolny
uprawnienia nr 105/DOŚ/06

PODPIS

BRANŻA SKALA / FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU
IS 1:50/420x297mm PW 05.05.2026 r. IS/01/1.2

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE