
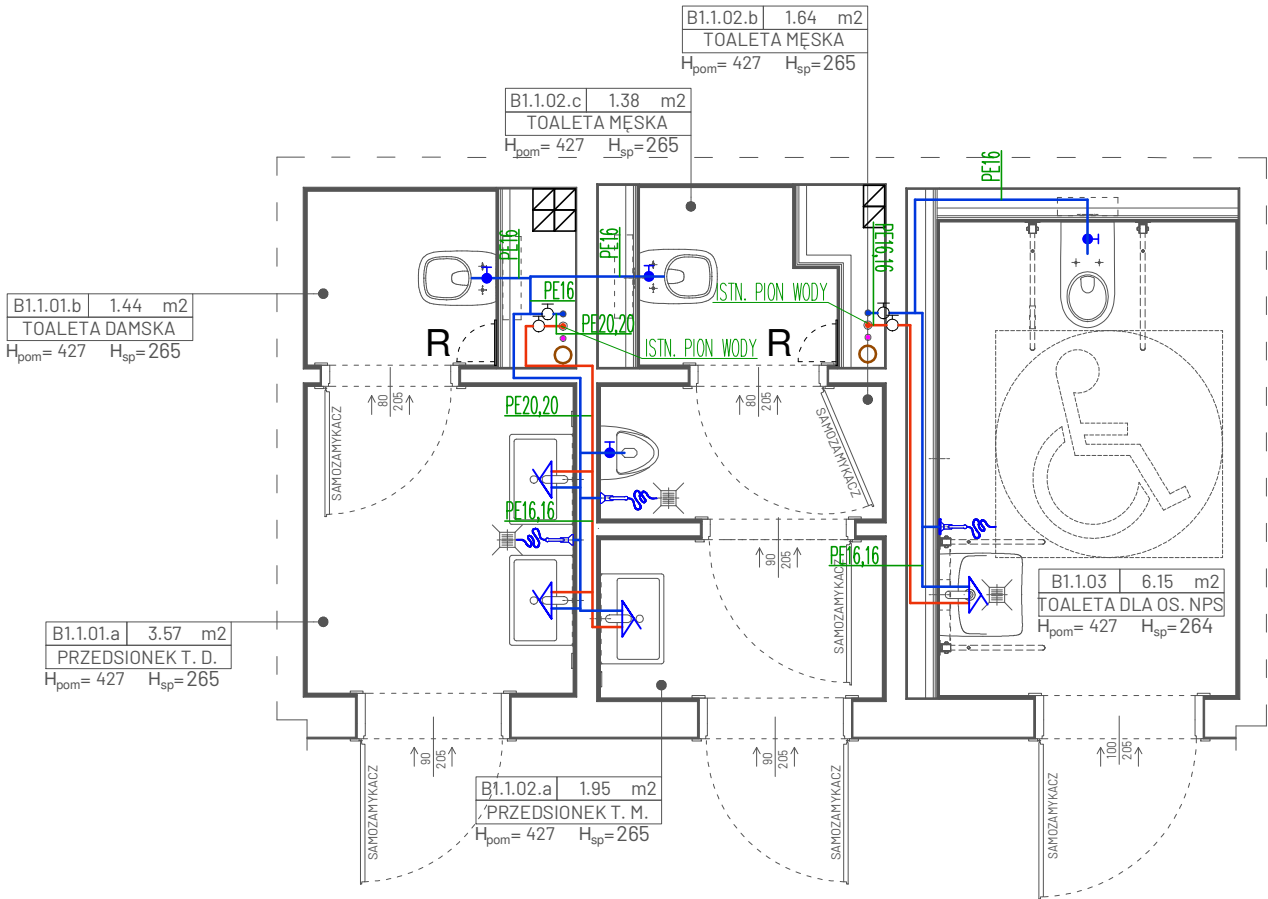


RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.1.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.1.02)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (B1.1.03)

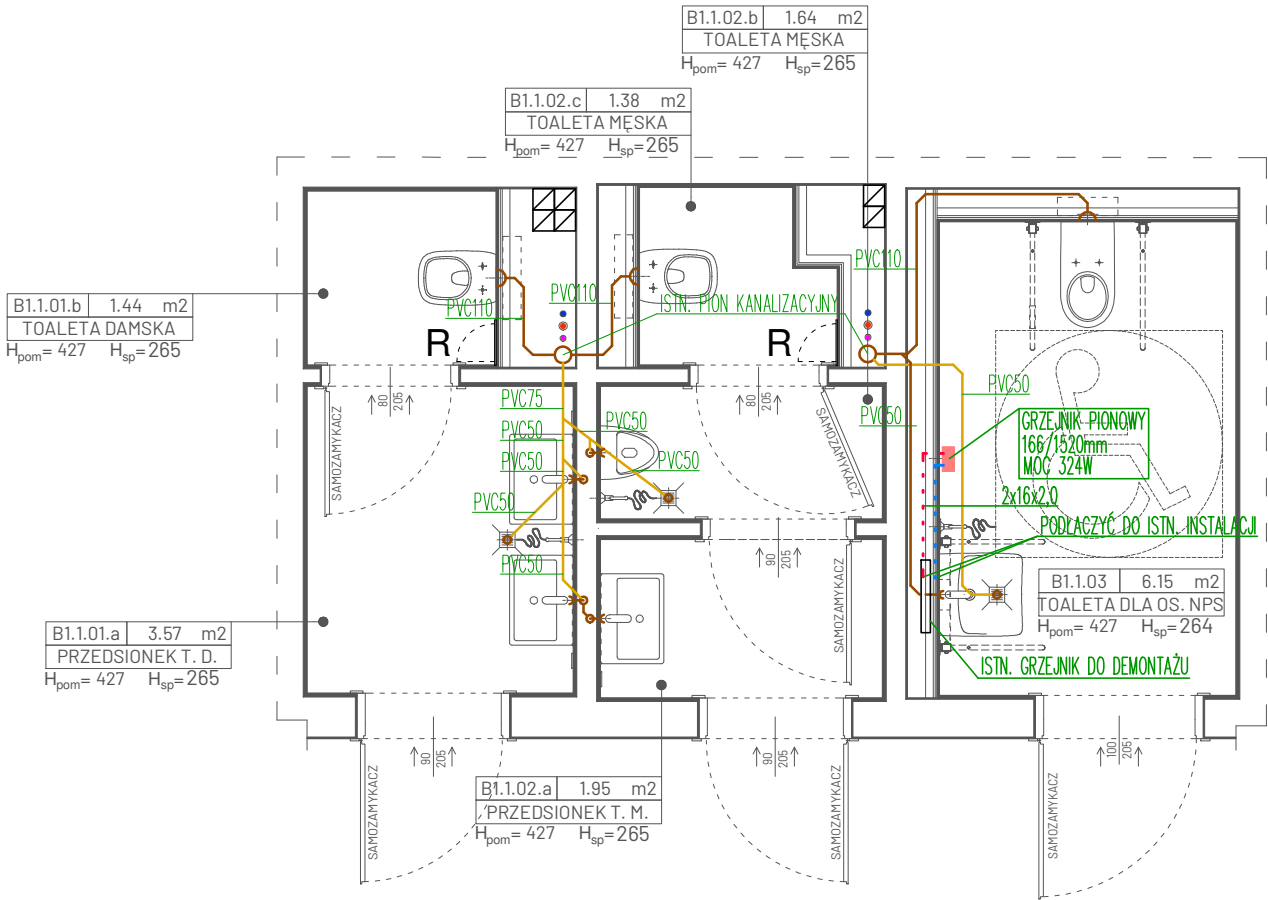

LEGENDA

OZNACZENIE	
	INSTALACJA WODY ZIMNEJ UŻYTKOWEJ
	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM NIŻSZEJ KONDYGNACJI
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	PROJEKTOWANY GRZEJNIK PIONOWY
	INSTALACJA C.O. (ZASILANIE I POWRÓT)
	LOKALIZACJA REWIZJI

UWAGA!

- 1) INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ Z RUR PVC ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ, PRZEWODY UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MIN. 2.0%
- 2) INSTALACJĘ WODY WYKONAĆ Z RUR PE PN10 ŁĄCZONYCH W SYSTEMIE ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH
- 3) PODEJŚCIA DO PUNKTÓW CZERPALNYCH WYKONAĆ Z RUR PE 16X2,0
- 4) W UMYWALKACH ZASTOSOWAĆ ARMATURĘ ELEKTRONICZNĄ BEZDOTYKOWĄ Z REGULACJĄ TEMPERATURY I ZASILANIEM Z GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO
- 5) WYMIANIE PODLEGAJĄ INSTALACJE W OBRĘBIE ŁAZIENEK OD PIONÓW DO PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW
- 6) NA PODŁĄCZENIU DO PIONÓW WODNYCH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE, DO ZAWORÓW ZAPEWNIĆ DOSTĘP POPRZECZ MONTAŻ REWIZJI
- 7) PRZEWODY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ TYPU ARMAFLEX O GRUBOŚCI:
 - PRZEWODY WODY CIEPŁEJ 20mm
 - PRZEWODY WODY ZIMNEJ 8mm
 - PRZEWODY C.O. 20mm
- 8) DLA PRZEJŚĆ INSTALACJI KANALIZACJI PRZEZ STROP NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY, KTÓRE NALEŻY USZCZELNIĆ I ZAIZOLOWAĆ
- 9) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 10) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 11) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODREBNE OPRACOWANIE
- 12) DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk		REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com		
NAZWA OBIEKTU:				
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU				
ADRES INWESTYCJI:				
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg				
TYTUŁ RYSUNKU:				
INSTALACJA WOD-KAN. I C.O. RZUT TOALET B1.1.01, B1.1.02, B1.1.03				
INWESTOR:				
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników				
ADRES INWESTORA:				
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa				
PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń				
mgr inż. Mirosław Smolny uprawnienia nr 105/DOS/06			PODPIS	
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/420x297mm	PW	05.05.2026 r.	IS/01/1.3
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				