



RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B2.1.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B2.1.02)

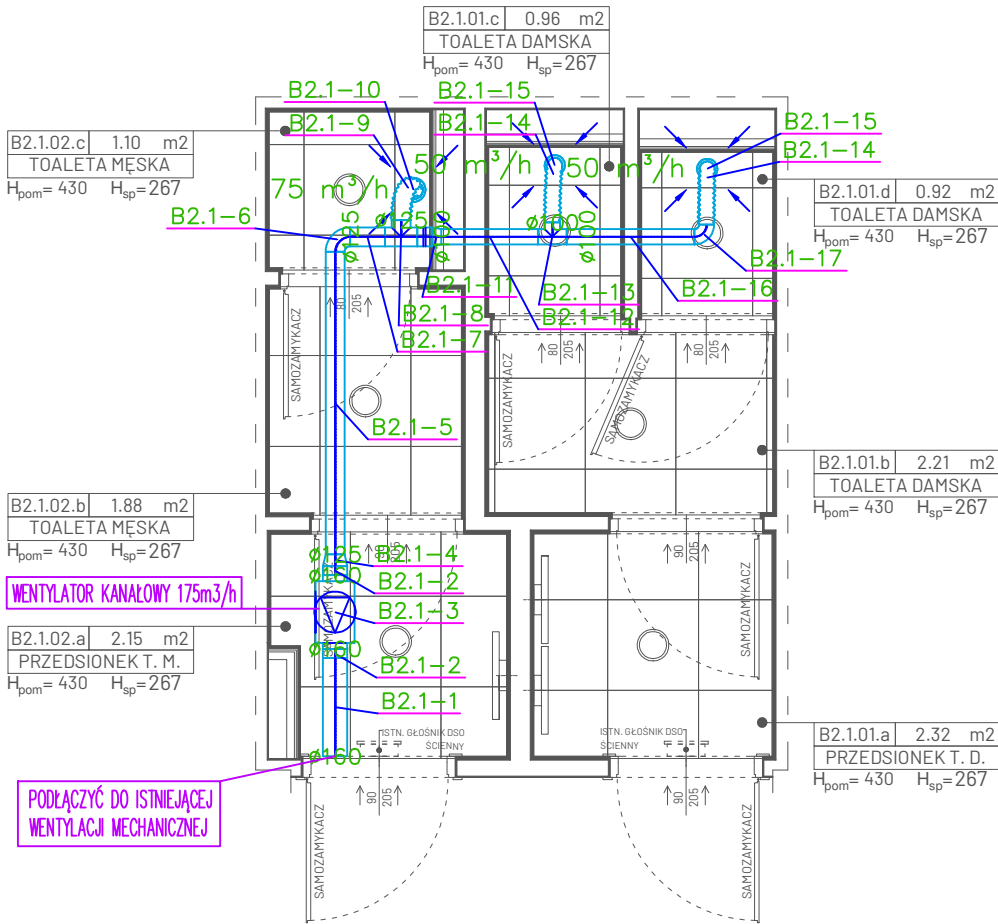

LEGENDA

OZNACZENIE

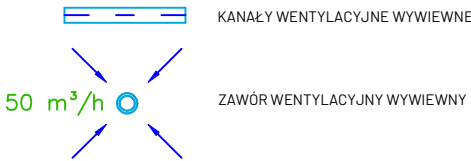

UWAGA!

- 1) KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
- 2) PRZED PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PRZWODU
- 3) ZASTOSOWAĆ WENTYLATOR KANAŁOWY O OBNIŻONYM POZIOMU EMITOWANEGO HAŁASU POPRZECZ ZASTOSOWANIE OBUDOWY Z MATERIAŁAMI DŹWIĘKOCHŁONNYMI
- 4) REGULACJA WENTYLATORA POPRZECZ TYRYSTOROWY REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA DO SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI
- 5) W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYCH KŁAP PRZECIWOPOŻAROWYCH NALEŻY JE ZACHOWAĆ, PODDAĆ OCENIE STANU TECHNICZNEGO ORAZ ZAPEWNIĆ ICH DALSZE FUNKCJONOWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W RAMACH REALIZACJI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- 6) PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZECZ PRZEGRODY BUDOWLANE. WYKONAĆ JAKO SZCZELNE W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE ZBROJONEJ FOLIĄ ALUMINIOWĄ
- 7) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 8) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 9) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary					Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]
B2.1	1	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.65 m				ocynk		0,33	0,33
B2.1	2	2	PCC	Opaska montażowa	d= 160	l= 60						0,00	
B2.1	3	1	Wentylator kanałowy okrągły	Wentylator kanałowy okrągły	d= 160	l= 488						0,00	
B2.1	4	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 78			ocynk		0,08	0,08
B2.1	5	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 2.00 m				ocynk		0,79	0,79
B2.1	6	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125			ocynk		0,10	0,10
B2.1	7	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.23 m				ocynk		0,09	0,09
B2.1	8	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 215			ocynk		0,17	0,17
B2.1	9	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0.94 m				aluminium	naturalny	0,37	0,37
B2.1	10	1	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125					stal	RAL 9003	0,00	
B2.1	11	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 125	d2= 100	l1= 64			ocynk		0,06	0,06
B2.1	12	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.64 m				ocynk		0,20	0,20
B2.1	13	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 100	d3= 100	l1= 190			ocynk		0,13	0,13
B2.1	14	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 100	l= 1.99 m				aluminium	naturalny	0,31	0,62
B2.1	15	2	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 100					stal	RAL 9003	0,00	
B2.1	16	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 100	l1= 0.84 m				ocynk		0,27	0,27
B2.1	17	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 100			ocynk		0,06	0,06
B2.1		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 125					ocynk		0,04	0,04



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Małeńczuk
REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT TOALET B2.1.01, B2.1.02

INWESTOR:

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Mirosław Smolny
uprawnienia nr 105/DOŚ/06

PODPIS

BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/420x297mm	PW	05.05.2026 r.	IS/01/2.2

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE