
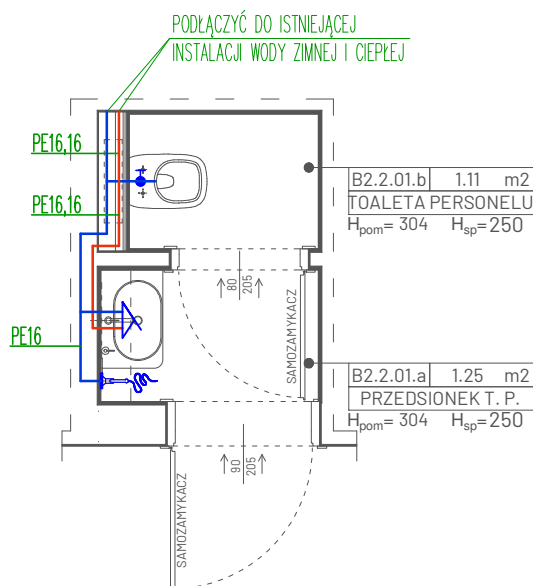


## RZUT POMIESZCZEŃ

### - TOALETA PERSONELU (B2.2.01)

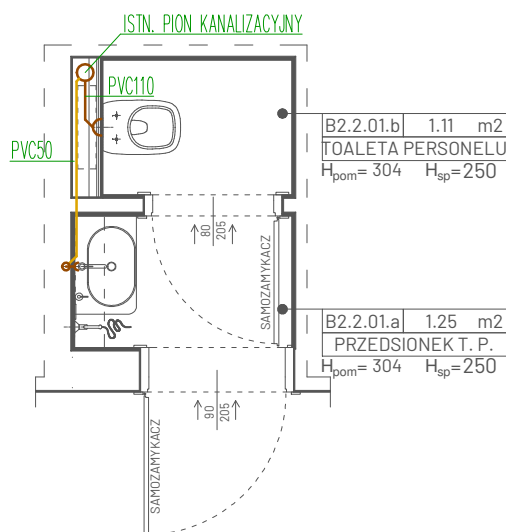


#### UWAGA!

- 1) INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ Z RUR PVC ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ, PRZEWODY UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MIN. 2,0%
- 2) INSTALACJĘ WODY WYKONAĆ Z RUR PE PN10 ŁĄCZONYCH W SYSTEMIE ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH
- 3) PODEJŚCIA DO PUNKTÓW CZERPALNYCH WYKONAĆ Z RUR PE 16X2,0
- 4) W UMYWALKACH ZASTOSOWAĆ BATERIE STOJĄCE JEDNOUCHWYTOWE
- 5) WYMIANIE PODLEGAJĄ INSTALACJE W OBRĘBIE ŁAZIENEK OD PIONÓW DO PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW
- 6) LOKALIZACJĘ PIONU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH ZABUDÓW GK NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT I W PRZYPADKU ICH ZLOKALIZOWANIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY Z DOSTĘPEM REWIZYJNYM, ANALOGICZNYM DO POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ
- 7) PRZEWODY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ TYPU ARMAFLEX O GRUBOŚCI:  
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ 20mm  
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ 8mm
- 8) DLA PRZEJŚĆ INSTALACJI KANALIZACJI PRZEZ STROP NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY, KTÓRE NALEŻY USZCZELNIĆ I ZAIZOLOWAĆ
- 9) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 10) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 11) PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE MA CHARAKTER REMONTU W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 8 USTAWY PRAWO BUDOWLANE I POLEGA NA ODTWORZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO BEZ INGERENCJI W ELEMENTY SYSTEMU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ ZMIAN W ZAKRESIE STREF POŻAROWYCH, DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH. EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ WYMAGAJĄ PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- 12) DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

## LEGENDA

### OZNACZENIE

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM NIŻSZEJ KONDYGNACJI
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

#### JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA  
Radosław Małeńczuk

REGON: 541162666 NIP: 8952284983  
791 322 735  
pracownia.rama@gmail.com

#### NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

#### ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

#### TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WOD-KAN.  
RZUT TOALETY B2.2.01

#### INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

#### ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

#### PROJEKTANT - BRANŻA INST. SANITARNE: specjalność instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Mirosław Smolny  
uprawnienia nr 105/DOŚ/06

PODPIS

| BRANŻA | SKALA / FORMAT | FAZA PROJEKTU | DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU |
|--------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| IS     | 1:50/420x297mm | PW            | 05.05.2026 r.    | IS/02/2.3     |

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE