



RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (C.0.02)

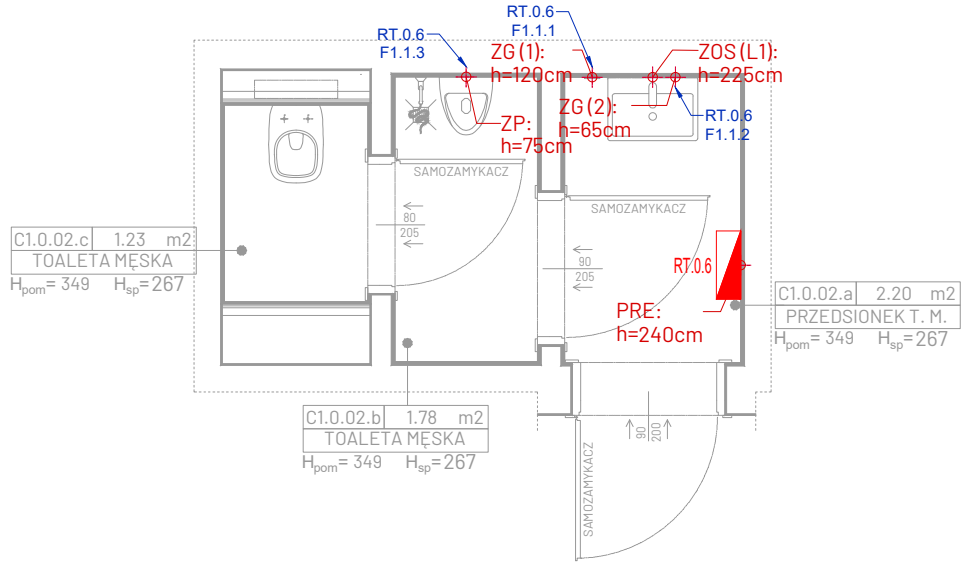


RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (C.0.02)

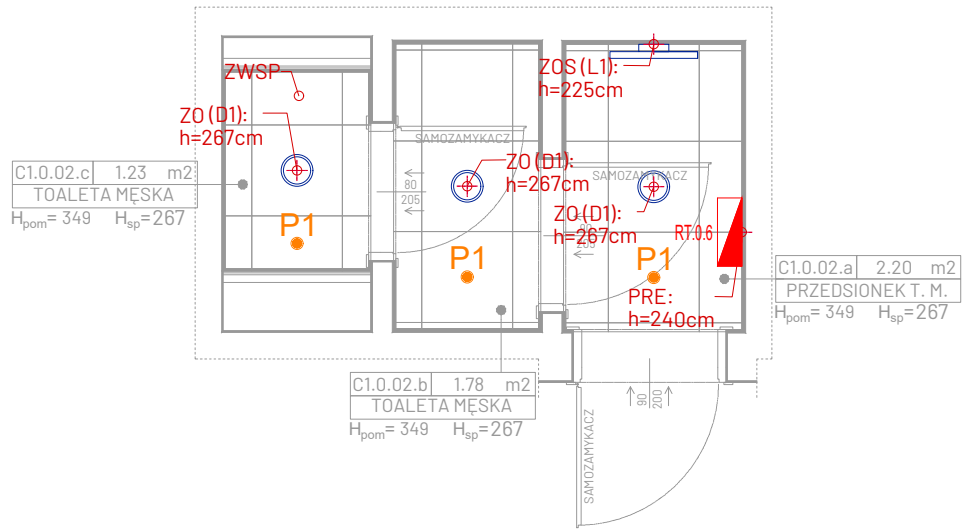

SCHEMAT LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ (PARTER)

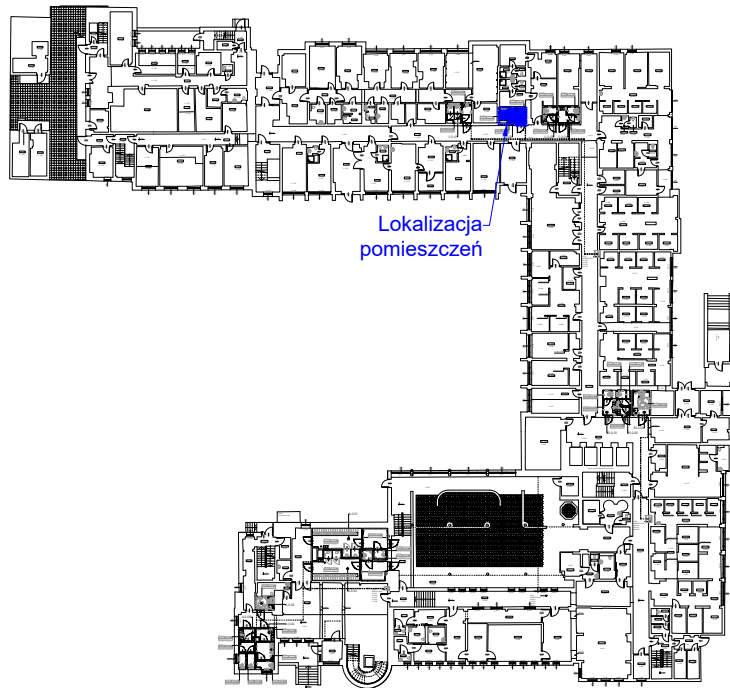

LEGENDA:

-  PRE: Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
-  Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania, wg. oznaczeń:
- ZOS** ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej
- ZG1** ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda):
1x gniazdo wtykowe 230V/16A
1x przycisk monostabilny 230V/10A
- ZG2** ZG2 - zasilanie gniazda wtykowego 230V/16A, IP44 (na potrzeby zasilania baterii umywalkowej)
- ZP** ZP - zasilanie pisuarów elektrycznych

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚCIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

LEGENDA:


-  Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
- ZO(xy)**  Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe, wg. oznaczeń "xy"
- ZOS(xy)**  Proj. oprawy oświetleniowe ścienne, wg. oznaczeń "xy"
- ZWSP** Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora
- P1**  Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚCIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ)
- ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- BARWA OŚWIE TL ENIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA; NALEŻY PILNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIE TL ENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁĄCZANIE OŚWIE TL ENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- ZAŁĄCZANIE OŚWIE TL ENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIE TL ENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.
- PRZEWIDUJE SIĘ WYŁĄCZNIE WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH AUTONOMICZNYCH OPRAW OŚWIE TL ENIA AWARYJNEGO

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Oprawy oświetleniowe "D1", "D2"	Oprawa oświetleniowa, IP44 D1: 1300-840 (1200lm; 12,5W) D2: 2000-840 (1900lm; 18,0W)	
Oprawy oświetleniowe "L1"	Oprawa oświetleniowa ścienna, IP44 L1: 1066lm; 10W	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zblizony do RAL9003)	



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Maleńczuk

REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZEŃ (C.0.02)

INWESTOR:

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: specjalność instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych

mgr inż. Marcin Płoński
uprawnienia nr LUB/0126/PWBE/17

PODPIS

BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IE	1:50/297x530mm	PW	05.05.2026 r.	IE/00/P/6

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE