


- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.2.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.2.02)



- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.2.01)
- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.2.02)

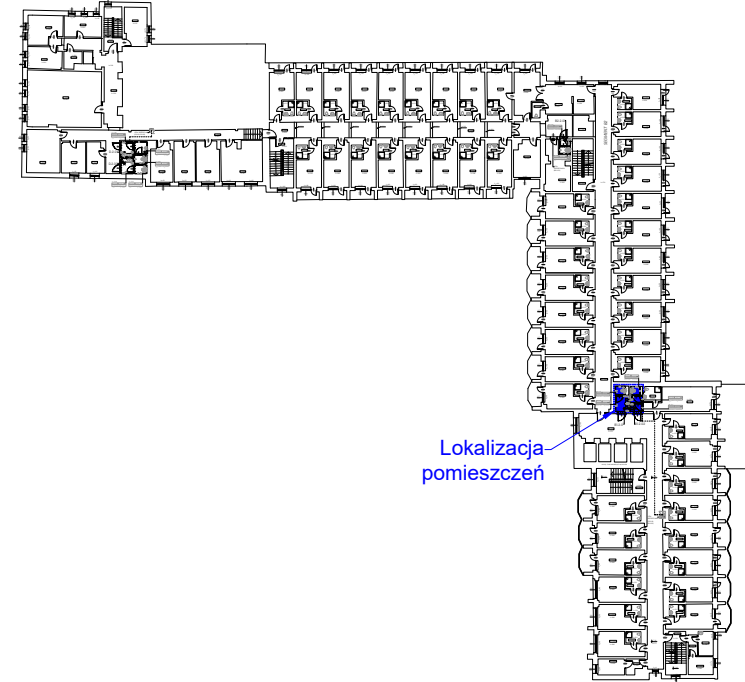

LEGENDA:

 Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania
wg. oznaczeń:

ZOS ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej

ZG1 ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda):
1x gniazdo wtykowe 230V/16A
1x przycisk monostabilny 230V/10A

ZG2 ZG2 - zasilanie gniazda wtykowego 230V/16A, IP44
(na potrzeby zasilania baterii umywalkowej)

ZP ZP - zasilanie pisuarów elektrycznych

- 1) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 2) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 3) PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- 4) DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- 5) PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TOILETY (B1.1.01 i B1.1.02 i B1.1.03)

LEGENDA:

Z0(xy) Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe,
wg. oznaczeń "xy"

ZOS(xy) Proj. oprawy oświetleniowe ściennie,
wg. oznaczeń "xy"

ZWSP Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora

P1 Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

- 1) WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- 2) EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- 3) PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY POŻ. A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODREBNE OPRAWOWANIE
- 4) PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ) UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- 5) ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- 6) ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- 7) ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- 8) BARWA OŚWIETLENIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA; NALEŻY PIŁNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIETLENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- 9) DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- 10) PRZEWIDUJE SIĘ ZAKŁADANIE OŚWIETLENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- 11) ZAKŁADANIE OŚWIETLENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYSKŁO MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIETLENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.
- 12) PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE OBIE TOALETY (B1.2.01 I B1.2.02)

Oprawy oświetleniowe "D1", "D2"	Oprawa oświetleniowa LED, IP44 D1: 1300-840 (1200lm; 12,5W) D2: 2000-840 (1900lm; 18,0W)	
Oprawy oświetleniowe "L1"	Oprawa oświetleniowa ścienna IP44 L1: 1066lm; 10W	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zblizny do RAL9003)	