




RZUT POMIESZCZEŃ
- TOALETA PERSONELU (B2.2.01)

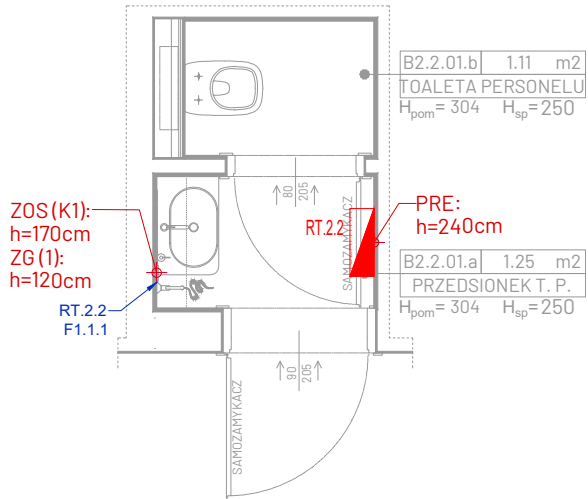

RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT
- TOALETA PERSONELU (B2.2.01)

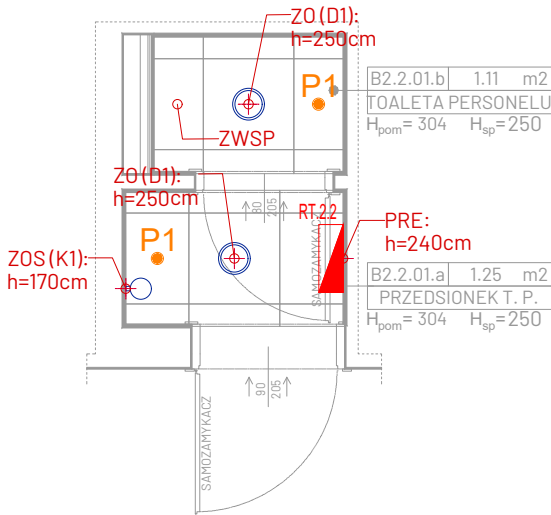

SCHEMAT LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ (PIĘTRO 2)

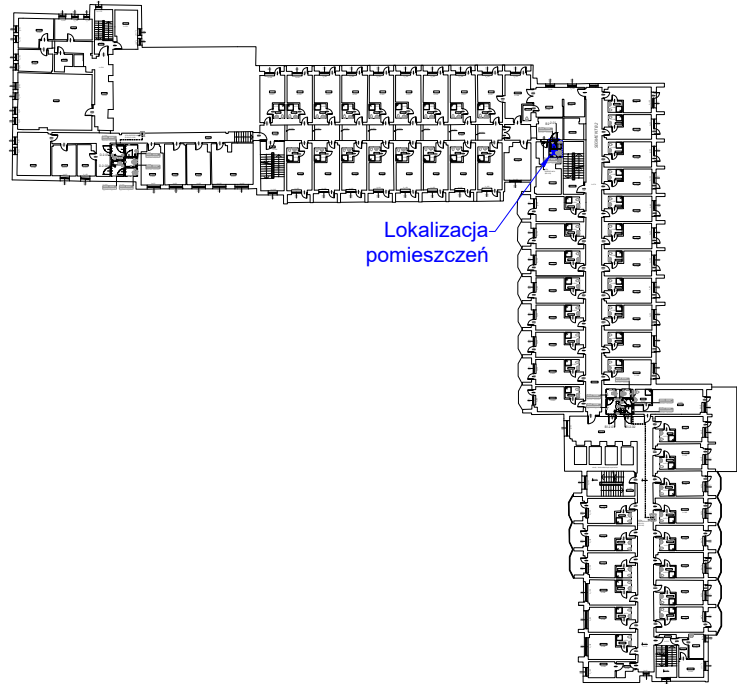

LEGENDA:

-  PRE: Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
-  Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania, wg. oznaczeń:
- ZOS** ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej
- ZG1** ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda):
1x gniazdo wtykowe 230V/16A
1x przycisk monostabilny 230V/10A

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TRZY TOALETY (B1.1.01 I B1.1.02 I B1.1.03)

LEGENDA:


-  Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
-  ZO(xy) Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe, wg. oznaczeń "xy"
-  ZOS(xy) Proj. oprawy oświetleniowe ścienne, wg. oznaczeń "xy"
-  ZWSP Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora
-  P1 Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ) UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- BARWA OŚWIE TL ENIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA; NALEŻY PILNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIE TL ENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁĄCZANIE OŚWIE TL ENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- ZAŁĄCZANIE OŚWIE TL ENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIE TL ENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Oprawy oświetleniowe "D1"	Oprawa oświetleniowa, IP44 D1: 1300-840 (1200lm; 12,5W)	
Oprawy oświetleniowe "K1"	Oprawa oświetleniowa ścienna IP44 K1: G9, okrągła	
CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1"	Czujka ruchu i obecności, IP44	
Typ osprzętu elektroinstalacyjnego	Kolor: Biały mat (zbliżony do RAL9003)	



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			REGON: 541162666 NIP: 8952284983 791 322 735 pracownia.rama@gmail.com		
Pracownia Architektoniczna RAMA Radosław Małeńczuk					
NAZWA OBIEKTU:					
KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU					
ADRES INWESTYCJI:					
ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg					
TYTUŁ RYSUNKU:					
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZEŃ (B2.2.01)					
INWESTOR:					
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników					
ADRES INWESTORA:					
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa					
PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: specjalność instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych					
mgr inż. Marcin Płoński uprawnienia nr LUB/0126/PWBE/17				PODPIS	
BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	
IE	1:50/297x550mm	PW	05.05.2026 r.	IE/02/P/2	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					