




RZUT POMIESZCZEŃ  
- TOALETA PERSONELU (B2.4.01)

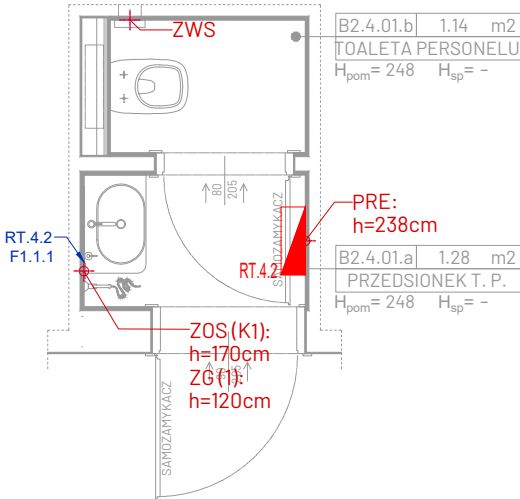

RZUT POMIESZCZEŃ - SUFIT  
- TOALETA PERSONELU (B2.4.01)

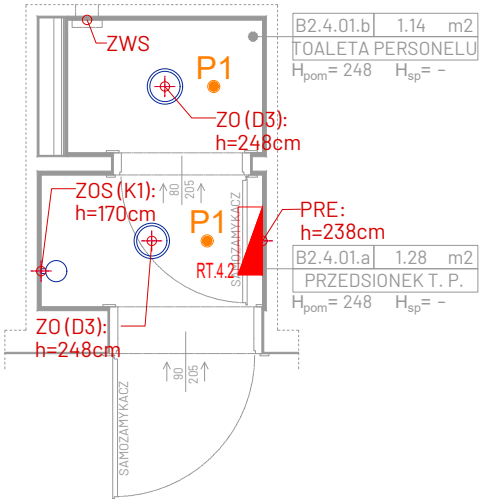

SCHEMAT LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ (PIĘTRO 4)

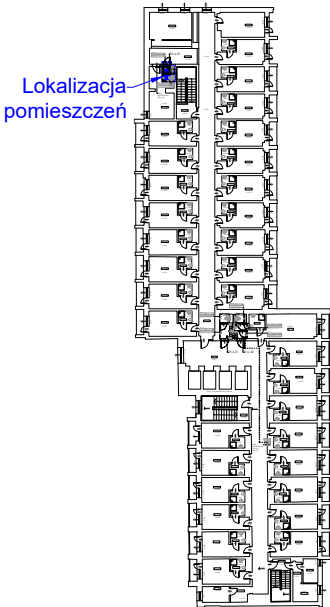

LEGENDA:

-  PRE: Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
-  Lokalizacja projektowanych wypustów zasilania, wg. oznaczeń:
- ZOS** ZOS - zasilanie oprawy oświetleniowej ściennej
- ZG1** ZG1 - zasilanie zestawu IP44 w ramce podwójnej w układzie pionowym (przycisk powyżej gniazda): 1x gniazdo wtykowe 230V/16A 1x przycisk monostabilny 230V/10A

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TRZY TOALETY (B1.1.01 I B1.1.02 I B1.1.03)

LEGENDA:


-  Proj. rozdzielnica elektryczna 0,4kV
-  ZO(xy) Proj. oprawy oświetleniowe sufitowe, wg. oznaczeń "xy"
-  ZOS(xy) Proj. oprawy oświetleniowe ścienne, wg. oznaczeń "xy"
- ZWS** Projektowany wypust zasilania - zasilanie wentylatora ściennego
-  P1 Projektowana czujka ruchu i obecności, IP44

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOŚIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT NIE ZMIENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ ORAZ NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCE INSTALACJE OCHRONY PPOŻ, A EWENTUALNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE
- PROJEKT NIE INGERUJE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ DSO (ISTNIEJĄCE GŁOŚNIKI DSO NALEŻY ZACHOWAĆ)
- UWAGA - WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH GŁOŚNIKÓW
- ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE SYGNALIZATORY SUFITOWE NALEŻY ZACHOWAĆ
- ISTNIEJĄCE KIERUNKOWE OPRAWY EWAKUACYJNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH (BEZ INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ)
- BARWA OŚWIETLLENIA 4000K - BARWA ŚWIATŁA; NALEŻY PILNOWAĆ SPÓJNOŚCI BARW OŚWIETLLENIA WE WSZYSTKICH ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA W POMIESZCZENIACH
- DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ZOSTAŁY WSKAZANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
- PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁĄCZANIE OŚWIETLLENIA SUFITOWEGO ZA POMOCĄ CZUJEK RUCHU I OBECNOŚĆ.
- ZAŁĄCZANIE OŚWIETLLENIA ŚCIENNEGO (KINKIETÓW) REALIZOWANE BĘDZIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO), KTÓRY POPRZEC AUTOMAT CZASOWY BĘDZIE WŁĄCZAŁ OŚWIETLLENIE NA ZADANY, REGULOWANY CZAS.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

|                                    |                                                           |                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprawy oświetleniowe "D3"          | Oprawa oświetleniowa, IP44<br>D3: 1300-840 (1300lm; 9,0W) |  |
| Oprawy oświetleniowe "K1"          | Oprawa oświetleniowa ścienna IP44<br>K1: G9, okrągła      |  |
| CZUJKA DYMU ruchu i obecności "P1" | Czujka ruchu i obecności, IP44                            |  |
| Typ osprzętu elektroinstalacyjnego | Kolor: Biały mat (zbliżony do RAL9003)                    |  |



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

|                                                       |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:                                 |                                                                             |
| Pracownia Architektoniczna RAMA<br>Radosław Małeńczuk | REGON: 541162666 NIP: 8952284983<br>791 322 735<br>pracownia.rama@gmail.com |

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA OBIEKTU: |                                                                                                                                                                                       |
|                | KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| ADRES INWESTYCJI: |                                 |
|                   | ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg |

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| TYTUŁ RYSUNKU: |                                                     |
|                | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZEŃ (B2.4.01) |

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| INWESTOR: |                                                     |
|           | Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników |

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| ADRES INWESTORA: |                                              |
|                  | ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa |

|                                                                                                                                        |                |               |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: specjalność instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych |                |               |                  | PODPIS        |
| mgr inż. Marcin Płoński<br>uprawnienia nr LUB/0126/PWBE/17                                                                             |                |               |                  |               |
| BRANŻA                                                                                                                                 | SKALA / FORMAT | FAZA PROJEKTU | DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU |
| IE                                                                                                                                     | 1:50/297x550mm | PW            | 05.05.2026 r.    | IE/04/P/2     |
| PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE                                                              |                |               |                  |               |