



ŁAZIENKA pokój nr 223, 224
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA

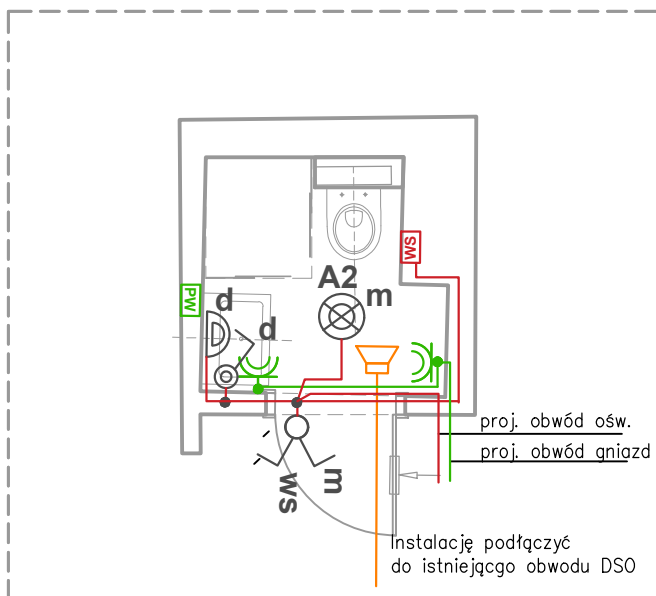

ŁAZIENKA pokój nr 225, 226
- RZUT SUFITÓW, ELEKTRYKA

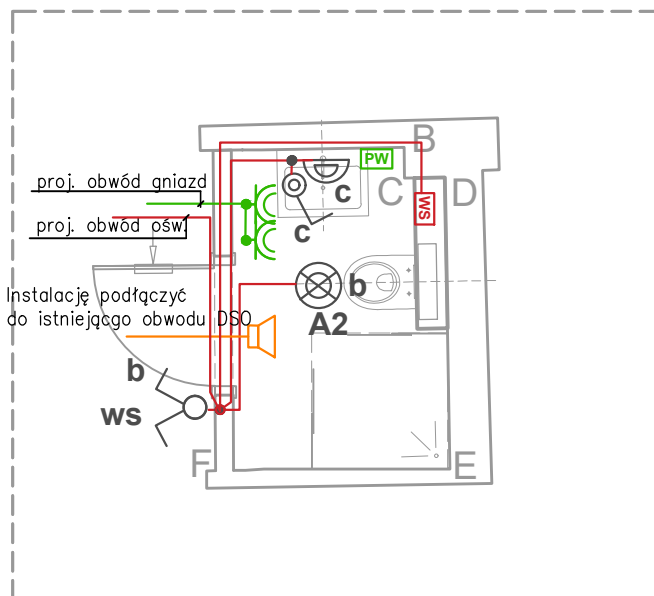

LEGENDA:

- łącznik uniwersalny IP20
- łącznik uniwersalny IP44
- A2** - oprawa oświetleniowa - LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥2080lm, moc: ≤26W, 2 kl. ochronności, natynkowa
- kinkiet - oprawa ośw. LED, IP65, IK08, T=4000K, CRI≥80, strumień świetlny oprawy: ≥1280lm, moc: ≤16W, 2 kl. ochronności,
- gniazdo z uziemieniem IP44
- głośnik instalacji DSO
- PW** - puszka połączeń wyrównawczych
- AW1** - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, moc: ≤6W, T=4000K, 2 klasa ochronności, dwuzadaniowa (praca „na ciemno” SE oraz praca „na jasno” SA); regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; strumień świetlny oprawy: 1000lm (1h) / 550lm (2h) / 350lm (3h) / 125lm (8h) oraz 300lm (SA); montaż: nastrogowy/dostropowy; z funkcją centralnego testu
- WS** - Wentylator silent, wg. wytycznych branży sanitarnej



Oprawa A2



Oprawa kinkiet



Oprawa awaryjna

PRACOWNIA PROJEKTOWA



PIOTR KĘDZIERSKI
e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl

CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II

adres inwestycji

CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu
ul. M. Konopnickiej 17,
72-600 Świnoujście

inwestor

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Stanisława Moniuszki 1A
00-014 Warszawa

faza projektu

PROJEKT TECHNICZNO -
WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
mgr inż. Monika Jędryka	elektryczna	SLK/5761/PWOE/14	
tytuł rysunku	skala		
Plani instalacji elektrycznych - III PIĘTRO cz. II	1:50		
branża	nr rysunku		
ELEKTRYCZNA	E-04		
data opracowania		LIPIEC 2026	