




LEGENDA:

 Wentylator wywiewny osiowy łazienkowy o wydajności min. 50m³/h; z opóźnieniem czasowym 15minut, uruchamiany włącznikiem światła

 kratka transferowa w dolnej części drzwi

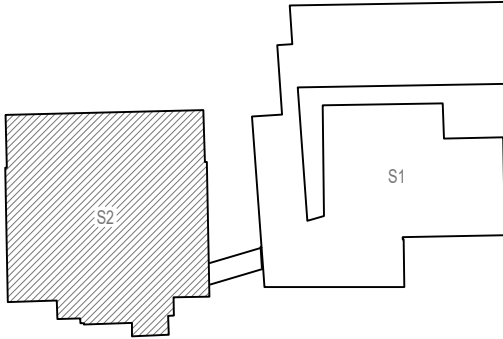

UWAGA:
Włączenie wentylatorów łazienkowych wywiewnych należy wykonać do przewodów kominiowych przynależnych do danej łazienki - lokalizację zweryfikować z "TOM VI - Remont kominiów wentylacyjnych".

UWAGA:
Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji pionów centralnego ogrzewania. Istniejące piony należy zinwentaryzować, następnie zdemontować oraz wykonać nowe z zachowaniem średnic.

UWAGA:
Z uwagi na modernizacyjny charakter inwestycji wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu przed rozpoczęciem prac.

UWAGA:
Inwentaryzacja pomieszczeń nie objętych zakresem projektu na podstawie inwentaryzacji dostarczonej przez Inwestora.

UWAGA:
Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i być przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.