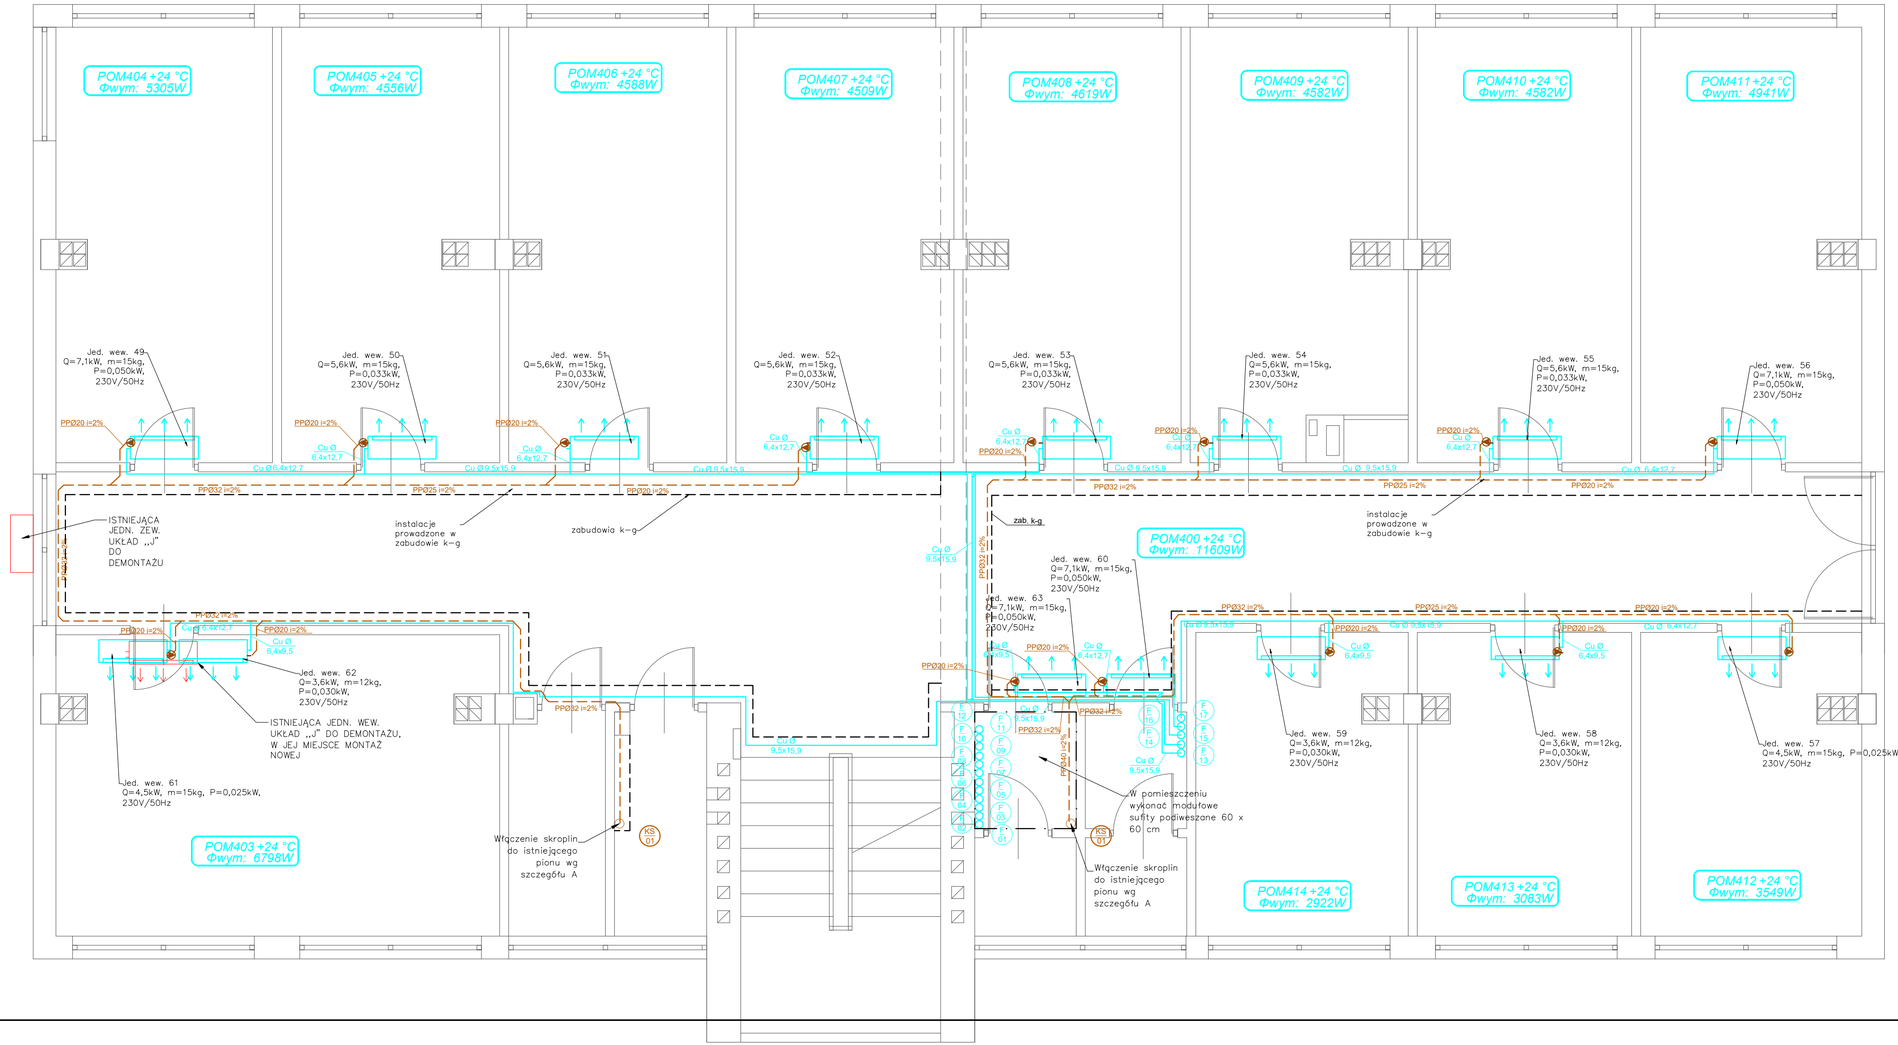

Szczegół A włączenia skroplin do pionu



LEGENDA

1.15 +24 °C Φwym: 577 W	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla lata i wartość zysków ciepła w pomieszczeniu
	projektowany klimatyzator ścienny doposażyć w pompkę skroplin
	projektowany klimatyzator kasetonowy, posiada wbudowaną pompkę skroplin
	przewody freonowe
F 01	oznaczenie pionu instalacji freonowej
Cu Ø 9,35X0,4	oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji freonowej
1.15 +18 °C Φwym: 577 W	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla zimy i wymagane zapotrzebowanie na ciepło
	przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod sufitem podwieszanym
KS 01	oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej
O	pion ø110
PP Ø50 i=2%	oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu
	pompka skroplin Hmax= 10m, 230V/50Hz
	zabudowa k-g

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.
Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).
Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur stalowych, wystających poza przegrodę.
Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).
Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.
Skropliny prowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.
Włączenie do istniejącej instalacji zabezpieczyć syfonem kulowym.
Jednostki ścienne i przypodłogowe doposażyć w pompki skroplin.

ZDEMONTOWANE JEDNOSTKI WRAZ Z INSTALACJĄ FREONOWĄ I ELEKTRYCZNĄ WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZEKAZAĆ ODDZIAŁOWI KRUS OR W BIAŁYMSTOKU

KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 18

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
UL. LEGIONOWA 18
15-369 BIAŁYSTOK

INWESTOR:
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT 4 PIĘTRA – INSTALACJA CHŁODZENIA I SKROPLIN

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Marciniak	UPRAWNIENIA: MAZ0425/PWBS/15	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Monika Anuszczyk	UPRAWNIENIA: LOD/3779/PWBP/19	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. Joanna Pysera	UPRAWNIENIA:	PODPIS:

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
SANITARNA	PT	1:50	02.2022	297x680	S06	