


LEGENDA

	przewody freonowe
	oznaczenie planu instalacji freonowej
	oznaczenie materiału i średnicy rurociągu instalacji freonowej
	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji. Posadowiona na typowej konstrukcji 0,6 m ponad dachem


UWAGI

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.  
Przejścia przez przegrody poza przegrodę:  
Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w sposób odpowiadający zgodnie z opisem technicznym.  
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą odporność na wyładowania atmosferyczne (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).

Szczegół  
Posadowienie jednostki zewnętrznej  
na dachu budynku

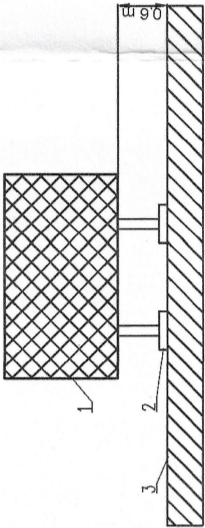

- OBJAŚNIENIE
- 1- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI
  - 2- PODPORA DACHOWA BIS YETI WALRAVEN
  - 3- KONSTRUKCJA DACHU

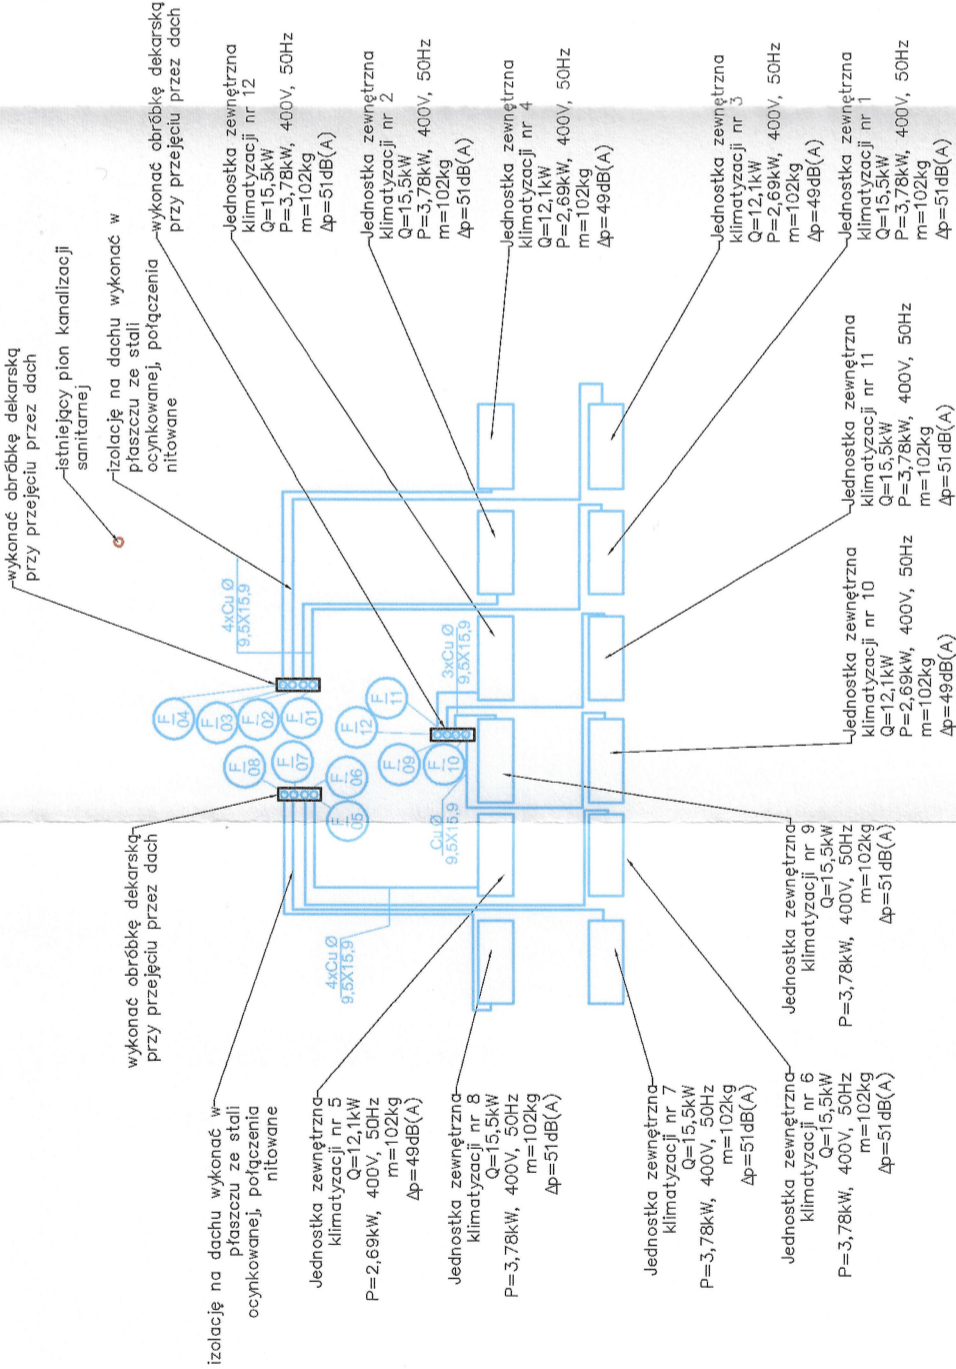

KOMBUD RAFAL MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO\_KOMBUD@WP.PL  
OPINIE I PROJEKTY WYKONANE W ZAKŁADACH PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH KOMBUD S.C.  
POWOLANE LUB WYKORZYSTYWANE NIEZADNO I PRZECIWNIE DO ZASADY WŁASNOŚCI DOKUMENTU JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:  
MONTAŻ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ 41

LOKALIZACJA INWESTYCJI:  
UL. KROTOSZYŃSKA 41  
63-410 OSTROW WIELKOPOLSKI

INWESTOR:  
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A, 00-014 WARSZAWA

TYP ILOŚĆ PRZEBUDOWY: RZUT DACHU – INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Rafał Marciniak	UPRAWNIENIA: MAZO425/PWBS/15	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Monika Anuszczyk	UPRAWNIENIA: LOD/3779/PWBP/19	PODPIS:
ASISTENT: mgr inż. Joanna Pysera	UPRAWNIENIA:	PODPIS:

BRANŻA: SANITARNA	FAZA: PB-W	SKALA:	DATA: 11.2021	ROZDZIAŁ: ARUSZAR	NR RYSUNKU: S05	STRONA:
----------------------	---------------	--------	------------------	----------------------	--------------------	---------