

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

**Remont instalacji wentylacji pomieszczeń pralni na terenie CRR
KRUS W Horyńcu Zdroju**

KATEGORIA OBIEKTU: XI

INWESTOR: **Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
z siedzibą w Warszawie
ul. Stanisława Moniuszki 1A
00-014 Warszawa**

ADRES INW.: **ul. Sanatoryjna 2
37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ
Identyfikator działki: 180903_2.0002.899/1**

Projektant – branża sanitarna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Marcin Andrzyk	Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan.	
Sprawdzający – branża sanitarna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Agnieszka Urbaniak	Upr. bud. nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan.	

TOMASZÓW LUBELSKI, CZERWIEC 2023 R.

SPIS ZAWARTOŚCI

OPIS TECHNICZNY:

1 DANE OGÓLNE	4
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA	4
1.1.1 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA	4
1.1.2 PRZEPISY PRAWA	4
1.2 LOKALIZACJA	4
1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4
1.4 ZAKRES OPRACOWANIA	4
2 STAN ISTNIEJĄCY	4
3 ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE	5
4 ELEMENTY INSTALACJI	5
4.1 KANAŁY I KSZTAŁTKI	5
4.2 ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE	6
4.3 TŁUMIENIE HAŁASU	6
4.4 OBUDOWA KANAŁÓW	6
4.5 AUTOMATYKA I STEROWANIE	6
4.6 OTWORY REWIZYJNE	6
5 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	7
5.1 STAN PROJEKTOWANY- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	7
5.1.1 OKREŚLENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO	7
5.1.2 SPOSÓB DYSTRYBUCJI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO	7
5.1.3 SPOSÓB WENTYLACJI POMIESZCZEŃ	9
6 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO	20
7 INSTALACJA CHŁODU	21
8 WYTYCZNE PROJEKTOWE	23
8.1 OCHRONA PRZED HAŁASEM	23
8.2 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WENTYLACJI	23
8.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ	23
8.4 MONTAŻ IZOLACJI	23
8.5 PRÓBY I ODBIORY	24
9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	25

CZĘŚĆ GRAFICZNA

S-1 – PLAN SYTUACYJNY	skala 1:500
S-2 – RZUT PIWNIC – INWENTARYZACJA	skala 1:75
S-3 – RZUT DACHU – INWENTERYZACJA	skala 1:75
S-4 – RZUT PIWNIC – INSTALACJA WENTYLACJI	skala 1:75
S-5 – RZUT PIWNIC – INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO	skala 1:75
S-6 – RZUT PIWNIC – INSTALACJA CHŁODU	skala 1:75

1 DANE OGÓLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA

- Umowa nr FS.ZPN.203.117.90.2023
- Wizja lokalna
- Archiwalna dokumentacja projektowa

1.1.2 PRZEPISY PRAWA

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

1.2 LOKALIZACJA

Pomieszczenia pralni w których przewidziano modernizację znajdują się w południowej części budynku „B” – ROLNIK I miejscowości Horyniec-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 2. Obszar położenia obiektów stanowi działka Inwestora o nr ew. nr 899/1 w powiecie lubaczowskim, województwo podkarpackie.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu branży sanitarnej obejmujący instalację wentylacji mechanicznej na potrzeby termomodernizacji, przystosowania budynków Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu-Zdroju do obowiązujących przepisów higienicznosanitarnych oraz przeciwpożarowych.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku w części - pralnia.

2 STAN ISTNIEJĄCY

Pomieszczenie pralni wyposażone jest w układ wentylacyjny składający się z dwóch rozdzielnych systemów wentylacyjnych bez odzysku ciepła. Układu wentylacji nawiewnej i układu wentylacji wywiewnej.

Układ wentylacji nawiewnej wyposażony jest w centralę podwieszaną, nawiewną Vitroservice Clima wyprodukowaną w 1996 r. typu CPV-2-P-32/5,1//S1.1/S2.0/S3.0/S6.2+PE o wymiarach 1000x375x2550 mm, m=240 kg i parametrach sekcji:

- sekcja filtrowania: filtr działkowy EU-3, 1000x375x70 mm, 10 kg
- sekcja nagrzewania: Q = 43,3 kW (90/70 °C), 1000x372x210 mm, 21 kg

- sekcja chłodnicza: R22, +5 ° C, Q = 15,2 kW, 1000x375x350 mm, 45 kg
- sekcja wentylatora: 3200 m³/h, 1000x375x680 mm, 85 kg

Układ wentylacji wywiewnej wyposażony jest w centralę podwieszaną, wywiewną Vitroservice Clima wyprodukowaną w 1996 r. typu CPV-2-L-36/23,7/S6.2/S3.0+PE o wymiarach 1000x375x1900mm, m=164 kg i parametrach sekcji:

- sekcja tłumienia: 125 Hz-10 dB, 250 Hz-22 dB, 500 Hz-22 dB, 1000x375x1220 mm, 79 kg
- sekcja wentylatora: 3600 m³/h, 370 Pa, 1000x375x680 mm, 85 kg, 1,5 kW, 380 V, 3,4A

Na dachu budynku „B” zainstalowany jest agregat chłodniczy o mocy Q_{ch} = 15,2 kW działający w oparciu o czynnik R22 mający działać na potrzeby dostawy chłodu dla centrali nawiewnej. Agregat chłodniczy jest uszkodzony/nieczynny.

3 ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać demontaże:

- demontaż centrali CPV-2-P-32/5,1//S1.1/S2.0/S3.0/S6.2+PE o wymiarach 1000x375x2550 mm, m=240 kg,
- demontaż centrali CPV-2-L-36/23,7/S6.2/S3.0+PE o wymiarach 1000x375x1900 mm, m=164 kg,
- demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych oraz obudowy z płyt gips.-kart. w obrębie pomieszczenia 0049 pralni, 0048, prasowni,
- demontaż agregatu chłodniczego na dachu,
- demontaż istniejących drzwi do pralni i prasowni,
- demontaż sufitów podwieszanych wraz z naprawą w korytarzu (konieczne do wykonania instalacji ciepła technologicznego).

W ramach prac po wykonanych demontażach należy wykonać:

- prace naprawcze i zabezpieczające powierzchnię dachu (izolacja papą) po demontażu agregatu chłodniczego,
- ponowny montaż sufitów podwieszanych wraz z naprawą w korytarzu (konieczne do wykonania instalacji ciepła technologicznego).
- wywózka i utylizacja zdemontowanych urządzeń

4 ELEMENTY INSTALACJI

4.1 Kanały i kształtki

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączone na kołnierze lub nasuwki, uszczelnianie gumą mikroporowatą samoprzylepną.

Instalacja przewodów z blachy o przekroju kołowym powinna zapewniać wytrzymałość i szczelność zgodnie z normą PN-EN 12237, natomiast Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1507:2007. Kanały nawiewne wykonać w klasie szczelności B. Kanały wywiewne wykonać w klasie szczelności A. Wymiary przewodów prostych

i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1506, a przewody o przekroju prostokątnym wymagania normy PN-EN 1505.

Podłączenia elastyczne do anemostatów nie mogą być dłuższe niż 1,5 m. Wsporniki i zawieszenia pod kanały wykonać z kształtowników stalowych ocynkowanych. Kanały mocować do podpór z przekładką gumową. Kanały zlokalizowane na dachu budynku montować na podporach systemowych. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 40 mm pod folią aluminiową, natomiast przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 100 mm pod blachą aluminiową.

Posadowienia kanałów i armatury wykonać za pomocą aluminiowych systemów wsporczych na stopach.

4.2 Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew powietrza do pomieszczeń za pomocą nawiewników sufitowych i ściennych wyposażonych z przepustnicami umożliwiającymi regulację strumienia powietrza wentylacyjnego za pomocą przepustnicy lub w przypadku zaworów nawiewnych za pomocą śruby regulacyjnej.

Wywiew powietrza z pomieszczeń za pomocą anemostatów i kratek wentylacyjnych.

Na odgałęzieniach do elementów nawiewnych i wywiewnych zamontować przepustnice do wyregulowania ilości powietrza.

4.3 Tłumienie hałasu

Zaprojektowano tłumiki hałasu zabudowane w centrali wentylacyjnej. Dodatkowo centrale łączone będą z siecią kanałów przez króćce elastyczne, a przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy obłożyć miękką płytą pilśniową.

Centrala wentylacyjna posadowiona będzie na konstrukcji wsporczej z przekładkami gumowymi gr. 10 mm.

4.4 Obudowa kanałów

Wszystkie kanały na korytarzach i w pomieszczeniach prowadzić w obudowie lub stropach Podwieszanych. Dodatkowo należy też obudować elementy nawiewne i wywiewne nie znajdujące się w strefie sufitu podwieszanego.

4.5 Automatyka i sterowanie

Przewidziano realizację regulacji automatycznej temperatury, zasilania silników instalacji nawiewnych i wywiewnych, systemu zabezpieczeń pracy centrali oraz sygnalizacji zabrudzenia filtrów poszczególnych stopni.

Regulacja temperatury odbywać się będzie za pomocą regulatorów z czujnikami kanałowymi wbudowanymi w kanały.

Utrzymanie temperatury odbywać się będzie przez grzanie i chłodzenie powietrza nawiewanego.

Instalacja nawiewno–wywiewna wyposażona będzie w kasetę zdalnego sterowania zlokalizowaną w pomieszczeniu obsługiwanym z możliwością nastawienia żądanej temperatury oraz sygnalizacji awarii w układzie.

Lokalizacja panelu zdalnego sterowania należy umieścić w pomieszczeniu pralni.

Centrale wentylacyjne, będą wyposażone w fabryczne układy automatyki i sterowania, dostarczane w kompletach z w/w urządzeniami zgodnie z punktem „AUTOMATYKA” oraz „OGÓLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” oraz „Element sterowania” dla central powiązanych z okapami w załączonych danych central.

Całość automatyki i sterowania realizowana będzie za pomocą szafy sterowniczej.

Z szafy sterowniczej realizowane będą następujące procesy:

- zasilanie wentylatorów,
- regulacja parametrów za pomocą czujników i elementów wykonawczych,
- sygnalizacja stanów awaryjnych,
- pomiary poszczególnych parametrów.

4.6 Otwory rewizyjne

Całość instalacji wyposażać w otwory rewizyjne zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” w celu umożliwienia czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji.

Otwory rewizyjne w przewodach zastosować tam, gdzie nie jest możliwe zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaż elementu składowego instalacji.

5 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

5.1 STAN PROJEKTOWANY- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1.1 OKREŚLENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Określenie ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń.

Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura	Krot.	Ilość	Rodzaj	Ilość powietrza		Sposób wentylacji	
		[m ³]	wym.	osób	went.	Nawiew	Wywiew	Nawiew	Wywiew
0049	Pralnia	88	18	1	mech	1600	1600	N1	W1
0048	Prasownia. Magiel	89	18	1	mech	1600	1600	N1	W1


RAZEM: **3200 3200**

5.1.2 SPOSÓB DYSTRYBUCJI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO










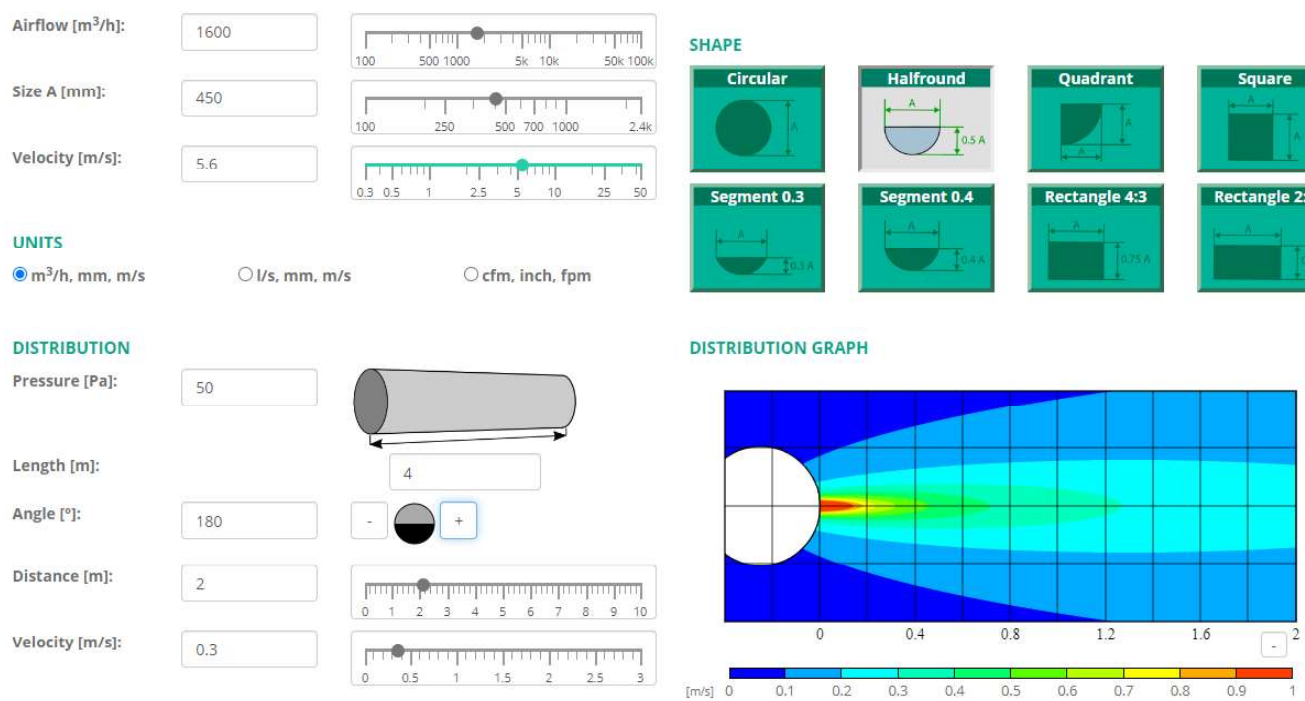

Z uwagi na duże zyski jawne w pomieszczeniu i niewielką w stosunku do nich wysokość pomieszczenia wynoszącą 2,5 m w świetle zaprojektowano w pomieszczeniach nawiewniki tkaninowe

Nawiewniki przystosowane są do montażu sufitowego.

DOBÓR WIELKOŚCI NAWIEWNIKÓW



Dane techniczne zaprojektowanego nawiewnika tkaninowego

SKŁAD	100% poliester włókno bez końca (multifilament)		
WŁAŚCIWOŚCI	ognioodporna nadaje się do pomieszczeń czystych - CleanRoom – klasy 4 (EN ISO 14644-1) może być prana w pralkach automatycznych		
CIEŻAR	EN 12127	214 ± 8	g/m ²
GRUBOŚĆ	EN ISO 5084	0,30	mm
SPLÓT	DIN 61101-1	zwykły	
PRÓBKA BADANA 10 CM	EN 1049-2, osnowa/wątek	540 / 310	
WYTRZYMAŁOŚĆ OSNOWA/WĄTEK	EN ISO 13934-1	1830 / 1020	N
PRZEPUSZCZALNOŚĆ	przy 120 Pa	15 ± 5	m ³ /h/m ²
	EN ISO 9237	4,2	mm/s, 120 Pa, 100 cm ²
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EN 13501-1:2010	B-s1, d0	
	ANSI/UL 723	sklasyfikowana	
WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA		-60 to +110	°C
SKURCZLIWOŚĆ W PRANIU	EN ISO 6330-2000, osnowa/wątek, 40°C	0,5 / 0,5	%
SYMBOLE PIELEGNACJI			
KOLORY Specyfikacja kolorów RAL, Pantone jest przybliżona.			
			
			
	WH	YE	LG
		DG	LB
		BL	GR
		RE	BC
	PANTONE 135	PANTONE 420	PANTONE 424
	PANTONE 2915	PANTONE 7462	PANTONE 341
	PANTONE 187	PANTONE 419	
	RAL 9016	RAL 1017	RAL 7035
	RAL 7037	RAL 5012	RAL 5005
	RAL 6024	RAL 3001	RAL 9017
STRUKTURA			

5.1.3 SPOSÓB WENTYLACJI POMIESZCZEŃ

UKŁAD – N1W1

Centrala wewnętrzna pracująca na potrzeby części pralni o wydajności $V_n/V_w=1600/1600 \text{ m}^3/\text{h}$ i sprężu dyspozycyjnym $P_n/P_w = 250/250 \text{ Pa}$.

DANE URZĄDZENIA

PARAMETRY URZĄDZENIA		
Typ	EVO-S	
Wielkość	5100	
Obudowa	Szkielet metalowy	
Izolacja	Wełna mineralna 50mm	
Wykonanie	Standardowe	
Wersja	Wewnętrzna	
Automatyka	Tak	
Kablowanie	Tak	
Szerokość	700	mm
Wysokość	1070	mm
Długość	2160	mm
Rama	Pełna rama 120	mm
Masa	322	kg
Dane wymagane przez Rozporządzenie KE 1253/2014		2018
Klasa efektywności energetycznej	A+(2016)/B _C (2020)	
Współczynnik poboru mocy (fs-pref)	0.97 (2016)/0.98 (2020)	
* Wymiary nie uwzględniają wystających elementów m.in.: dachów, przepustnic wraz z trzpieniami, siłowników, króćców wymienników, króćców odpływu skroplin wraz z syfonami, itp.		
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)		
Wytrzymałość mechaniczna +/-1000 Pa	< 2 mm	D1 (M)
Klasa izolacji termicznej	k = 0,94 W/m²K	T2 (M)
Klasa mostków cieplnych	kb = 0,45	TB3 (M)
Szczelność obudowy -400 Pa	0,11/0,26 l/(s·m²)	L1 (M)/L2 (R)
Szczelność obudowy +700 Pa	0,29/0,45 l/(s·m²)	L2 (M)/L2 (R)
Szczelność mocowania filtrów +/-400 Pa	0,2/0,3 %	F9 (M)

NAWIEW / WYWIEW			
Przepływ powietrza	1600	1600	m ³ /h
Ciśnienie dyspozycyjne	250	250	Pa
Prędkość powietrza	2.1	2.1	m/s
Pobór mocy wentylatorów	0.52	0.5	kW
Moc silników wentylatorów	0.5	0.75	kW
Prąd całkowity wentylatorów	2.2	3.3	A
Napięcie zasilania	3x400/50		V/Hz
Strona obsługi	Prawa	Lewa	
Gęstość powietrza zgodnie z EN 13053:2019		1,2	kg/m ³
CFPv		2114	W/m ³ /s
CFPe		2293	W/m ³ /s

WARUNKI PROJEKTOWE		
Parametry powietrza zewnętrznego		
Zima	-20.0 / 100.0	°C / %
Lato	32.0 / 45.0	°C / %
Parametry powietrza wewnętrznego		
Zima	20.0 / 60.0	°C / %
Lato	22.0 / 50.0	°C / %
Recyrkulacja	0	%

FUNKCJE

Nawiew

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość	600/380	mm
--------------------	---------	----

Przepustnica

Szerokość/Wysokość/Długość	600/380/115	mm
----------------------------	-------------	----

Filtr

Nazwa	EVO 5100 P_FLR	
Typ filtra	M5 / ePM10 50%	
Rodzaj filtra	Działkowy	
Efektywność energetyczna (Klasa / RZE)	E / >1100	
Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1	600x350x48 - 1	
Prędkość przepływu powietrza	2.1	m/s
Spadek ciśnienia	102	Pa
Opory przepływu powietrza - Filtr czysty	52	Pa
Opory przepływu powietrza - Maksymalne	152	Pa

Wymiennik przeciwprądowy

Nazwa	EVO 5100 CPR V HEFF	
Opory przepływu powietrza Zima	198	Pa
Opory przepływu powietrza - Zima	247	Pa

Wywiew

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość	600/380	mm
--------------------	---------	----

Filtr

Nazwa	EVO 5100 P_FLR	
Typ filtra	M5 / ePM10 50%	
Rodzaj filtra	Działkowy	
Efektywność energetyczna (Klasa / RZE)	E / >1100	
Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1	600x350x48 - 1	
Prędkość przepływu powietrza	2.1	m/s
Spadek ciśnienia	102	Pa
Opory przepływu powietrza - Filtr czysty	52	Pa
Opory przepływu powietrza - Maksymalne	152	Pa

Wymiennik przeciwprądowy

Nazwa	EVO 5100 CPR V HEFF	
Opory przepływu powietrza Zima	295	Pa
Opory przepływu powietrza - Zima (warunki standardowe) Zima	295	Pa
Powietrze wlot Temperatura/Wilgotność Zima	20/60	°C/%
Powietrze wylot Temperatura/Wilgotność Zima	-2.5/95.4	°C/%
Opory przepływu powietrza - Odkraplacz	18	Pa
Opory przepływu powietrza na	0	Pa

Wymiennik przeciwprądowy

(warunki standardowe) Zima		
Powietrze wlot Temperatura/Wilgotność Zima	-20/100	°C/%
Powietrze wylot Temperatura/Wilgotność Zima	17/6.4	°C/%
Sprawność cieplna sucha - zima (CR 1253/2014)	81.70	%
Sprawność odzysku Zima	92.57	%
Moc znamionowa Zima	19.9	kW
Opory przepływu powietrza - Odkraplacz	0	Pa
Opory przepływu powietrza na zabudowie - Lato	0	Pa
Opory przepływu powietrza na zabudowie - Lato (warunki)	0	Pa
Opory przepływu powietrza na zabudowie - Zima	0	Pa
Opory przepływu powietrza na zabudowie - Zima (warunki)	0	Pa
* Maksymalny przeciek wewnętrzny 0,5%		

Nagrzewnica wodna

Nazwa	EVO_5100_WCL_01_1_R_EU	
Spadek ciśnienia	23	Pa
Prędkość przepływu powietrza	2.8	m/s
Powietrze wlot Temperatura/Wilgotność Zima	12/8.8	°C / %
Powietrze wylot Temperatura/Wilgotność Zima	20/5.3	°C / %
Moc Zima	4.36	kW
Powietrze wlot Temperatura/Wilgotność Lato	32/45	°C / %
Powietrze wylot Temperatura/Wilgotność Lato	32/45	°C / %
Moc Lato	0	kW
Typ czynnika	Water	
Temp. czynnika zasilanie /powrót zima	80/60	°C / °C
Temp. czynnika zasilanie /powrót lato	70/50	°C / °C
Przepływ czynnika	1 x 0.19	m3/h
Opory przepływu czynnika	1.61	kPa
Pojemność wymienników	1 x 0.7	l
Liczba sekcji	1	
Wielkość podłączenia zasilanie/powrót	1 x 1/2" / 1/2"	

Wymiennik przeciwprądowy

zabudowie - Lato		
Opory przepływu powietrza na zabudowie - Lato (warunki)	0	Pa
Opory przepływu powietrza na zabudowie - Zima	0	Pa
Opory przepływu powietrza na zabudowie - Zima (warunki)	0	Pa
* Maksymalny przeciek wewnętrzny 0,5%		

Wentylator

Nazwa	EVO 5100 VF1 EC	
Przepływ powietrza	1600	m3/h
Ciśnienie dyspozycyjne	250	Pa
Ciśnienie dynamiczne	31	Pa
Ciśnienie statyczne	665	Pa
Ciśnienie całkowite	696	Pa
Obroty	2969	1/min
Moc na wale	1 x 0.41	kW
Moc na wale (filtry czyste)	1 x 0.37	kW
Efektywne zapotrzebowanie mocy	0.5	kW
Spr. wentylatora dla JSW (η _{JSW})	33.97	%
SFP	1024	W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora JMWint	533	W/m3/s
Sprawność całkowita	76.25	%
Moc akustyczna wentylatora	84.10	dB
Napięcie sterujące	8.02	V
Częstotliwość	125 250 500 1K 2K 4K 8K	Hz
Wlot	74.2 72.4 70.6 68.2 66.6 71.1 59.6	[dB]
Wylot	70.9 77.2 73.1 72.9 72.1 67.3 64.2	[dB]
SILNIK		
Typ silnika	EC	
Moc znamionowa	1 x 0.75	kW
Napięcie	230	V/Hz
Natężenie prądu	1 x 3.3	A
Nominalne obroty	3450	

⊞ Nagrzewnica wodna

* Wymiennik wodny wyposażony w zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe

➤ Wentylator

Nazwa		EVO 5100 VF1 EC								
Przepływ powietrza		1600								m3/h
Ciśnienie dyspozycyjne		250								Pa
Ciśnienie dynamiczne		97								Pa
Ciśnienie statyczne		573								Pa
Ciśnienie całkowite		670								Pa
Obroty		3775								1/min
Moc na wale		1 x 0.44								kW
Moc na wale (filtry czyste)		1 x 0.41								kW
Efektywne zapotrzebowanie mocy		0.52								kW
Spr. wentylatora dla JSW (ηJSW)		35.86								%
SFP		1090								W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora JMWint		627								W/m3/s
Sprawność całkowita		67.66								%
Moc akustyczna wentylatora		87.82								dB
Napięcie sterujące		9.95								V
Częstotliwość	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Hz		
Wlot	70.1	72.7	75.2	75.4	73.8	71	68.8	[dB]		
Wylot	75.1	77.7	80.2	80.4	78.8	76	73.8	[dB]		
SILNIK										
Typ silnika										EC
Moc znamionowa		1 x 0.5								kW
Napięcie		230								V/Hz
Natężenie prądu		1 x 2.2								A
Nominalne obroty		3740								1/min
Sprawność silnika		84.6								%
Klasa IEC										EC
Klasa ochrony										IP55

➤ Wentylator

	1/min
Sprawność silnika	81.27 %
Klasa IEC	EC
Klasa ochrony	IP55
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego	
* Parametry wentylatora uwzględniają wpływ zabudowy w centrali	

Przepustnica

Szerokość/Wysokość/Długość	600/380/115	mm
----------------------------	-------------	----

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość	600/380	mm
--------------------	---------	----

Wentylator

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzględniają wpływ zabudowy w centrali

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość **600/380** mm

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Częstotliwość	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SUMA
Wlot nawiewu (ODA)	dB	67.1	68.7	70.2	68.4	64.8	61.0	57.8	75.4
Wlot nawiewu (ODA)	dB (A)	51.0	60.1	67.0	68.4	66.0	62.0	56.7	72.8
Wylot nawiewu (GUP)	dB	75.1	76.7	79.2	79.4	76.8	72.0	69.8	85.1
Wylot nawiewu (GUP)	dB (A)	59.0	68.1	76.0	79.4	78.0	73.0	68.7	83.5
Wlot wywiewu (ETA)	dB	71.2	68.4	65.6	61.2	57.6	61.1	48.6	74.3
Wlot wywiewu (ETA)	dB (A)	55.1	59.8	62.4	61.2	58.8	62.1	47.5	68.3
Wylot wywiewu (EHA)	dB	70.9	77.2	73.1	72.9	72.1	67.3	64.2	81.1
Wylot wywiewu (EHA)	dB (A)	54.8	68.6	69.9	72.9	73.3	68.3	63.1	78.3

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZĄDZENIA PRZEZ OBUDOWĘ

dB	60.8	56.2	48.6	51.0	49.0	35.3	34.3	62.8
dB (A)	44.7	47.6	45.4	51.0	50.2	36.3	33.2	55.5

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA (PRZEZ OBUDOWĘ) W ODLEGŁOŚCI 1M (15M2; Q2; T0,01)

dB (A)	41.0	43.9	41.7	47.3	46.5	32.6	29.4	51.8
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

DANE WYMAGANE PRZEZ ROZPORZĄDZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent	Klimor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
b) identyfikator modelu	EVO-S	
c) deklarowany typ	SWNM-DSW	
d) rodzaj zainstalowanego napędu	Układ bezstopniowej regulacji	
e) rodzaj UOC	Inne	
f) Sprawność cieplna odzysku ciepła	81.70	[%]
g) znamionowe natężenie przepływu q _{nom} w SWNM	0.44 / 0.44	[m ³ /s]
h) efektywny pobór mocy	0.48 / 0.46	[kW]
i) Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora J _{MWint} / J _{MWint_limit}	1159.4/1294.3	[W/(m ³ /s)]
j) prędkość czołowa	2.1 / 2.1	[m/s]
k) znamionowe ciśnienie zewnętrzne dp _{z,ext}	250 / 250	[Pa]
l) spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne dp _{s,int}	303 / 314	[Pa]
m) spadek ciśnienia wewnętrznego części niepełniących funkcji wentylacyjnych dp _{s,add}	20 / 101	[Pa]
n) sprawność statyczna wentylatorów wg rozporządzenia UE nr 327/2011	48.9 / 59.2	[%]
o) maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza (w %) przez obudowę	0.19	[%]
p) efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/zużycie energii)		
q) opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra w SWNM	W systemie automatyki	
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę (LWA)	55.5	[dB(A)]
s) adres strony internetowej	www.klimor.pl	
Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014	2018 Tak	

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 6

Symbol	Nazwa	Index	Ilość
Service Switch	Łącznik bezpieczeństwa	99000581001643	1
EVO TEMP.SNR DUCT	Czujnik temperatury kanałowy	99000551007626	3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3"	Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury	99000551019725	1
EVO ALL DFF.PRCG.GG	Presostat różnicowy	99000551000264	3
EVO 3W.VALVE KV01,6	Zawór trójdrogowy z siłownikiem	1024767	1
CMPT.CG.ACM ELP_ETH	2184171	2184171	1
EVO FUSE gG 6A type10x38	Wkładka bezpiecznikowa	99000581008620	1
EVO FUSE gG 6A type10x38	Wkładka bezpiecznikowa	99000581008620	1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF 4	Siłownik przepustnicy	99000541011469	1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF/G 5	Siłownik przepustnicy	99000541011490	1
EVO A.DPR.ACTUR 0-10V 4	Siłownik przepustnicy	99000541011475	1
CMPT.CG.E.WIRG 5100 /CPRC /1x230V	usługa kablowania jednostki głównej	2166691	1
CMPT.WH.E.WIRG 5100	zasilanie pompy nagrzewnicy	2166757	1
CMPT.WC.E.WIRG.ACM / EVO	zestaw przyłączeniowy chłodnicy	00000000002166768	1

* !!! Dobór zaworu trójdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chłodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaż zaworu w takim położeniu, aby realizował regulację jakościową.

OGÓLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami układu central nawiewnych odbywa się ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownicą.

2. Praca wymienników w kaskadzie: w pierwszej kolejności załącza się recyrkulacja lub wymiennik ciepła a następnie nagrzewnica/chłodnica.

3. W przypadku układów z nagrzewnicą wodną, w okresie grzewczym zdefiniowanym temperaturą zewnętrzną, realizowany jest tzw „gorący start” układu. Po załączeniu centrali w pierwszej kolejności otwiera się na 100% zawór nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po ustawionej zwłoce – załączają się wentylatory i zaczynają się otwierać przepustnice.

4. W przypadku układów z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej kolejności wyłącza się nagrzewnica, a po ustawionej zwłoce- wentylatory i zaczynają się zamykać przepustnice.

5. Układy z nagrzewnicą wodną wyposażone są w przepustnicę nawiewu z silownikiem ze sprężyną zwrotną.

6. Układy z nagrzewnicami i/lub chłodnicami wodnymi wyposażone są w zawory trójdrogowe mieszające. Sposób montażu węzła zasilającego nagrzewnice/chłodnice winien być identyczny z rozwiązaniami przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napięcia lub awaryjnym wyłączeniu zasilania, układ central nawiewnych zapamiętuje ostatni (poprzedzający wyłączenie) algorytm pracy. Po przywróceniu zasilania **AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH**.

8. Sterowanie temperaturą w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wiodący, którym może być:

- a) czujnik temperatury nawiewu
- b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
- c) czujnik temperatury wyciągu

Ze względu na algorytm sterowania i możliwość oszczędności energii, każdy układ nawiewny z komorą mieszania oraz układ nawiewno-wywiewny z recyrkulacją i/lub odzyskiem ciepła, musi być wyposażony w czujnik temperatury wywiewu – niezależnie od wyboru czujnika wiodącego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika wiodącego, zaleca się stosowanie również czujnika temperatury nawiewu.

9. Każdy układ automatyki central nawiewnych wyposażony jest w styk bezpotencjałowy do współbieżnego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciągowym.

10. Układy z chłodnicą DX wyposażone są w dwa styki bezpotencjałowe, umożliwiające sterowanie chłodnicą dwustopniową.

11. Każdy układ automatyki central nawiewnych może być dodatkowo wyposażony w:

- a) układ utrzymania stałego wydatku powietrza – dodatkowe (jeden dla układów SCS i dwa dla pozostałych) przetworniki ciśnienia;
- b) sygnalizację zabrudzenia filtra dodatkowego – dodatkowy presostat;
- c) układ utrzymania stałego wydatku i sygnalizację zabrudzenia filtra dodatkowego.

12. W każdym układzie wyposażonym w nagrzewnicę gazową – moduł gazowy posiada własną automatykę z algorytmem, zabezpieczającą jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są w dokumentacji modułu. Moduł zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciągowe – dwubiegowe z możliwością sterowania sygnałem z czujników CO/LPG..

14. Układy sprężarkowe występują jako:

- układy tylko chłodzące CM
- pompy ciepła HPM

Oba układy opierają się na sprężarkach z płynną regulacją mocy chłodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM składa się z jednej szafy zasilająco-sterującej:

- sterownika PLC zawierającego algorytm pracy układu chłodniczego lub pompy ciepła i obwodów sterowniczych;
- układu zasilania.

Do modułu zasilania należy doprowadzić oddzielne zasilanie.

16. Układy chłodnicze CM i pompy ciepła pracują wyłącznie przy maksymalnej wydajności centrali.

17. Układy z nagrzewnicą elektryczną wyposażone są w oddzielny moduł sterujący nagrzewnicą. Zasilanie 3 x 400V, odrębnym przewodem.

18. Algorytm standardowego układu automatyki może sterować wyłącznie nawilżaczami elektrodowymi.

19. Nawilżacz posiada własną automatykę z algorytmem zabezpieczającym jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są w dokumentacji nawilżacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym przewodem.


20. Możliwość współpracy z BMS w protokołach Modbus RTU lub BACnet MS/TP.

21. Możliwość komunikacji przez ETHERNET – odrębny typoczęść sterownic, niewymiennych z rozwiązaniem standardowym.


Schemat dodatkowego wyposażenia:

Układ utrzymania stałego wydatku powietrza.


Utrzymanie stałego wydatku wentylatora (lub wentylatorów w układach nawiewno-wyciągowych). Przetwornik ciśnienia reguluje poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymując stałą wielkość ciśnienia, niezależnie od zmiany oporów przepływu powietrza

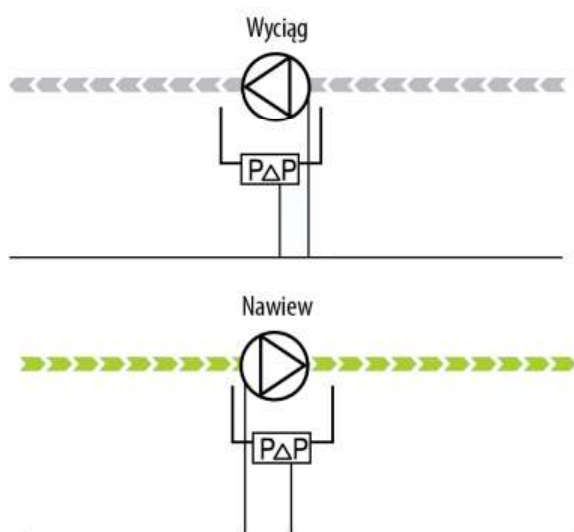

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

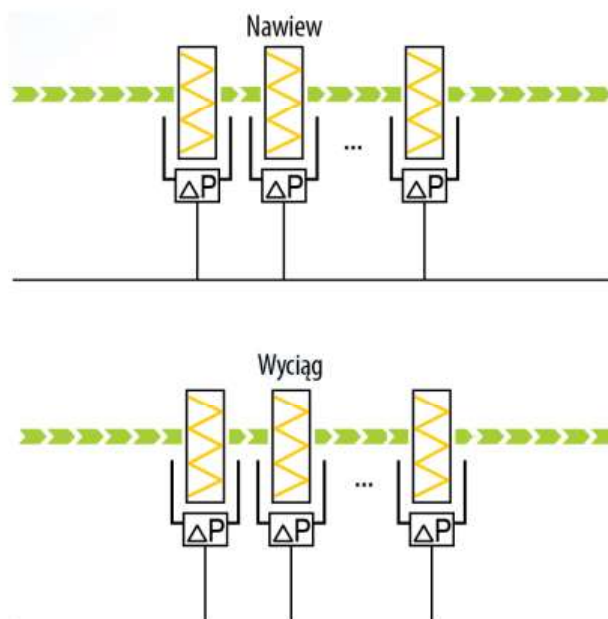

Układ automatyki zespołu nawiewno-wywiewnego z krzyżowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną i chłodnicą DX

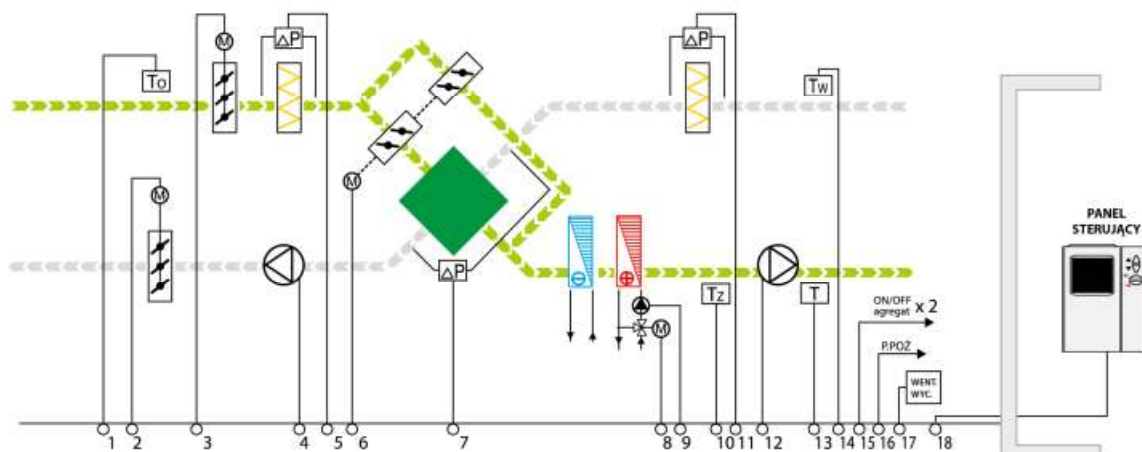

Specyfikacja dostawy:

Lp.	Opis	Pozycja na schemacie	Ilość (szt.)
01	Kanałowy czujnik temperatury	1, 13, 14	3
02	Presostat	5, 7, 11	3
03	Termostat przeciwwzrostowy	10	1
04	Silownik przepustnicy ON/OFF ze sprężyną	3	1
05	Silownik przepustnicy ON/OFF	2	1
06	Silownik przepustnicy 0-10V	6	1
07	Zawór trójdrogowy nagrzewnicy z silnikiem 0-10V	8	1
08	Falownik silnika wentylatora – dostarczany luzem	4, 12	2
09	Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V		1
10	Panel zdalnego sterowania	18	1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

8. Sygnały (15) umożliwiają załączenie do 2 agregatów chłodniczych.

Nastawa parametrów pracy centrali z rozdzielnicą lub panelu zdalnego sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnętrznej T_o (1) zezwala na „gorący start” układu oraz na pracę chłodnicy DX w zależności od temperatury zewnętrznej.
2. Przepustnice otwierają się po starcie wentylatorów.
3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodącego czujnika temperatury T_w (14) sterującego pracą przepustnic obejścia wymiennika krzyżowego oraz nagrzewnicą wodną i chłodnicą DX. Czujnik temperatury T (13) ogranicza max/min temperaturę nawiewu.
4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.
5. Zabezpieczenie wymiennika krzyżowego przed zesronieniem – presostat (7). Wzrost ciśnienia powyżej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje płynne otwarcie przepustnicy obejścia wymiennika krzyżowego.
6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem – termostat T_z (10). Spadek temperatury powietrza poniżej nastawy otwiera zawór nagrzewnicy na 100%, zamyka przepustnice, wyłącza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie układu – po skasowaniu awarii.
7. Regulacja wydajności powietrza (przebiegiem częstotliwości).

Właściwości dodatkowe układu:

- Praca układu według kalendarza – temperatura, wydajność, tryb pracy
- Informacje o stanach alarmowych
- Zabezpieczenie układu napędowego przed przeciążeniem
- Możliwość pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
- Komunikacja przez ETHERNET – patrz pkt 21 str. 18
- Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napięciu 1X230V 50 Hz

OPCJE – patrz rozdział „OGÓLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTOMATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego
- Utrzymanie stałego wydatku

CHŁODNICA TYPU DX – DANE URZĄDZENIA

PARAMETRY URZĄDZENIA		
Typ	EVO-S	
Wielkość	5100	
Obudowa	Szkielet metalowy	
Izolacja	Wełna mineralna 50mm	
Wykonanie	Standardowe	
Wersja	Wewnętrzna	
Automatyka	Nie	
Szerokość	700	mm
Wysokość	500	mm
Długość	500	mm
Rama	0	mm
Masa	62	kg
Dane wymagane przez Rozporządzenie KE 1253/2014	N/D	

* Wymiary nie uwzględniają wystających elementów m.in.: dachów, przepustnic wraz z trzpieniami, silowników, króćców wymienników, króćców odpływu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)		
Wytrzymałość mechaniczna +/-1000 Pa	< 2 mm	D1 (M)
Klasa izolacji termicznej	k = 0,94 W/m ² K	T2 (M)
Klasa mostków cieplnych	kb = 0,45	TB3 (M)
Szczelność obudowy -400 Pa	0,11/0,26 l/(sm ²)	L1 (M)/L2 (R)
Szczelność obudowy +700 Pa	0,29/0,45 l/(sm ²)	L2 (M)/L2 (R)
Szczelność mocowania filtrów +/-400 Pa	0,2/0,3 %	F9 (M)

CHŁODNICA TYPU DX – FUNKCJE PODSTAWOWE

NAWIEW WYWIEW			
Przepływ powietrza	1600	0	m ³ /h
Ciśnienie dyspozycyjne	0	0	Pa
Prędkość powietrza	0	0	m/s
Pobór mocy wentylatorów	0	0	kW
Moc silników wentylatorów	0	0	kW
Prąd całkowity wentylatorów	0	0	A
Napięcie zasilania	V/Hz		
Strona obsługi	Prawa		
Gęstość powietrza zgodnie z EN 13053:2019		1,2	kg/m ³

WARUNKI PROJEKTOWE		
Parametry powietrza zewnętrznego		
Zima	-20.0 / 100.0	°C / %
Lato	32.0 / 45.0	°C / %
Parametry powietrza wewnętrznego		
Zima	20.0 / 60.0	°C / %
Lato	22.0 / 50.0	°C / %
Recyrkulacja	0	%

Chłodnica freonowa

Nazwa	EVO 5100 DX 4 S1	
Spadek ciśnienia	163	Pa
Prędkość przepływu powietrza	3.1	m/s
Moc Lato	11.89	kW
Moc jawna	7.5	kW
Temperatura/Wilgotność wejściowa Lato	32/45	°C / %
Temperatura/Wilgotność wyjściowa Lato	18/80.2	°C / %
Temperatura parowania	5	°C
Typ czynnika	R32	
Pojemność wymienników	2.5	l
Opory przepływu powietrza - Odkraplacz	40	Pa
Opory przepływu powietrza - Warunki suche	119	Pa
Liczba sekcji	1	
Wielkość podłączenia zasilanie	1 x 12	mm
Wielkość podłączenia Powrót	1 x 18	mm

* Ze względu na zastosowanie w wymienniku freonowym czynnika R32 centrala wymaga zastosowania dodatkowego układu detekcji wycieku czynnika, który w przypadku jego wykrycia będzie podawał do automatyki centrali sygnał zatrzymania urządzenia i będzie blokować jego start aż do spadku stężenia czynnika w centrali poniżej poziomu powodującego zagrożenie. System detekcji poza zakresem dostawy Klimoru. Klimor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i jakiegokolwiek następstwa powstałe w wyniku wycieku czynnika R32.

Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu certyfikowanym przez Eurovent

UKŁAD – N2W2

Centrala wewnętrzna pracująca na potrzeby części prasowni o wydajności $V_n/V_w=1600/1600$ m³/h i sprężu dyspozycyjnym 250/250Pa.

Dobrano centralę jak dla układu N1W1 lecz w wykonaniu lewym

6 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Źródłem ciepła dla nagrzewnicy wodnej będzie istniejący węzeł cieplny. Wymagana moc źródła ciepła dla każdej nagrzewnicy wodnej w centrali wynosi $Q = 4,36$ kW. Łączne zapotrzebowanie na ciepło technologiczne dla obu central wynosi $Q = 8,72$ kW

Instalację projektuje się wykonać jako dwururową w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiórczym stałoprzepływową. Istniejące zabezpieczenie dla instalacji jest wystarczające dla instalacji przeprojektowanej.

Instalację zaprojektowano z rur stalowych nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305-3:2016-06, zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 µm oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu. Warstwa cynku nakładana na gorąco. Połączenia w systemie zaprasowywania.

7 INSTALACJA CHŁODU

Źródłem chłodu dla chłodnicy typu DX będą agregaty chłodnicze na czynnik R32. Dla każdej centrali wentylacyjnej dobrano oddzielny agregat chłodu. Wymagana moc źródła chłodu dla chłodnicy wynosi $Q = 11,89 \text{ kW}$ ($Q_j = 7,5 \text{ kW}$).

1. Wykaz urządzeń

1.1. Wykaz urządzeń

Seria: Pojedynczy

Model	Ilość	Typ
AOYG45KBTB	1	Pompa ciepła
12,10kW	1	DX-kit (UTY-XDZX) with 3rd party AHU
UTY-XDZX	1	DX-kit for Single split

Długość rury(m)		
	9,52	15,88
Suma	5,0	5,0

Czynnik chł.	kg
R32	0,00

2. Szczegółowe dane jedn. zewn.


2.1. Tabela skrótów

Nazwa	Nazwa własna urządzenia	Temp. G	Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania
Model	Nazwa modelu urządzenia	HC	Wydajność grzewcza
EER	Wskaźnik efektywności energetycznej przy pojemności znamionowej	MCA	Minimalny pobór prądu
COP	Współczynnik efektywności energetycznej przy pojemności znamionowej	MFA	Prąd głównego bezpiecznika (włącznika obwodowego)
RC C	Nominalna wydajność chłodnicza	WxSxG	Wysokość x Szerokość x Głębokość
RC H	Nominalna wydajność grzewcza	Masa	Masa urządzenia
Komb.	Odsetek połączeń	Czynnik chł.	Fabrycznie napełniona ilość czynnika
Temp. C	Temp. zewn. (termometru suchego) dla chłodzenia	Rated C	Rated current Cooling
TC	Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza	Rated H	Rated current Heating

2.2. Szczegółowe dane jedn. zewn.

Seria: Pojedynczy

Nazwa	Model	EER	EER2	COP	COP2	Komb. (%)	RC C (kW)	RC H (kW)	Temp. C (C)	TC (kW)	Temp. G (C)	HC (kW)
Otdr1	AOYG45KBTB		-		-	100	12,10	13,50	35,0	12,10	7,0	13,50

Nazwa	Model	Zasilanie	Rated C (A)	Rated H (A)	MCA (A)	MFA (A)	WxSxG (mm)	Masa (kg)	Czynnik chł. (kg)	Obraz
Otdr1	AOYG45KBTB	230V , 50Hz				32	998x940x320	67,00	2,70	

3.Schematy instalacji chłodniczej

3.1.Orurowanie Otdr1 (System VRF)



Refrig in OU (factory) R32(kg)	2,70	Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg)	0,00	Total Refrig R32(kg)	2,70
-----------------------------------	------	---	------	----------------------	------

4.Schematy instalacji elektrycznej

4.1.Okablowanie Otdr1 (System VRF)



----- : Linia zasilania
 ----- : Connection line
 ----- : Remote controller line

J.zewnętrzna

Zabezpieczenie
 Średnica

Regulation of wire size and circuit breaker differs from each locality,
 please refer in accordance with local rules.

8 WYTYCZNE PROJEKTOWE

8.1 OCHRONA PRZED HAŁASEM

Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia w pełni zabezpieczają użytkowników przed nadmiernym hałasem. W celu ochrony przed nadmiernym hałasem pochodzącym od wentylatorów central wentylacyjnych projektuje się tłumiki akustyczne zabudowane w centralach.

8.2 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WENTYLACJI

- Kanały i kształtki prostokątne i okrągłe przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, elementów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
- W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury lub przewodu i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić; wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed prze-noszeniem się drgań z instalacji na konstrukcję budynku.
- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczać w uchwytych na konstrukcji wsporczej z kształtownika ocynkowanego, mocowanego do stropu prętami gwintowanymi z metalowym kołkiem rozporowym.
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach ruchomych.
- Kanały prowadzone pod stropami pomieszczeń i w korytarzach należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych lub obudować płytami GK.
- Kanały pionowe prowadzić w szachtach wentylacyjnych obudowanych płytą g-k
- W sufitach podwieszanych i obudowach GK należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do przepustnic regulacyjnych i otworów rewizyjnych.

8.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ

Centrale montowane będą na konstrukcji wsporczej przy użyciu elementów wibroizolacyjnych. Urządzenia montować należy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno – ruchowymi. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory wyciągowe powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- nazwę producenta
- charakterystykę techniczną urządzenia
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli technicznej.

8.4 MONTAŻ IZOLACJI

Na kanałach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych zewnętrznych należy zastosować izolację z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej o grubości 100mm i obudować płaszczem zewnętrznym z blachy stalowej ocynkowanej grubości minimum 0,6mm. Na kanałach nawiewnych i wywiewnych wewnętrznych na poddaszu nieużytkowym należy zastosować izolację z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm.

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych wewnętrznych należy zastosować izolację z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 30mm.

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Powierzchnia kanałów, kształtek lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montażowe izolacji wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia.

Końce otulin izolacyjnych winny być zabezpieczone rozetą aluminiową.

8.5 PRÓBY I ODBIORY

Instalacja wentylacji mechanicznej należy poddać próbie szczelności, wydajności oraz dokonać regulacji instalacji wentylacji. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół skuteczności i szczelności instalacji.

Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych i porządkowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,
- zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
- ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe
- Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
- dziennik budowy
- protokoły odbiorów częściowych,
- protokoły wykonanych prób i badań,
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z:

- Wszystkie karty materiałowe w pierwszej kolejności muszą zostać przedstawione do akceptacji przez projektanta.

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwole na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora.

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Marcin Andrzyk

mgr inż. Agnieszka Urbaniak

9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej					
utworzone w programie WENTYLE					
Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	
N1-					
N1- 1	Kołano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90	4	1.76	prod.ALNOR	
N1- 3	Tłumik akustyczny SLC-100-2-0400-0400-1000	1		prod.ALNOR	
N1- 4	Tłumik akustyczny SLC-100-2-0400-0400-0750	1		prod.ALNOR	
N1- 5	Łuk QBR1v-N-C-380x600-400x300-30-30-120-90-0	1	2.334	prod.ALNOR	
N1- 6	Kołano QBFRv-N-C-400x300-400-150-150-120-90	1	1.4	prod.ALNOR	
N1- 7	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X300-1100	1	1.54	prod.ALNOR	
N1- 8	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000	1	3.2	prod.ALNOR	
N1- 9	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-769	1	1.23	prod.ALNOR	
N1- 10	Redukcja PR1v-N-C-400x400-450-30-50-300	1	0.482	prod.ALNOR	
N1- 11	Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x400-0-0-30-30-220	1	0.595	prod.ALNOR	
N1- 12	Czerpnia ścienna CSQ-400x400	1		prod.ALNOR	
N1- 13	Kłapa rewizyjna IPFQ-300-200	2		prod.ALNOR	
N2-					
N2- 1	Tłumik akustyczny SLC-200-2-0600-0400-0500	1		prod.ALNOR	
N2- 2	Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-380x600-0-0-30-30-100	1	0.204	prod.ALNOR	
N2- 3	Łuk QBR1v-N-C-400x600-400x400-30-30-120-90-0	1	2.382	prod.ALNOR	
N2- 4	Łuk QBR1v-N-C-400x400-400x600-30-30-120-90-0	1	2.382	prod.ALNOR	
N2- 5	Kołano QBFv-N-C-600x400-150-150-120-90	1	2.2	prod.ALNOR	
N2- 6	Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x400-0-0-30-30-300	1	0.721	prod.ALNOR	
N2- 7	Tłumik akustyczny SLC-100-2-0400-0400-1000	1		prod.ALNOR	
N2- 8	Kołano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90	1	1.76	prod.ALNOR	
N2- 9	Redukcja PR1v-N-C-400x400-450-30-50-300	1	0.482	prod.ALNOR	
N2- 10	Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X400-200	1	0.4	prod.ALNOR	
N2- 11	Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X400-710	1	1.136	prod.ALNOR	
N2- 12	Czerpnia ścienna CSQ-400x400	1		prod.ALNOR	
W1-					
W1- 1	Łuk QBR1v-N-C-380x600-1000x300-30-30-120-90-m310	1	3.097	prod.ALNOR	
W1- 3	Kanał wentylacyjny QD-N-C-380X600-645	1	1.264	prod.ALNOR	
W1- 4	Redukcja asym. QPR2v-N-C-380x600-400x400-0-0-30-30-725	1	1.474	prod.ALNOR	
W1- 5	Kołano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90	2	1.76	prod.ALNOR	
W1- 6	Tłumik akustyczny SLC-100-2-0400-0400-1000	1		prod.ALNOR	
W1- 7	Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-500x400-0-0-30-30-300	1	0.54	prod.ALNOR	

W1- 8	Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-500x400	1		prod.ALNOR	
W1- 9	Kratka went. KW-1-62-K-RAL9010	1		prod.CWK	
W1- 10	Kłapa przeciwpożarowa FDA2-T-1000x350-Z	1		prod.ALNOR	
W2-					
W2- 1	Kołano QBFRv-N-C-350x400-1000-150-150-120-90	1	2.55	prod.ALNOR	
W2- 2	Łuk QBR1v-N-C-400x600-400x350-30-30-120-90-0	1	2.382	prod.ALNOR	
W2- 3	Łuk QBR1v-N-C-400x400-400x600-30-30-120-90-0	1	2.382	prod.ALNOR	
W2- 5	Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW-N-C-400x400	1		prod.ALNOR	
W2- 6	Kołano QBFRv-N-C-400x400-500-150-150-120-90	1	1.92	prod.ALNOR	
W2- 7	Kratka went. KW-1-62-K-RAL9010	1		prod.CWK	
W2- 8	Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-380x600-0-0-30-30-200	1	0.402	prod.ALNOR	
W2- 9	Tłumik akustyczny SLC-200-2-0600-0400-0500	2		prod.ALNOR	
W2- 10	Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-380x600-0-0-30-30-150	1	0.303	prod.ALNOR	
W2- 11	Kanał wentylacyjny QD-N-C-350X400-540	1	0.81	prod.ALNOR	
W2- 12	Kłapa przeciwpożarowa FDA2-T-1000x350-Z	1		prod.ALNOR	

Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych: 9.6 m2

Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych: 40.6 m2



LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 8 grudnia 2009 r.

LOIIB.OKK.7131/31-7132/71/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm. /, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z późn. zm. /, § 12 pkt. 1, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że

Pan Marcin Paweł ANDRZYK

magister inżynier

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0177/PWOS/09

*do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotłokowych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy – Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek

inż. Lech Dec

Członek

inż. Andrzej Adamczuk

Przewodniczący

dr inż. Kazimierz Bonetyński

Otrzymują:

2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
LUB-J4G-NCW-58C *

Pan Marcin Paweł Andrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0090/10

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





LOIB.OKK.7131/210-7132/210/10

Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm./ oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Dorota URBANIAK

magister inżynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE**Nr ewidencyjny : LUB/0119/PWBS/15**

*do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*

UZASADNIENIE


W związku z uwzględnieniem w całości zdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek



dr inż. Kazimierz Bonetyński

Otrzymują:

2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

Członek


inż. Andrzej Adamczuk



Przewodniczący


dr inż. Andrzej Pichla



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
LUB-ZP9-15C-QSY *

Pani Agnieszka Dorota Urbaniak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0146/15

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



**Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)**

Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
2. Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do wystąpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robót.

Projektant – branża sanitarna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Marcin Andrzyk	Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan.	
Sprawdzający – branża sanitarna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Agnieszka Urbaniak	Upr. bud. nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan.	