



FUNDUSZ SKŁADKOWY

Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Warszawa, 17 lipca 2019 r.

FS.ZPN.203.6.152~~42~~2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielnienie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz montaż ze wszystkimi niezbędnymi materiałami (wraz z dostosowaniem do istniejących instalacji) sondy wolnego chloru przeznaczonej do systemu w strefie basenowej w nieruchomości Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników użytkowanej przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa w Kołobrzegu (78-100), ul. C. K. Norwida 3.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Adres pocztowy: ul. Żurawia 32/34; 00 – 515 Warszawa
Tel.: 22 629-36-84; fax: 22 629-97-24,
E-mail: przetargi@fsusr.gov.pl

II. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu to: imię i nazwisko (nazwa), miejsce zamieszkania o ile jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa;
- w sprawach związanych z danymi osobowymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Funduszu Składowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, nr tel.: 609-170-700, e-mail: iod@fsusr.gov.pl;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu postępowania będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
- w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania i wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych;
- skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
- osoba składająca niniejsze oświadczenie ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
- podanie przez osobę, której dane osobowe są wykazane w złożonym oświadczeniu, prawidłowych danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w procedurze zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonywania praw i obowiązków z niej wynikających;
- wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odrzuceniem oferty, zmianą albo rozwiązaniem umowy przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników;
- wykonawca składa do oferty oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia – oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w formie zaproszenia do składania ofert na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” (Zarządzenie nr 5/2018 r. z dnia 15 marca 2018r.) w związku z art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) tj. dla zamówień do których przepisów ustawy nie stosuje się.

Niniejsze zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego/ Biuletynie Informacji Publicznej: www.fsusr.gov.pl.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż ze wszystkimi niezbędnymi materiałami (wraz z dostosowaniem do istniejących instalacji) dwóch sond wolnego chloru przeznaczonych do systemu w strefie basenowej do nieruchomości Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego

Rolników użytkowanej przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa w Kołobrzegu (78-100), ul. C. K. Norwida 3.

Opis obecnie funkcjonujących sond:

Obecnie funkcjonują w nieruchomości sondy: **DULCOTEST typ CLE 3.1-CAN-10ppm firmy ProMinent.**

Zakres roboczy każdej sondy: CLE (pH 3,5...8), dezynfekcja odbywa się w oparciu o kwas podchlorynowy. Sonda chloru rejestruje jako udział wolnego chloru tylko kwas podchlorynowy (HOCl). Sonda współpracuje z systemem pomiarowym ProMinent M-Module.

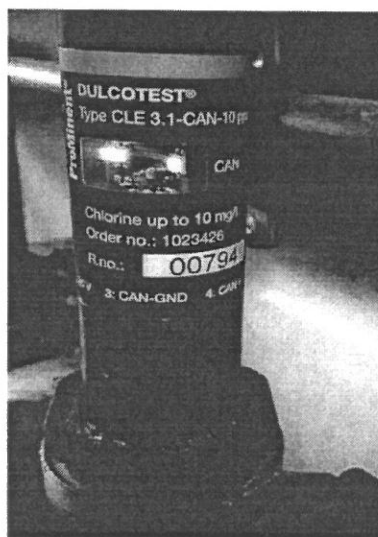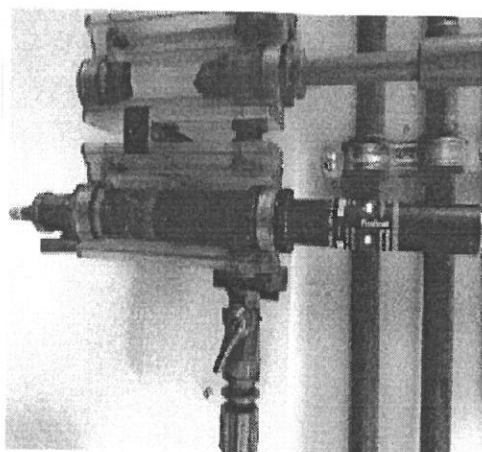


Opis urządzeń współpracujących z sondą:

- Wielokanałowy system pomiarowy i regulacji DULCOMARIN II
Wielokanałowy system pomiarowy i regulacyjny służący do sterowania poszczególnymi systemami pomiarowymi np. ProMinent M-Module;



- System pomiarowy ProMinent M-Module

Urządzenie pomiarowe i regulujące, współpracujące z wielokanałowym systemem pomiarowym i regulacyjnym DULCOMARIN II oraz sondą wolnego chloru DULCOTEST typ CLE 3.1 mA.

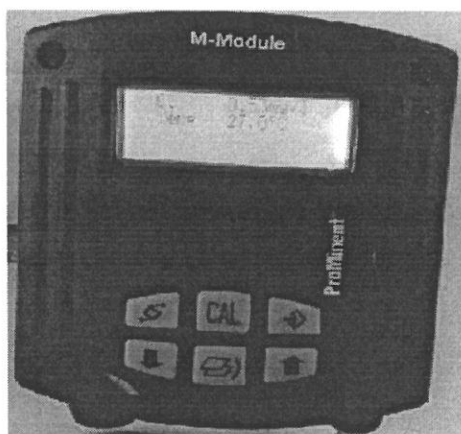

Powyższe urządzenia pracują od początku istnienia basenu, tj. od września 2009 r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zaczerpniętą wiedzą fachowców ds. stref basenowych oraz zgodnie z sugestią Użytkownika nieruchomości sondy wolnego chloru powinny być firmy ProMinent model DULCOTEST typ CLE 3.1 mA (ze względu na specyfikę metody pomiaru zawartości chloru w wodzie, charakterystyczną dla sterowników firmy ProMinent).

Jednakże Wykonawca może zaoferować sondy innej firmy, jeśli uzna, że w pełni zabezpieczy prawidłowe działanie całego urządzenia tj. współpracę z pozostałymi jego elementami i najlepsze parametry, bezpieczeństwo, a ich dostosowanie nie będzie wymagało dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

Zakres zadań Wykonawcy obejmować będzie ponadto:

- Demontaż starych sond
- Montaż z uruchomieniem nowych sond (kalibracja sond względem urządzenia pomiarowego)
- Utylizacja zdemontowanych sond.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane sondy wolnego chloru pochodziły z bieżącej produkcji, a cykl produkcji zaoferowanego modelu nie został zakończony.

Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Niwa w Kołobrzegu celem prawidłowego doboru sond wolnego chloru i wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do jej montażu oraz kalkulacji oferty.

Zamawiający zastrzega, iż załączona umowa stanowi jedynie poglądowy wzór, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu (78-100), ul. C. K. Norwida 3.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie **do 4 tygodni** od zawarcia umowy.

VI. WYNAGRODZENIE, TERMINY PŁATNOŚCI

Zamawiający przewiduje **ryczałtowe wynagrodzenie** za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, płatne jednorazowo.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru w oparciu o najkorzystniejszą ofertę cenową.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty w formie pisemnej, w oparciu o wymogi określone w niniejszym zaproszeniu, według załączonego wzoru.
2. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, musi zawierać wartość całego przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.
3. Nie wskazanie producenta i modelu sondy wolnego chloru bądź zaoferowanie urządzeń niespełniających minimalnych wymagań będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres: przetargi@fsusr.gov.pl w terminie do dnia 2.7.2019 lipca 2019 roku.

Załącznik nr 1 – wzór Umowy

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaze oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składowego

Jolanta Brąnska